Grunnmynd millilofts, mkv. 1:50

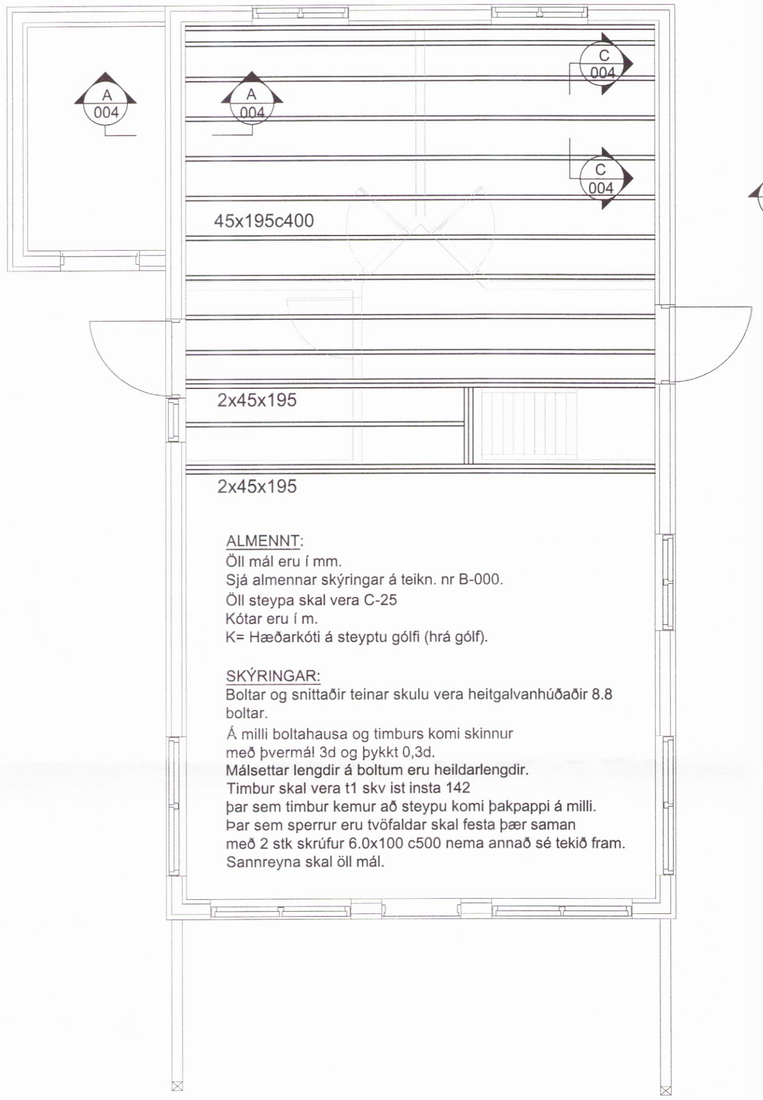

ALMENNT:
Öll mál eru í mm.
Sjá almennar skýringar á teikn. nr B-000.
Öll steypa skal vera C-25
Kótar eru í m.
K= Hæðarkóti á steyptu gólfi (hrá gólf).

SKÝRINGAR:
Boltar og snittaðir teinar skulu vera heitgalvanhúðaðir 8.8 boltar.
Á milli boltahausa og timburs komi skinnur með þvermál 3d og þykkt 0,3d.
Málsettar lengdir á boltum eru heildarlengdir.
Timbur skal vera t1 skv ist insta 142
þar sem timbur kemur að steypu komi þakpappi á milli.
Þar sem sperrur eru tvöfaldar skal festa þær saman með 2 stk skrúfur 6.0x100 c500 nema annað sé tekið fram.
Sannreyna skal öll mál.

Grunnmynd þakvirkis, mkv. 1:50

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
31. júlí 2017
FA. Byggingarfulltrúi

D / B-004 Snið
Mkv. 1:10

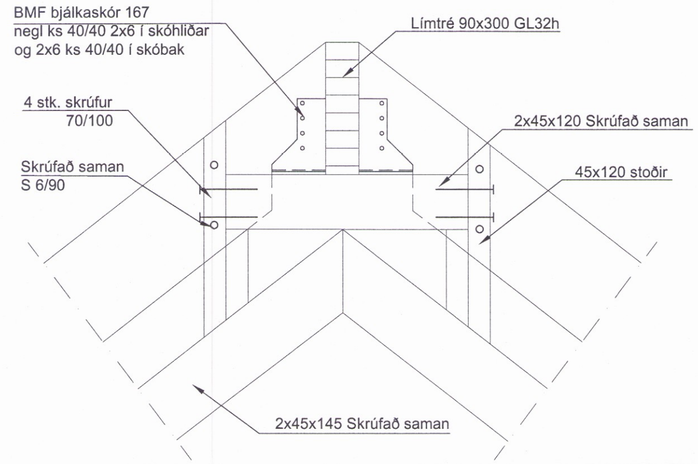

E / B-004 Snið
Mkv. 1:10

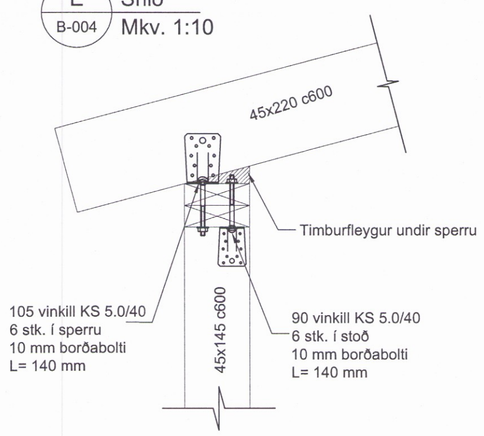

A / B-004 Snið
Mkv. 1:10

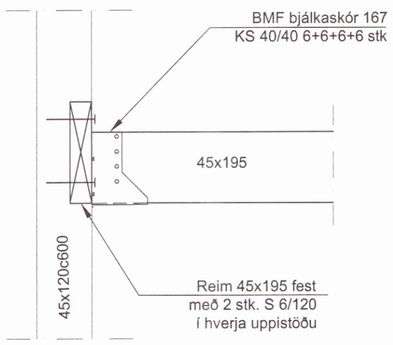

B / B-004 Snið
Mkv. 1:10

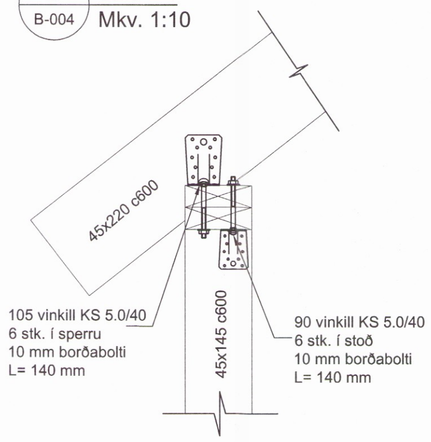

C / B-004 Snið
Mkv. 1:10

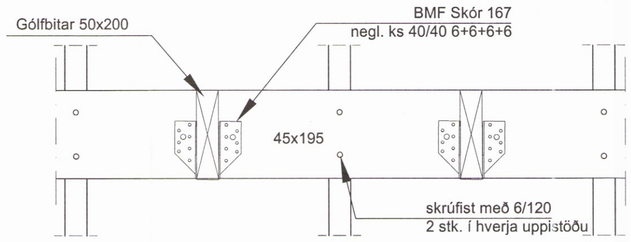

Nr.	Dags.	Breyting.	Samþ.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Frumstærð blaðs	Minnkað í mkv.1:2	Mkv.:	Dags.:	Verk.nr.:	Teikn.nr.:
A:1	A:3	1:50, 1:10	28.06.2017	VS171085	B-004

Hannað:	Teiknað:	Yfirf:
MG	SV/MG	MG

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURNESJA
Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ
Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111
Veffang: http://www.vss.is
Netfang: vs@vss.is

Selhólsbraut 9
Grímsnes- og Grafningshreppur

Burðarvirki 2285
Milliloft og þakvirki - Grunnmynd og snið

Samþ: kt:090856-3249
Samræmingarhönnuður: kt.130264-2639