Grunnmynd fráveitulagna, mkv.1:50

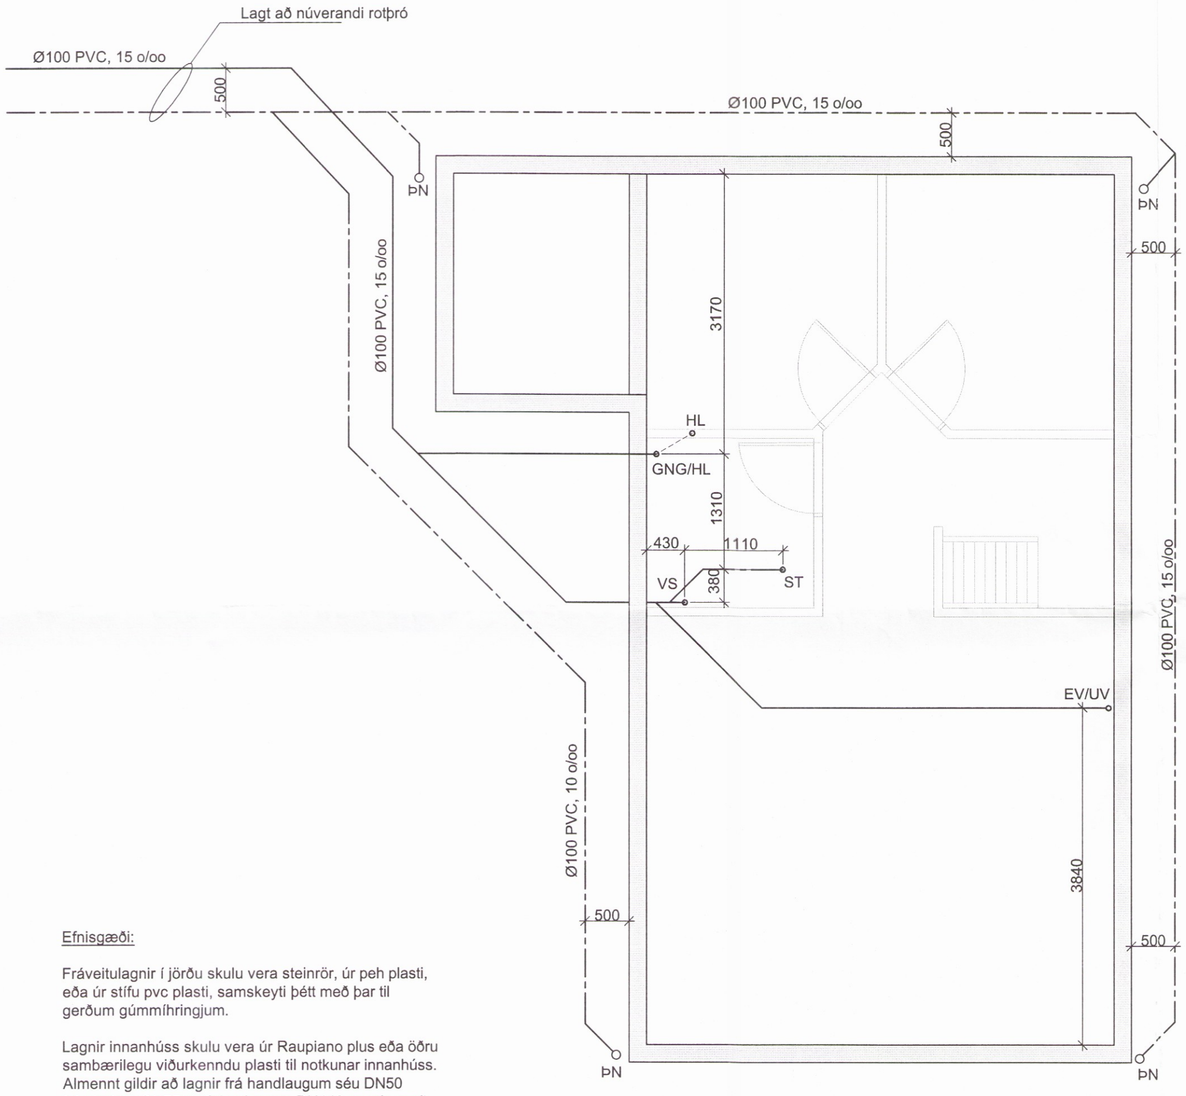

Afstöðumynd, mkv.1:500

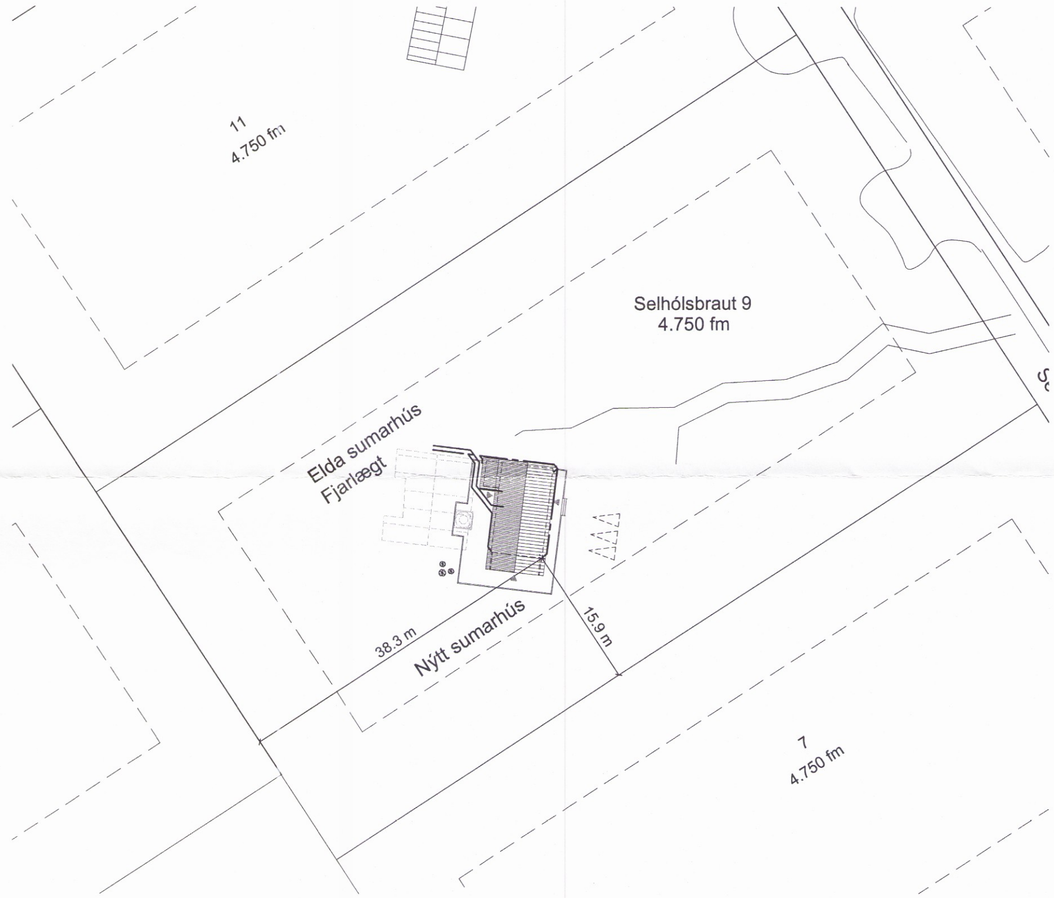

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
31. júlí 2017
Byggingarfulltrúi

Efnisgæði:

Fráveitulagnir í jörðu skulu vera steinrör, úr peh plasti, eða úr stífu pvc plasti, samskeyti þétt með þar til gerðum gúmmíhringjum.

Lagnir innanhúss skulu vera úr Raupiano plus eða öðru sambærilegu viðurkenndu plasti til notkunar innanhúss. Almennt gildir að lagnir frá handlaugum séu DN50 frá sturtum DN75 og frá salernum DN110 og séu með 20‰ halla nema annað komi fram á teikningum. Fallstammar eru táknaðir með Fn, þar sem n táknar númer stammans, frá öllum stömmum skal leggja loftrás upp úr þaki með DN75 hljóðdempandi lögn. Brunalokur/þéttikragar komi á lagnir á milli brunahólfa.

Skýringar:

Kótar eru í m.
Gólfkótar eru endanleg hæð ofan á gólfefni.
Önnur mál eru í mm
GNG = Gólfniðurfall með gegnumstreymi
-GN- = Gólfniðurfall með rennu
ST = Frárennsli sýnatöku
Sjá almennar skýringar á teikningu P-000

Nr.	Dags.	Breyting.	Samþ.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Frumstærð blaðs	Minnkað í mkv.1:2	Mkv.:	Dags.:	Verk.nr.:	Teikn.nr.:
A:1	A:3	1:50, 1:500	28.06.2017	VS171085	P-001
			Hannað: MG	Teiknað: SV	Yfirf: MG

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURNESJA
Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ
Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111
Veffang: http://www.vss.is
Netfang: vs@vss.is

Selhólsbraut 9
Grímsnes- og Grafningshreppur

Lagnir
Fráveitulagnir - Afstöðumynd

2292

Samþ: kt:090856-3249

Samræmingarhönnuður: kt.130264-2639