

SKÝRINGAR:

Allt efni sem notað er í frárennislagnir þarf að vera vottað af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samræmi við byggingareglugerð og viðeigandi gildandi staðla, eins og ÍST/EN-65.

Allar frárennislagnir í grunnri eru Ø100 PVC, lögn utan grunnveggja sé lögd á frostfríu dýpi og skal lögn vera sönduð undir og yfir og vandlega varðar fyrir öllum hvössum brúnum.

Vanda skal alla vinnu við við lagningu frárennislagnanna og gæta sérstaklega að því að þær hvíli á belgnum en ekki samskeytum og að undirlagið sé vel þjappað og burðarhæft. Ekki skal leggja alagnir á frosið undirlag.




Regnvatnslagnir eru Ø100 PVC jarðvatnsrör og þjóna jafnframt tilgangi grunnvatnslagna.

Lagnir að tækjum, öðrum en VS, ofan gólfs eru Ø50.

Sjá að öðru leiti almennar skýringar á teikningu nr. 2-01

SKÝRINGAR Á TÁKNUM Á TEIKNINGUM.

- | | | | |
|------|--|----|--------------------------|
| HRB | Hreinsibrunnur, þvermál og gerð. | áv | Lögn kemur á vegg |
| EV | Eldhúsvaskur | ie | lögn kemur í einangrun |
| GH | Gólfhæð / Gólfkóti | ig | Lögn kemur í gólfrauf |
| GK | Garðkrani | pn | pipulögn fer niður |
| GN | Gólfniðurfall | pu | pipulögn fer upp |
| GN75 | Gólfniðurfall með 75 mm vatnslás. | ul | lögn liggur upp við loft |
| GN-g | Gólfniðurfall með lyktarlöku og gegnumrennsli. | | |
| HL | Handlaug | | |
| NF | Niðurfall þakniðurfalls | | |
| HP75 | Niðurfall frá heitum potti með 75 mm vatnslás. | | |
| ST | Sturta | | |
| SKV | Skolvaskur | | |
| UP | Uppþvottavél | | |
| VS | Vatnssalerni | | |
| PV | Þvottavél | | |

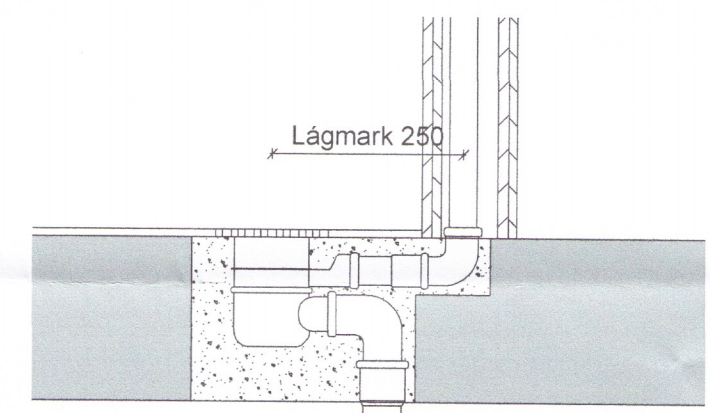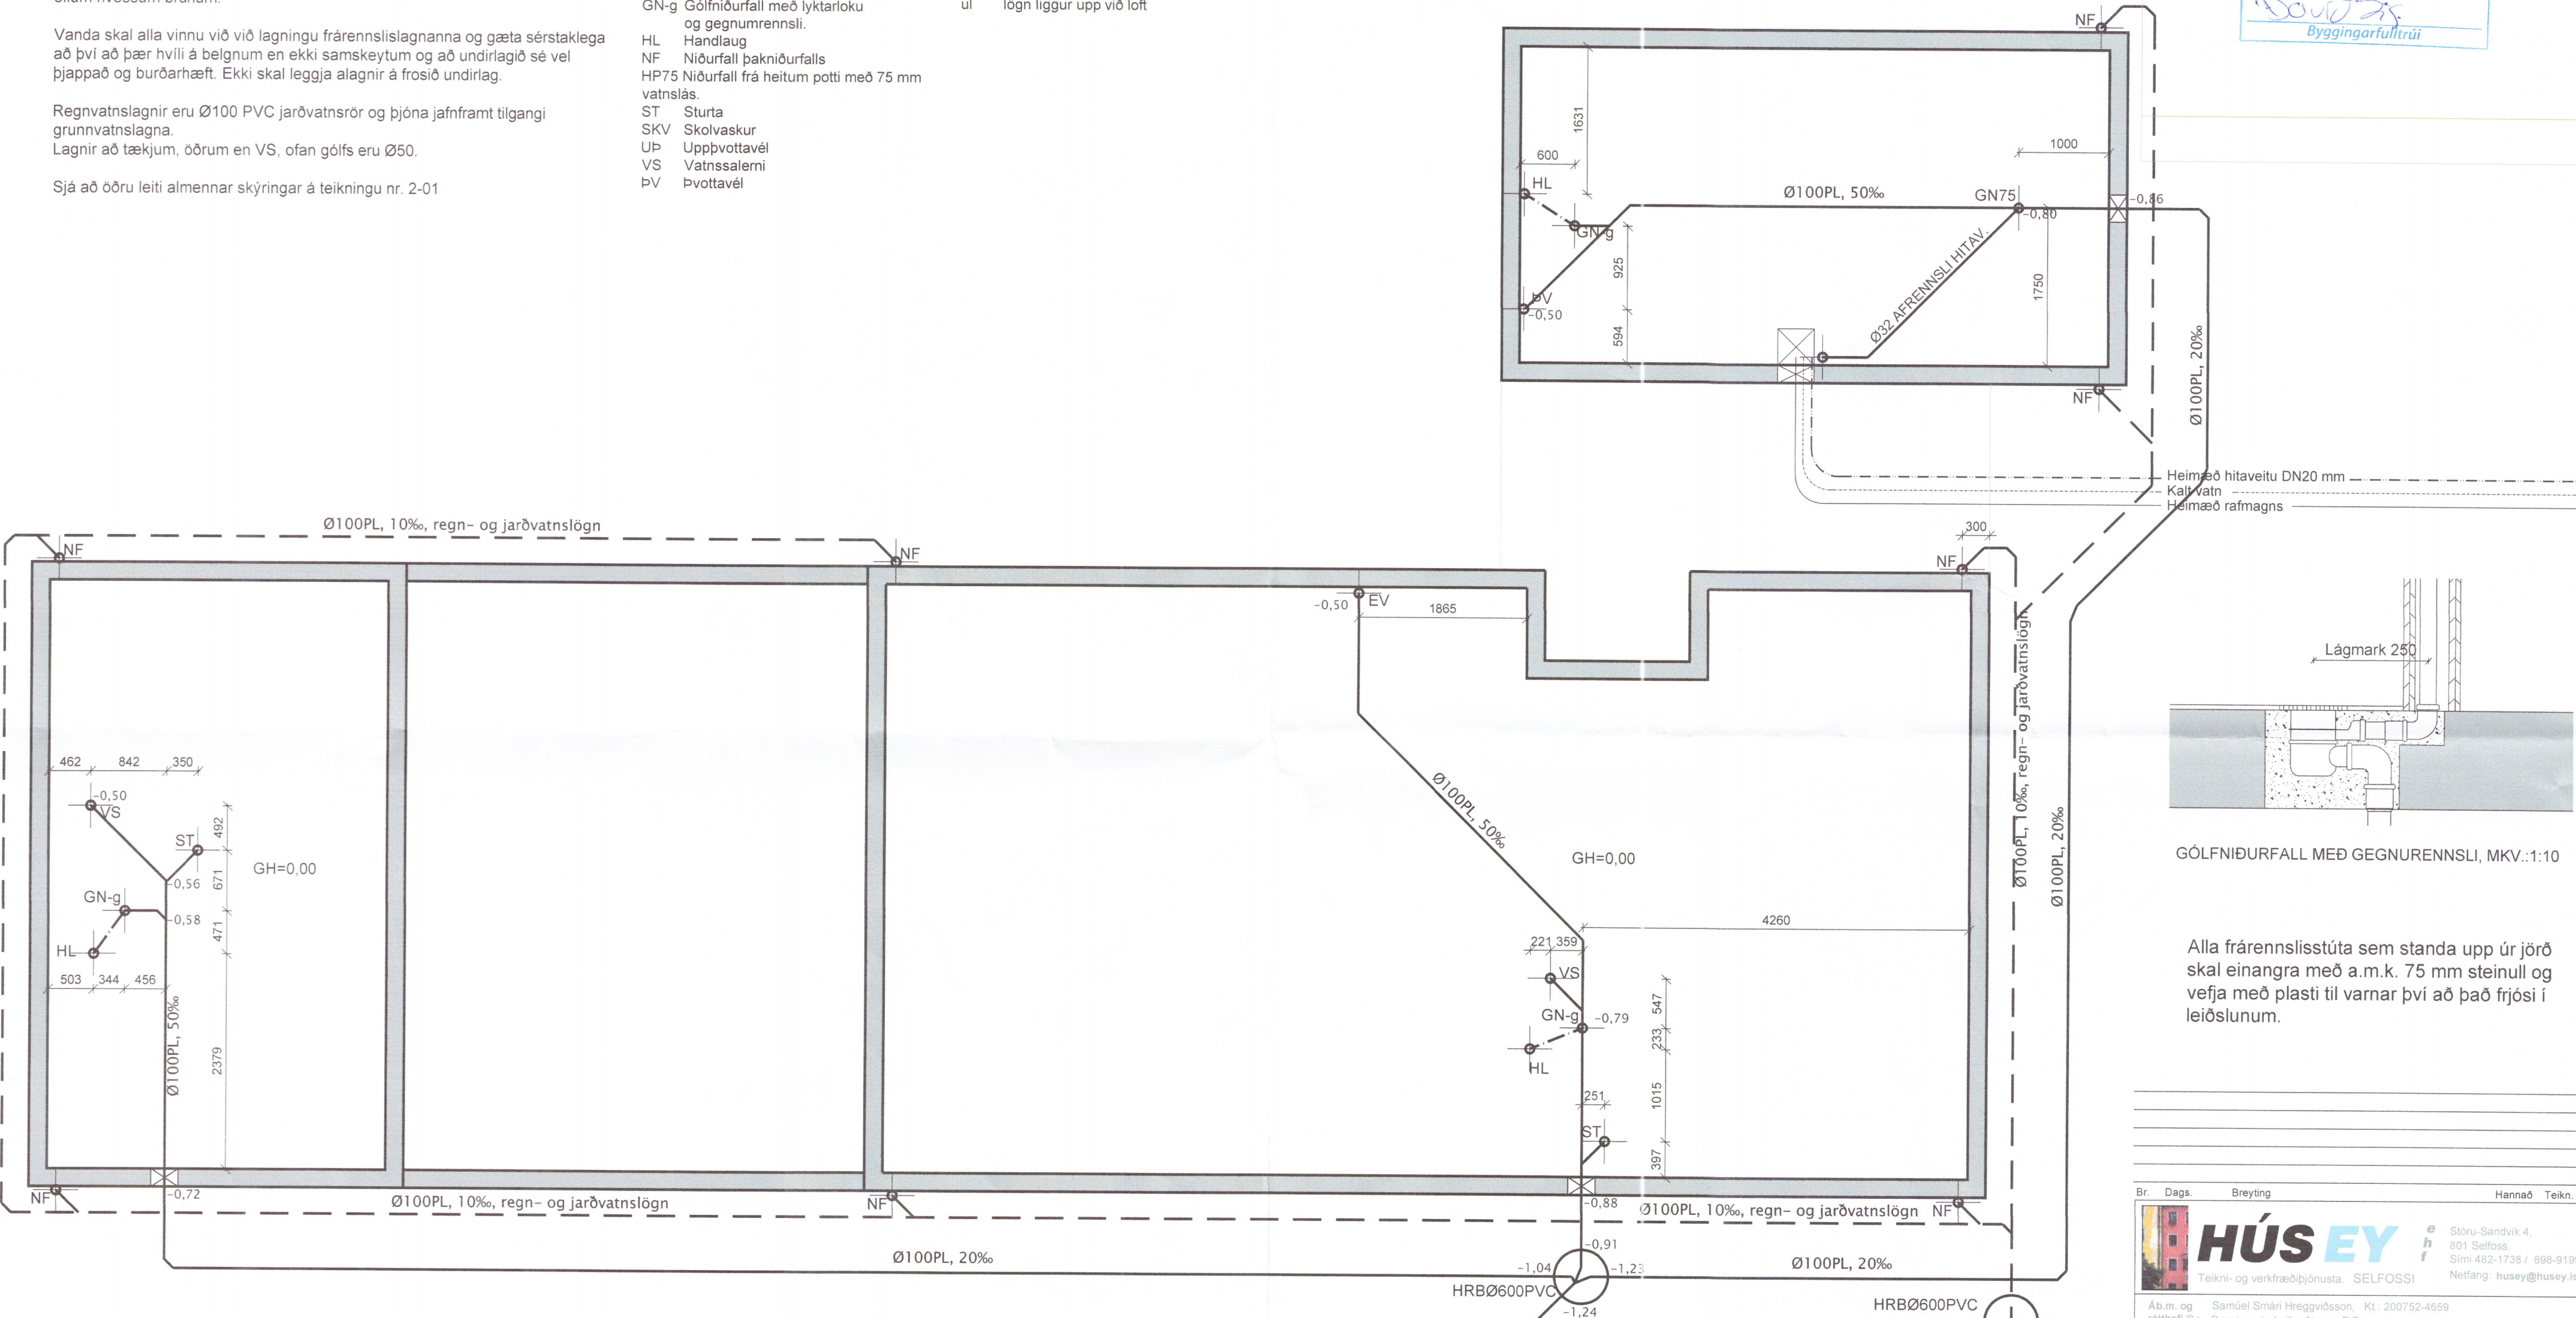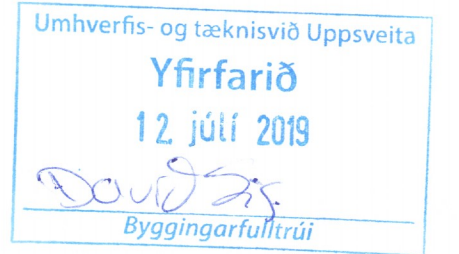

GÓLFNIÐURFALL MED GEGNURENNSLI, MKV.:1:10

Alla frárennislísta sem standa upp úr jörð skal einangra með a.m.k. 75 mm steinull og vefja með plasti til varnar því að það frjóni í leiðslunum.

ROTÞRÓ, 2600l, staðsetning sé í samráði við byggingafulltrúa og/eða heilbrigðisfyrirvöld.

Frárennislögn, Ø100PL, tengist í rotþró, halli lagnar að rotþró fylgi sem næst landhalla en sé þó ekki minni en 20%.

Frárennsli frá rotþró tengist siturlögn handan rotþróar samkvæmt teikningu nr. 302

Regnvatnsslögn, Ø100PL, er lögd í grjóthrip/siturlögn mitt á milli húss og rotþróar, halli lagnar fylgi sem næst landhalla en sé þó ekki minni en 4%.

| | | | | |
|--|-------|---|--------|--------|
| Br. | Dags. | Breyting | Hannað | Teikn. |
| | | Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: husey@husey.is | | |
| Áb.m. og réttahafi: Samuel Smári Hreggviðsson, Kf., 200752-4659 Vinnustofa: Austurvegi 4, 800 Selfoss | | Viðfangsefni: HESTUR lóð 101 2341-19 Grímsnes- og Grafningshreppur | | |
| LAGNIR: Fráveita Grunnmynd | | Hannað/teiknað: ssh Yfirfarið: | | |
| Samþykkt: Kf.: 200752-4659 | | | | |
| Mælikvarði: 1:50 (A2) | | Dagsetning: 10.04.2019 | | |
| Verknúmer: 18-806 | | Teikn.nr.: 301 | | Br. |

Málsetningin er í mm. Ekki er ætlast til að mælt sé af teikningum. Athuga barf öll mál á staðnum. Ef uoó kemur ósamræmi eða vafafröði í teikningum skal tilkynna það strax til hönnuða.