


ALMENNAR SKYRINGAR
 Hæð rofa skal vera 110 cm.
 Hæð tengla skal vera 20 cm.
 Máltraumur rofa skal vera 10 A.
 Máltraumur tengla skal vera 16 A.
 Fjgur séu 0 16 mm og vir 1,5 m.
 Tenglar merkir v/1 skulu vera við loft.
 Allar lagir skulu vera samkvæmt reglum.
 Rafmagnsefritills Ríkisins.
 Nema annað
 sé tekið fram

HELLUR	MT	0	1/6	3	25 mm
ÖBBYLGJUFN	KA	0	1/6	3	15 mm
UPPVOT TAVEL	KA	0	1/6	3	15 mm
DVOTTAVEL	KA	0	1/6	3	15 mm
TENGLI FRIIR GÍSLAHTARA	KA	0	1/6	3	15 mm
GEVSLA OG HERBERGI	KA	0	1/6	3	15 mm
ANDVIRI, SKALI, BAB OG SVFNLOFT	KA	0	1/6	3	15 mm
TENGLAR ELDUN	KA	0	1/6	3	15 mm
STOFA OG ELHÚS	KA	0	1/6	3	15 mm
SMÁSPENNA	KA	0	1/6	3	15 mm
TIL VARA	KA	0	1/6	3	15 mm

HÖNNUNUR: Þór Stefánsson
 YFRFARID: Þór Stefánsson
 SAMPYKKT: *Þór Stefánsson*
 BREYTINGAR: *Þór Stefánsson*
 KT:

VERKEITI: Sumarþústaður, Holt 52
 VERKHLUTI: Rafagnir
 Mkv: 1:50 / 1:500

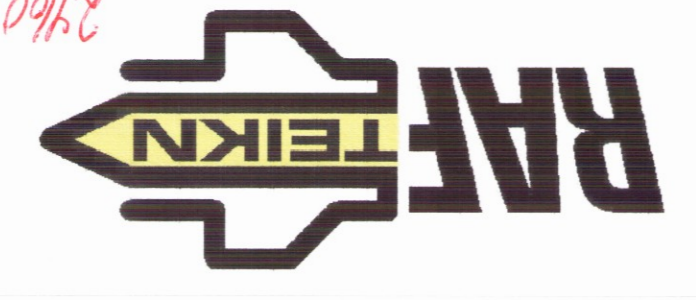

RAF LAGNATEIKNINGAR
 ÞÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSBÍNNAFREDINGUR
 EYRAVEGI 32 SELFOSSI SIMAR 482 3480 & 897 8718
 NETFANG: rafteikh@selfossi.is FAX 482 3366
 TÖLVUNAFN: PLOTT DAGSETNING
 VERKNUMER: 1359-2008-015 1 af 1
 MARS 2008