




FRÁVEITULAGNIR GRUNNMYND
MKV.1

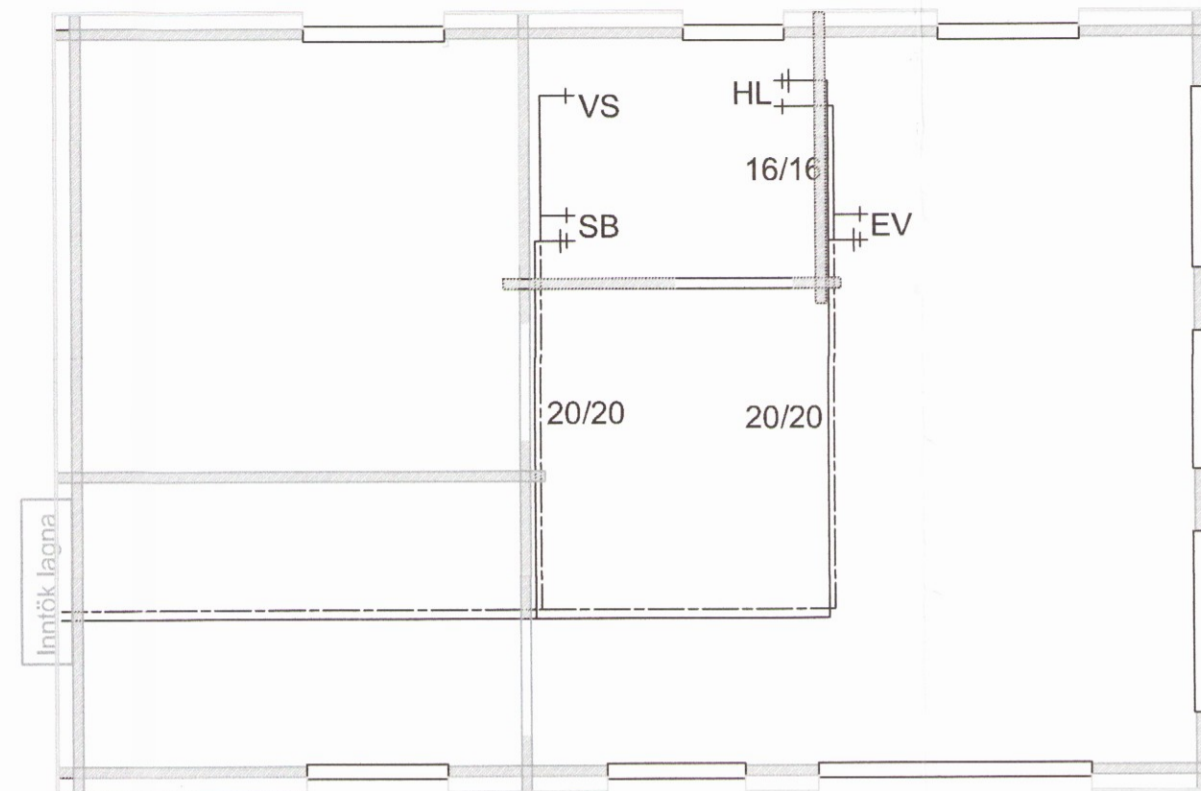

NEYSLUVATNSLAGNIR GRUNNMYND
MKV.1

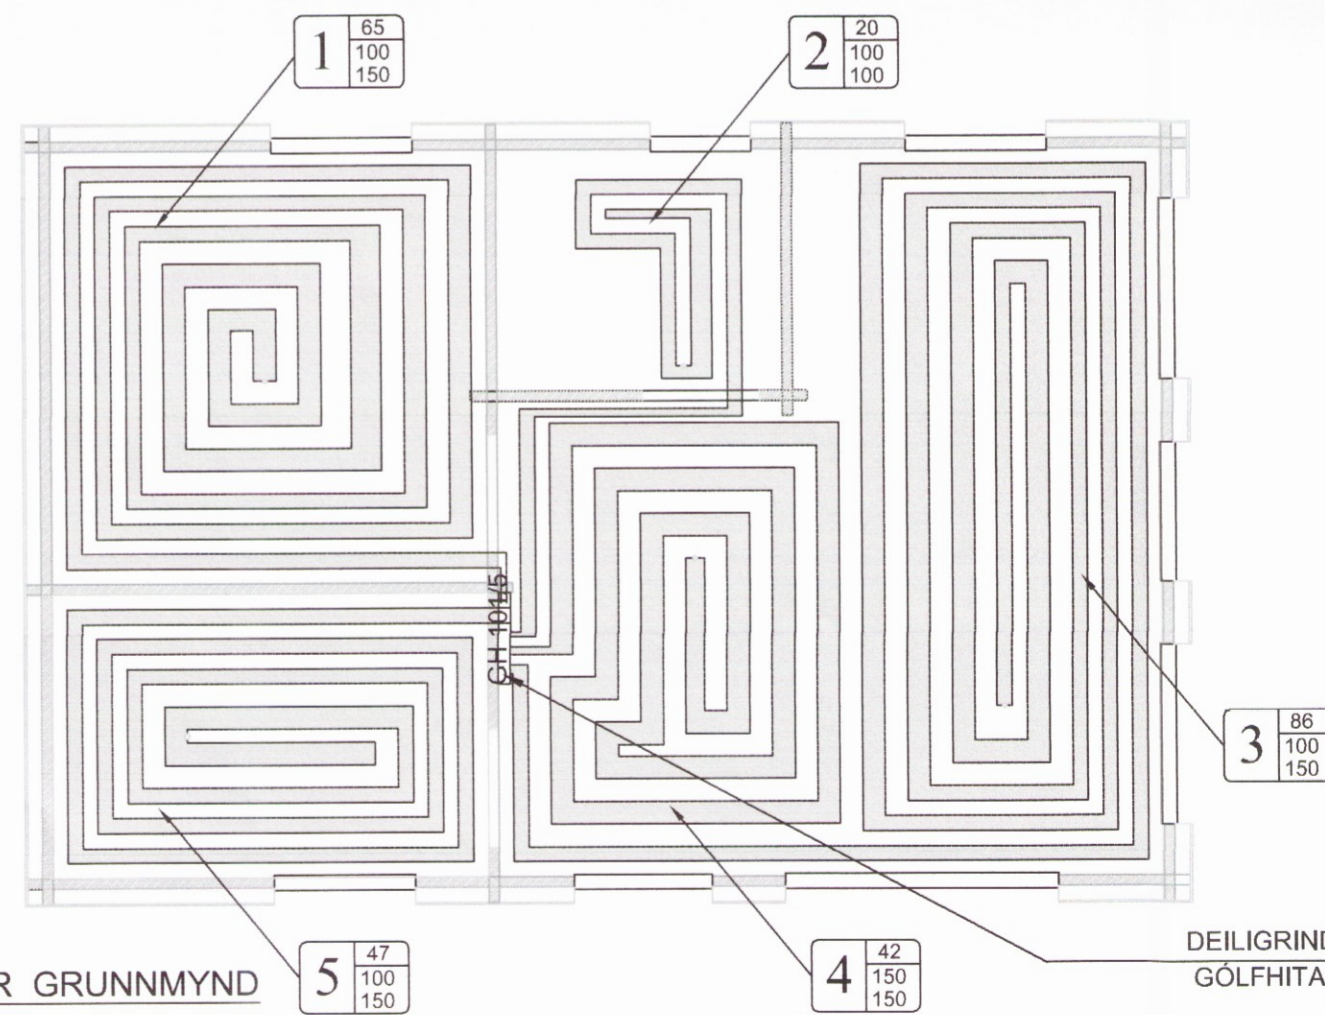

HITALAGNIR GRUNNMYND
MKV.1

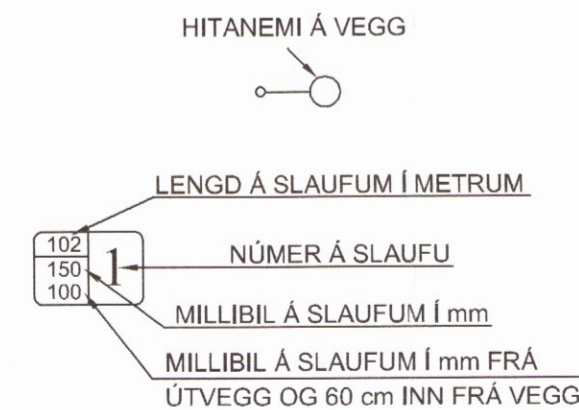

ALMENNAR SKÝRINGAR

SKÝRINGAR

BR: BRUNNUR
EV: ELDHÚSVASKUR
GN: GÖLFNÍÐURFALL
GNG: GÖLFNÍÐURFALL
MED GEGNUMSTREYMI
HL: HANDLAUG
SB: STEYPIBÁÐ
VS: VATNSSALERNI
ÁV: Á VEGG
NG: NEDAN GLUGGA
PN: PÍPA FER NIÐUR
PU: PÍPA FER UPP
YD: YFIR DYRUM

PVC: PÍPUR ÚRPOLYVILYIKLÓRID
PP: PÍPUR ÚR POLYPROPYLEN
PEH: PÍPUR ÚR POLYETHYLEN

FRÁVEITULAGNIR

EFNI Í GRUNNLÖGN SKAL VERA PVC.
EFNI Í FRÁVEITULÖGN INNHÚSS SKAL VERA PP EDA PEH.
EFNI Í FRÁVEITULÖGN UTANHÚSS SKAL VERA PVC

BIL MILLI FESTINGA Á LÁRÉTTUM PLASTLEIÐSLUM SÉ
MEST 10xD OG 15xD FYRIR ÚTLOFTUNARLEIÐSLUM
ÞAR SEM D ER YTRA ÞVERMÁL PÍPU

ALLA FRÁRENNISLÖGN INNHÚSS SKAL EINANGRA
MED 25mm STEINULL OG VEFJA MED PLASTI.
ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VID
ÁKVÆÐI ÍST-65, ÍST-68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

AÐEINS SKAL NOTA VOTTAD EFNI.
ÖLL PÍPUMÁL ERU MM.

SKOLP
REGNVATN

NEYSLUVATNSLAGNIR

NEYSLUVATNSLÖGN INNHÚSS SKAL VERA
PEX-PLASTLÖGN

PÍPUR ERU PEX-PÍPUR SKV. DIN16892 MED
SÚREFNISHIMNU SKV. DIN4726.


VATNSRÖR SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VID 1MPa VINNUPRÝSTING
KERFI SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUPRÝTSING OG PRÓFAST MED
1,0 MPa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.
ALLT EFNI SKAL VERA VOTTAD.
ALLT EFNI SKAL VERA FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA.

KALT NEYSLUVATN
HEITT NEYSLUVATN

NEYSLUVATNSINNTAK



MKV.1

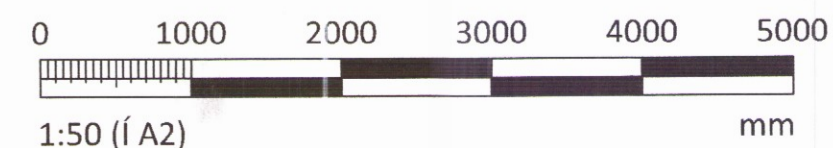

Undirskrift hönnunarstjóra:

HITALAGNIR:

ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD SKV. ÁKVÆÐI
BYGGINGARREGLUGERÐAR.

GÖLFHITALAGNIR SKULU VERA PEX PLASTRÖR MED
SÚREFNISKÁPU. PÍPUR SKULU ÞOLA A.M.K. 60° VID
6BAR ÞRÝSTING OG STÖÐUGT ÁLAG Í 50 ÁR. LEGGJA
SKAL LAGNIR Í HEILUM LENGÐUM ÁN SAMSEYTA AÐ
OG FRÁ HVERJU RÝMI

ÁÐUR EN PÍPUTENGINGAR ERU HULDAR SKAL
ÞRÝSTIPRÓFA KERFIÐ MED KÖLDU VATNI OG
6 kg/cm ÞRÝSTINGI. SKAL HANN STANDA Á KERFINU Í
24 Kst. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

ÞRÝSTIPRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKAL GERÐ Á
VIÐURKENNDAN HÁTT.
EFNI OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VID GILDANDI
REGLUGERÐ UM HITALAGNIR.

LAGNING OG MEDFERD EFNISINS SKAL VERA Í
SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI
BYGGINGAREGLUGERÐAR OG ÞEIRRA STAÐLA SEM
HÚN VÍSAR TIL.
Þ.M.T. ÍST 67 OG DS-439

5	
4	
3	
2	
Útgáfa:	Dags:

Frístundahús

Undirhlöð 42, Grímsnes og Grafingshreppur

Lagnir

Hannaó: GSS
Mkv: 1:50
Stærð: A2
Dags: 21.3.2017

Undirskrift hönnuðar:

Guðni Sigurbjörn Sigurðsson
Kt. 250582-4479

RISS
VERKFRÆÐISTOFA

Hafnargata 90, 230 Reykjaneshar / 421-3550 / www.riss.is

HÖNNUNUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RETT A TEIKNINGUM - FJÓLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Teikning nr:

P101

Útgáfa nr:

1