UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND. 1:50

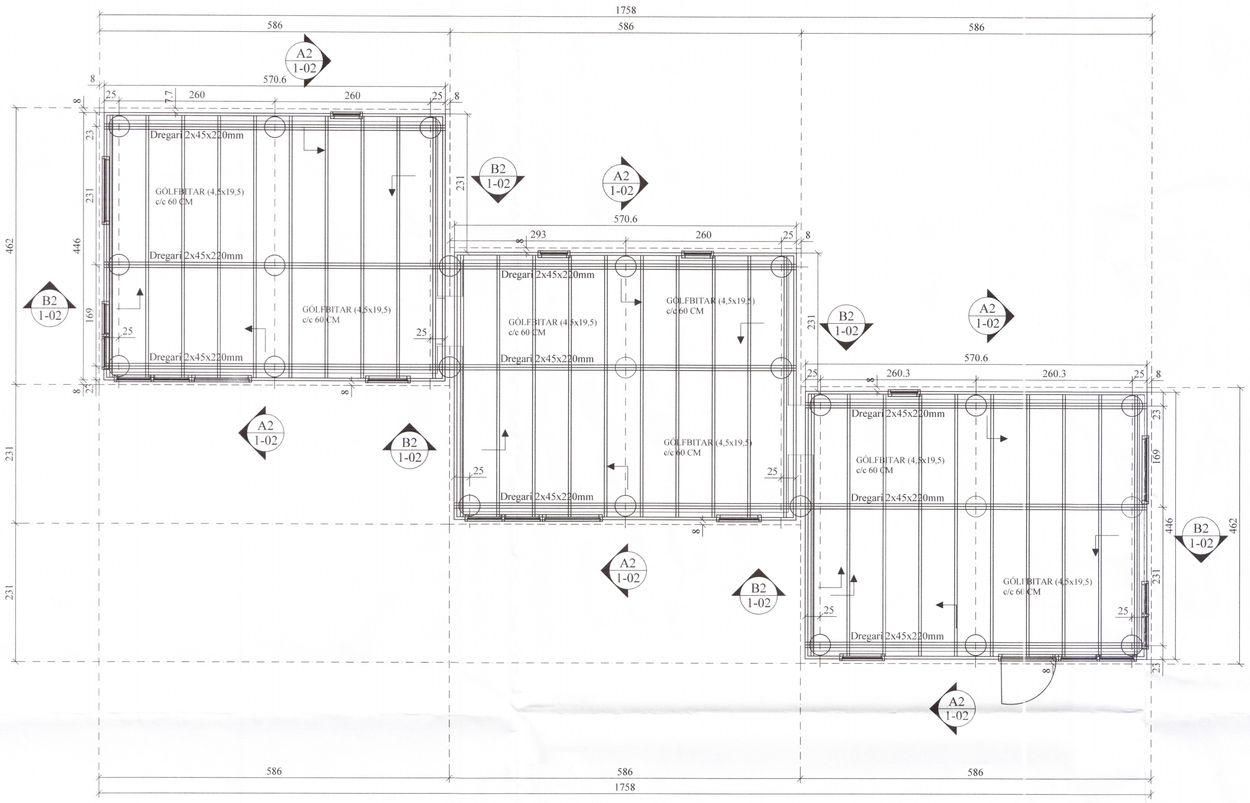

A2 1-02 SNIÐ. 1:10

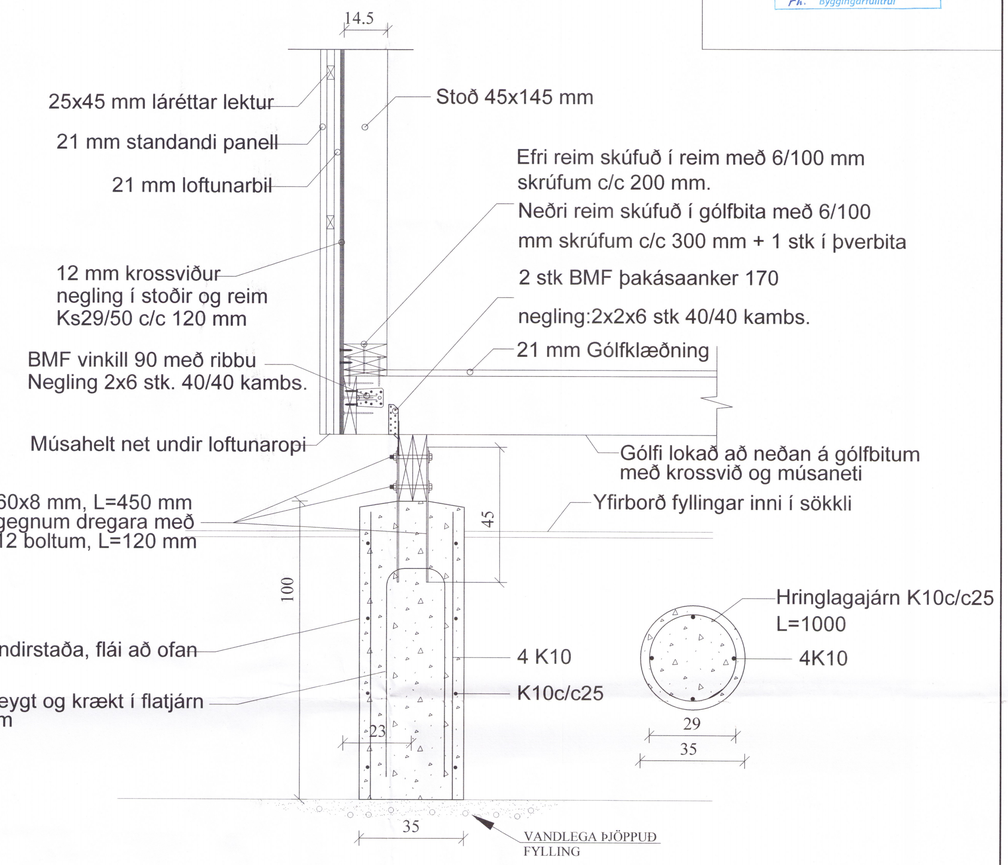

B2 1-02 SNIÐ. 1:10

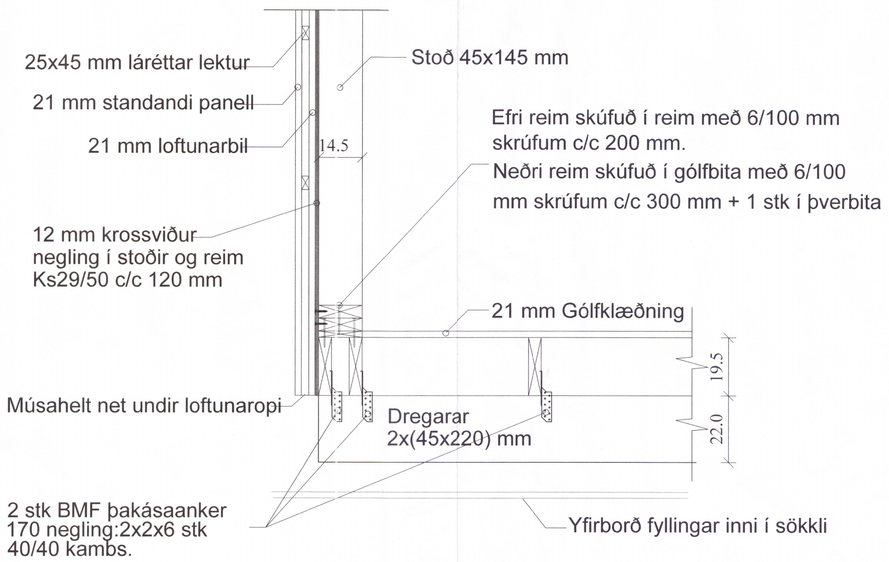

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
13. ágú. 2019
Fh. Byggingarfulltrúi

BREYTINGAR

TILVÍSANIR: 2565-19

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

ATH:
Vanda skal til þjöppunar á fyllingu
E2 ≥ 120 MPa ; E2/E1 ≤ 2,4

Reikn.	JKR	Nóv. '18	Útgefið:	09.11.2018
Teikn.	VP	Nóv. '18	Kvarði:	1:50, 1:10
Ath.				
Samþ.				

VATNSLEYSA, LAND A — Nr. 1-02

Verkhluti
UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND OG SNIÐ.

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com