




Burðarveggir 1:50

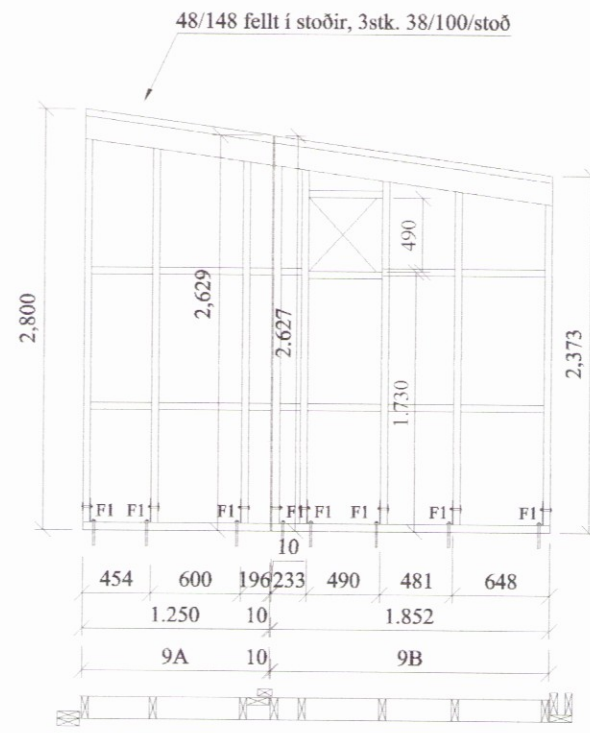


Grind 9

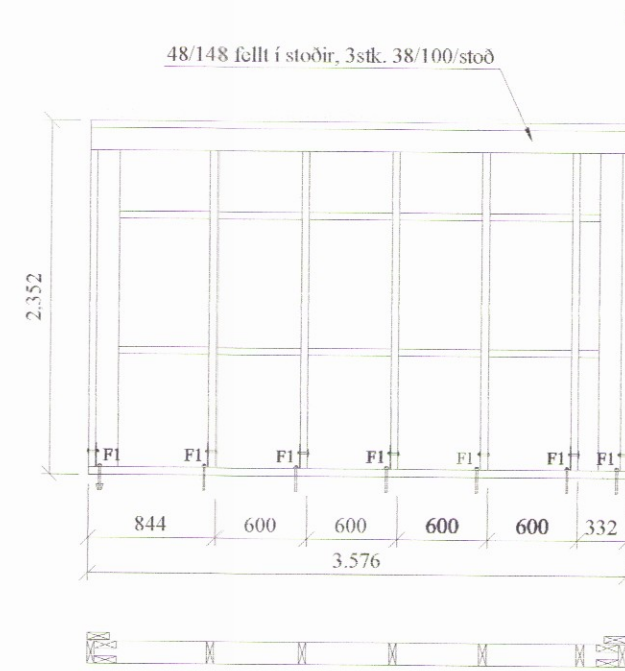

Grind 10

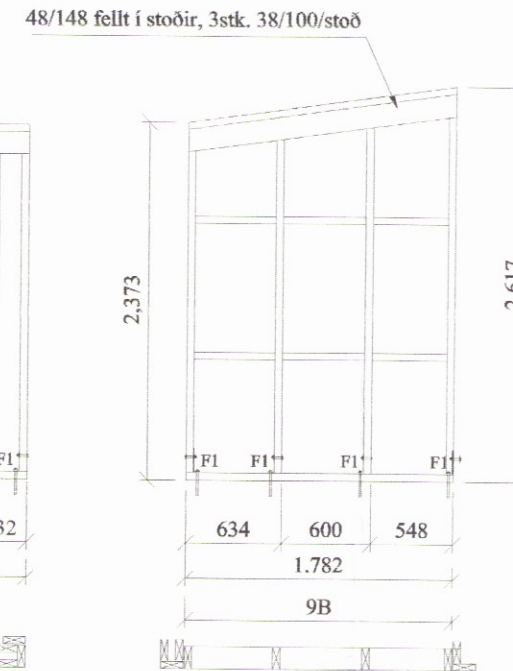









Grind 11

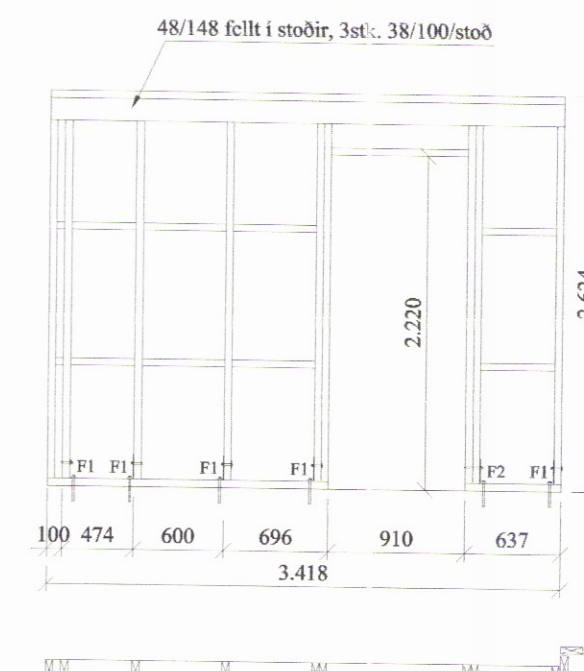

Grind 12

(efni 48/98)

Festingar 1:10

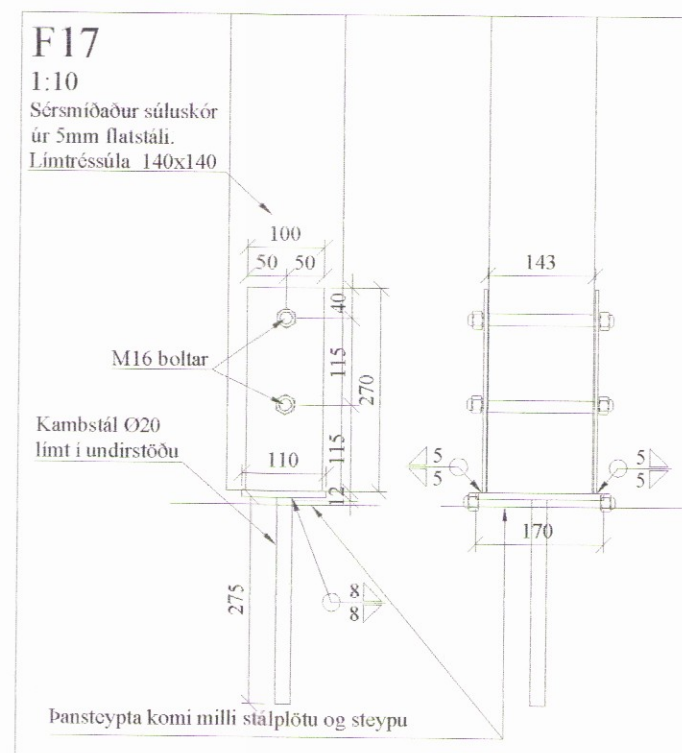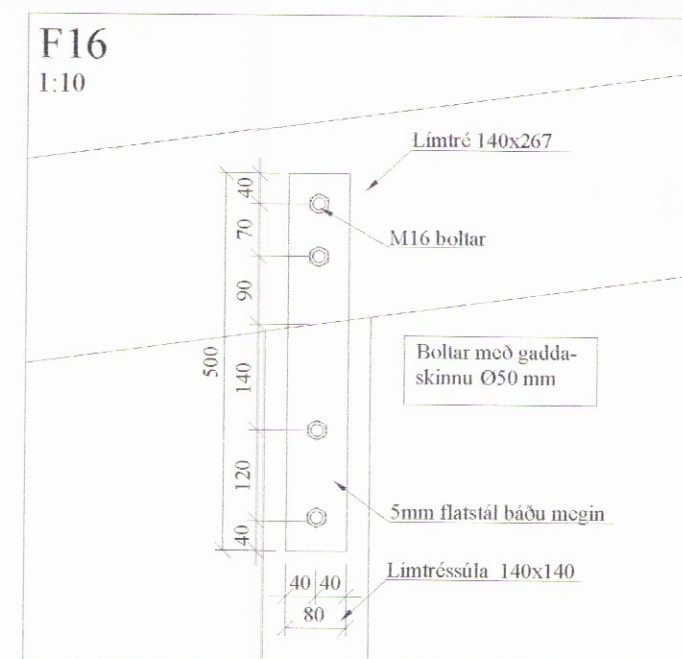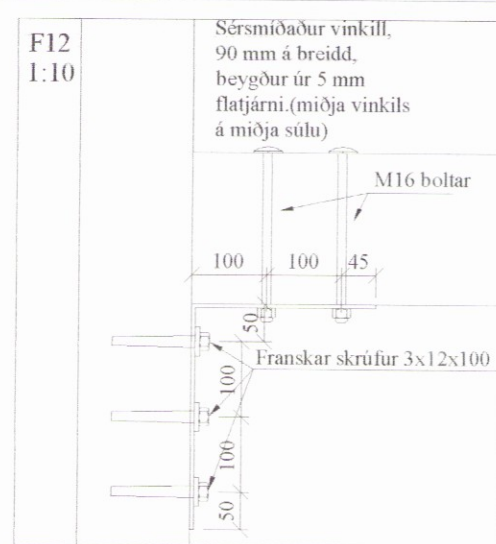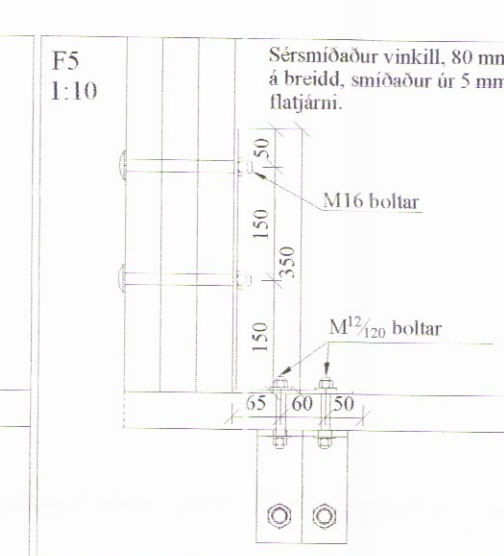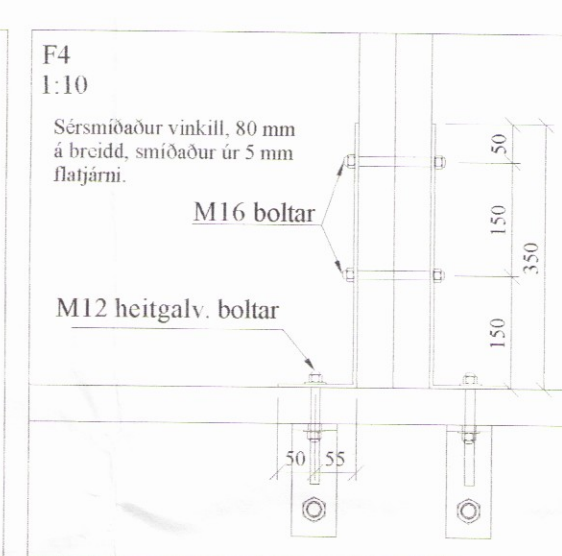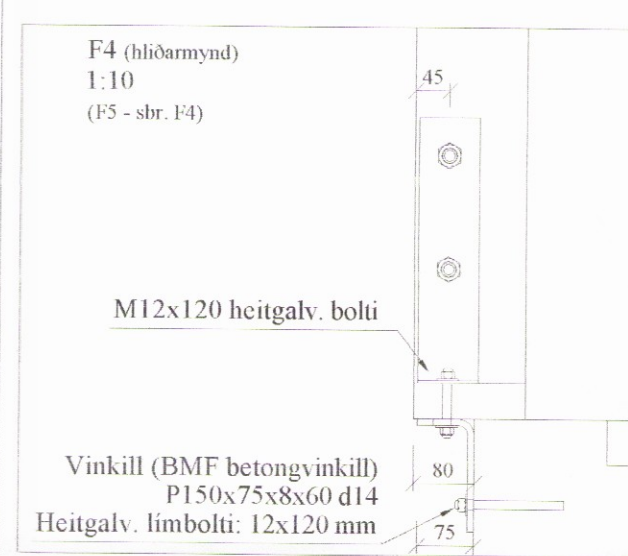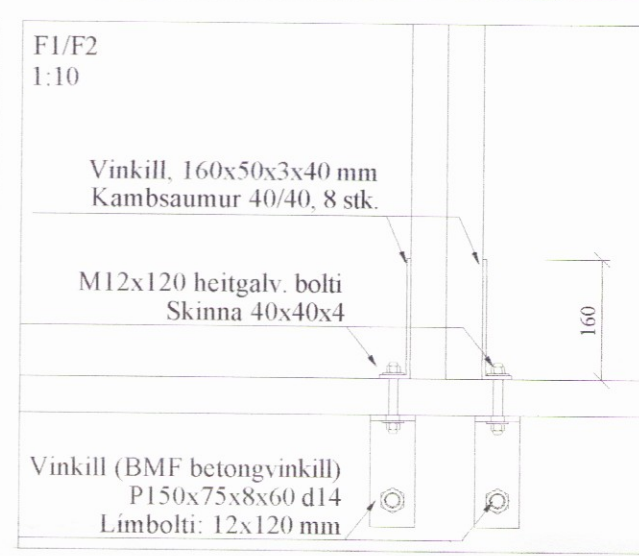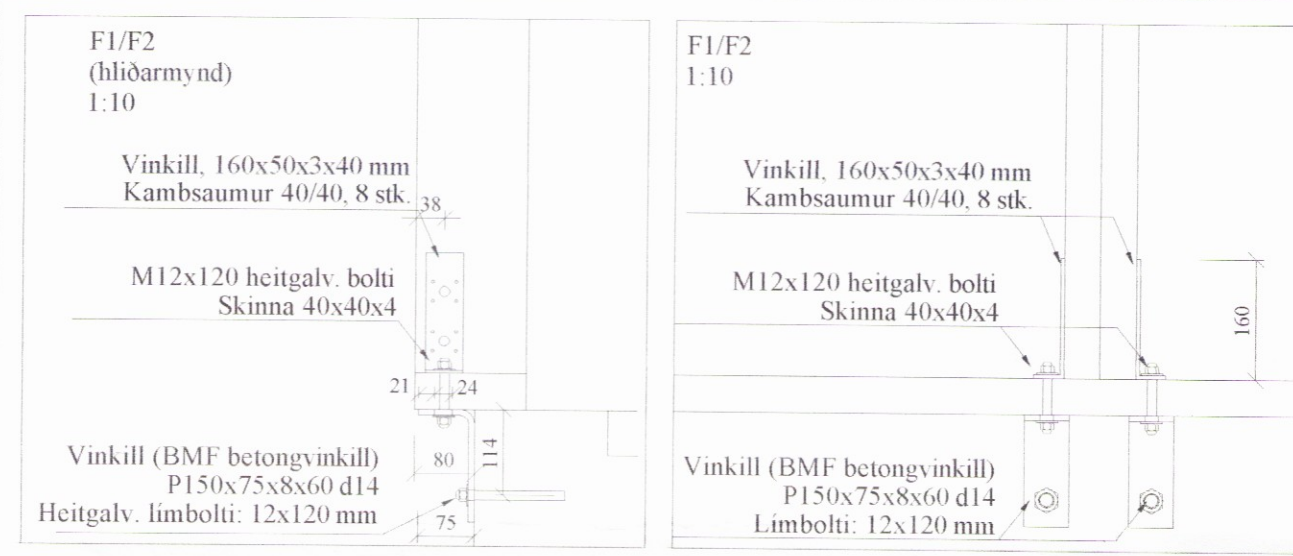

fest. og eininga við vegg
glliðum

Vinkill 50x50 (BMF),
2x5 stk. 4x60 mm skrúfur
c/c 800

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru 48/148, nema annað sé tekið fram. Heimilt er að nota 48/148 stoðir í stað 48/148. Bil á milli miðjulina stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopim rakaþolinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakaþolið lím. Þétting (Acrofil-púlsa eða Ilmod þétting) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:
Saumur 38/100, minnst 2x2 stk. skáneglist í hver samskeyti.

Lóðrétt fúga milli eininga: 10 mm
Krossviður (9 mm rakaþolinn, birkiskrossviður) komi í fúgu milli eininga og leggst í rakaþolið lím.

Horft er á grindur utanfrá, þegar þær eru teiknaðar upp.

Sérmyndir festinga: sjá teikn. 212

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Br. nr.	Dags.	Al.	Breyting
A			
B			
C			

Kiðjaberg 123 Grimsnesi	2613	Teikn nr: 212
Burðarvirki Burðarveggir og festingar		Frumstærð: A2
Dags: 05-01-06	Mkv: 1:50/10	Hann: GBS
Samþ: <i>[Signature]</i>	V.nr: 05 144	Teikn: -

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETTFANG: VGS@VGS.IS