

Hellulögð
aðkoma

Geymsla
2.0m²

Inntök

HERBERGI
6.0m²

ANDDYRI
3.8m²

HERBERGI
6.0m²

HERBERGI
10.8m²

101

BAD
4.6m²


Deiligrind

ELDHÚS - STOFA
33.0m²

Ofnaskrá:

$t_{inn} = 70^{\circ}\text{C}$, $t_{út} = 40^{\circ}\text{C}$, $dt = 30^{\circ}\text{C}$

Ofn Nr.	Afkost Ofns dt=35°C	Stærð ofna Lengd Breidd Hæð mm mm mm	Gerð ofna	Stútar	Loki	Stíllitla (0,1 bar)
101	301	500	Handklæðaofn	BD	3	

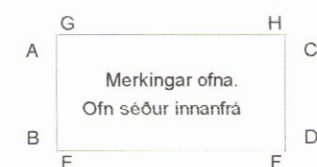

Skýringar:

- 1) Lotthitastýrður framrásarloki.
- 2) Lotthitastýrður bakrásarloki.
- 3) Vatnshitastýrður bakrásarloki.

Skýringar:

Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkklar: 75mm plast,
Gólfplata: 75mm plast, Veggir: 100mm ull, Þak: 200mm ull.

Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna.
Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Lagnaefni: Pex (rör í rör kerfi), Ø16mm, stept í plötu undir
járngrind. Sýnilegar lagnir frá inntaki að deiligrindum og frá
deiligrindum í niðurfall: Pex Ø32mm.

Ofnar nr 101 og 102 eru handklæðaofnar/purkofnar með
bakrásarloka.

Hitalögn framrás: _____
Hitalögn bakrás: _____

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:

Kiðjaberg 123
Grímsnesi *2620* Teikn nr:
560-02

Lagnir
Hitalagnir Frumstærð:
A2

Dags: 29. maí 2006 Mkv: 1:50 Hann: GÞS
Samb: *[Signature]* V.nr06 041 Teikn: ÞH

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS