
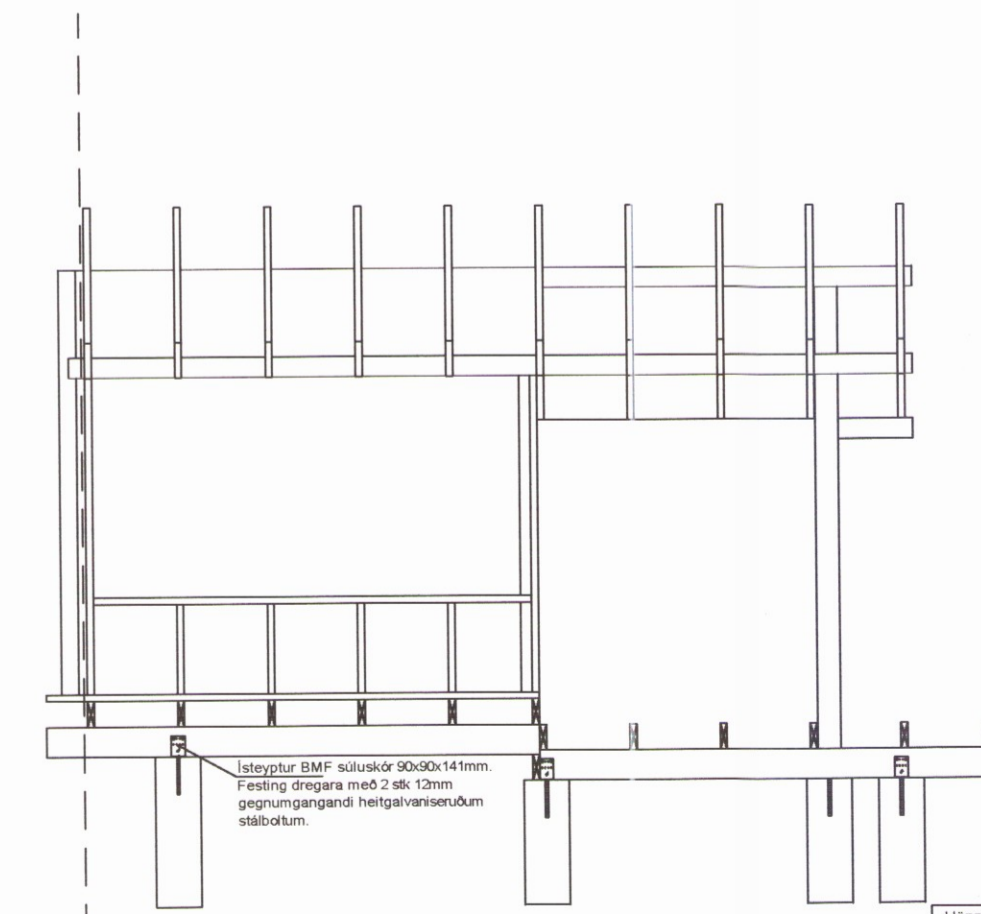


BYGGINGARLÝSING, BURÐARVIRKI.
 Burðarvirki núverandi húss er óljóst en séó verður að undirstöður hússins eru niðurgráfrin rafmagnsstaurar. Fjórir langdregarar, 75x150 mm, eru undir núverandi húsi. Gólfbitar eru sennilega 50x150 mm, veggstöðir 50x100 mm og sperrur 50x150 mm. Húsið er klætt að utan með liggjandi vatnslæðningu. Þak er heiklætt með 25x150 mm borðklæðningu og ysta klæðning þakpappi og galvaniserað bárujárn. Núverandi hús er allt klætt að innan með panel og spónaplötum. Viðbygging mun halda sama útliti og núverandi hús með óbreyttri útveggjaklæðningu, frágangi við glugga og þakfrágangi. Undirstöður viðbyggingar verða steypufyllt Spiró rör $\varnothing 300$ mm. Dregarar undir gólfi og palli eru 50x200mm, gólfbitar 45x170mm. veggstöðir 45x120mm og sperrur 45x220mm. Utan á stoðir og beggja megin á innvegg milli stofu og herbergis kemur 9mm krossviður til stífingar. Yfir gluggum á langliðum koma 3x45x120mm, sem ná áfram undir þak yfir palli, skrúfaðar saman í rakahelt lim með BMF 6x90 skrúfum með 150mm millibili við kanta á víxl. Sami frágangur er í efri brún innveggjar. Grind er sett saman með BMF 105mm vinklum með styrkingu, festing 5 stk 5x40 BMF skrúfur í hvert snið nema annað sé tekið fram. Gólfreim festist við gólfbita með 2 stk 6x120 BMF skrúfum í hvern gólfbita. Gólfbitar festast við dregara með BMF 48x320 gaffalfestingu sem festist eins og lýst er á SNIÐI B-B. Drefarar festast með 90x90x141mm súlskóm sem steypfir eru í undirstöður og 2 stk gegnumgangandi 12mm heitgalvaniseruðum stálboltum í hvern súlskóm. Járnbandin í SÍRÓ - undirstöðu: 4K10 lóðrétt og hringlykkjur $\varnothing 220$ c/c 300mm lárétt.

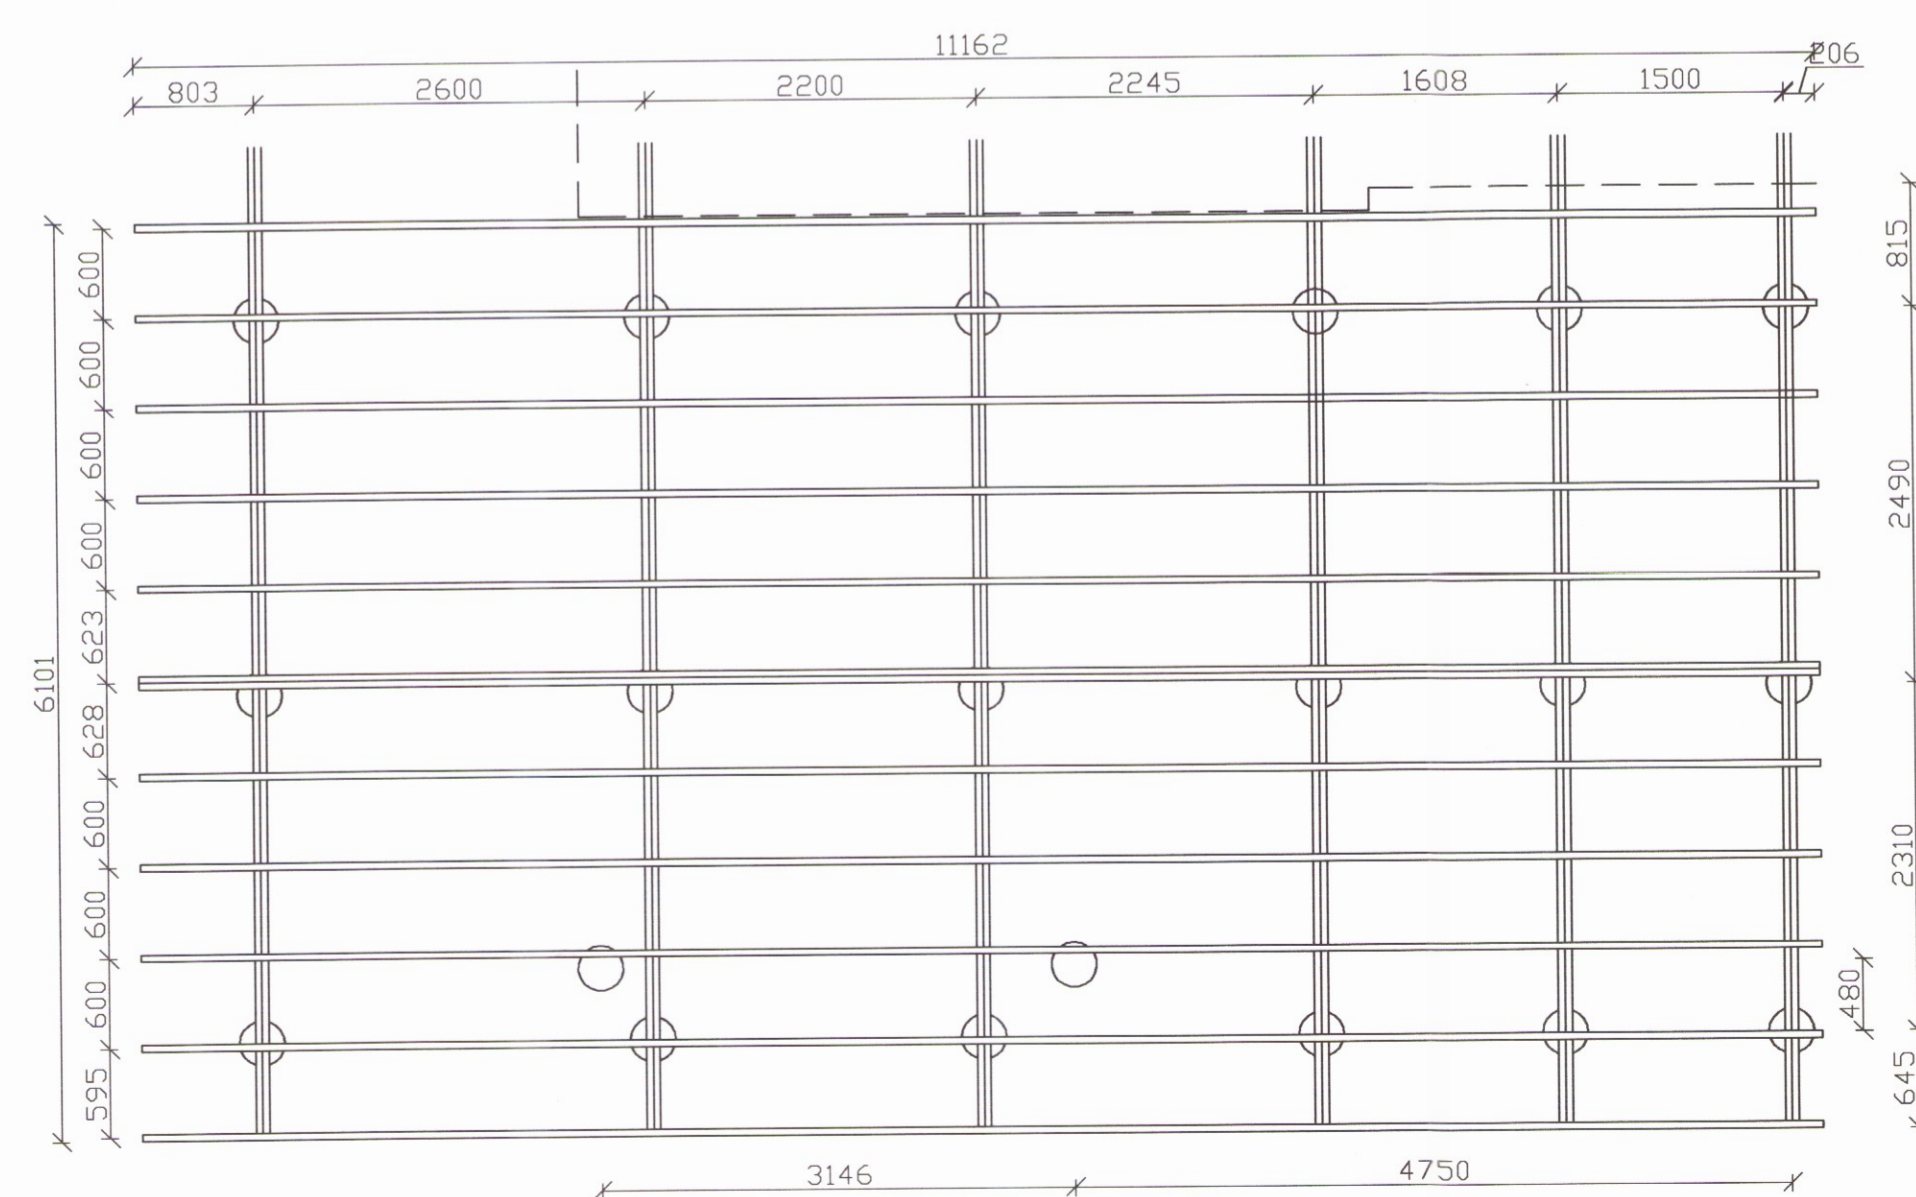

Breyting dags:		Samþykktur:		Hönnunarsjóri: Bjarni Þór Einarsson, kt. 310348-2449		Aritun hönnunarsjóra:	
				Verk: EFRI REYKIR LNR 167298, BLÁSKÓGABYGGÐ		Hannað / teiknað: BPE/PEE	
				Viðfangsefni: BURÐARVIRKI		Yfirfarir: BPE	
						Dagsetning: 15.07.2017	
						Samþykktur: <i>Þinnir Þórnir</i>	
				RÁÐBARDUR SF. RÁÐGJÖF OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA		1:50 Verk - Teikning númer: 170203-ER201	
				Bjarni Þór Einarsson MTFÍ Byggingartæknifræðingur Bsc. kt. 310348-2449 Hólabraut 6, 530 Hvammstanga, bthc@tin.is Símar: 455-2511, 892-8296, fax: 455-2509			