

Almennar skýringar

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur ídregnar 3x1,5q vír.
Málstraumur rafbúnaðar sé 16A
Boðlagnir (sími, loftnet og tölvulagnir) skulu lagðar með 20mm plastpípum.

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir.
Undantekning er þegar tengill kemur við hlið rofa í 110 sm hæð og sértenglar sem eru 16A.


Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla í eldhúsi- baðherb., vs, geymslu og í bílskúr eru 110sm.
Hæð tengils fyrir eldavél er 40 sm og 15 sm frá skáp við hlið áætlaðs rýmis.
Hæð tengistaðar fyrir gufugleypi skal vera 170 sm hæð.
Hæð veggjósna er 180 sm.
Hæð rofa er 110 sm.
Hæð rofa við rúm er 80 sm.
Hæð almennra tengla er 20 sm.
Hæð loftnets- og símatengla eru 20 sm.


Við ákvörðun hæðar vinnuljósa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingateikningum.
Almennt er hæð vinnuljósa frá 140 - 150 sm.
Við nákvæma staðsetningu dósa skal farið eftir smíða- og innréttingateikningum.

S = Símatenglar
L = Loftnetstenglar


OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

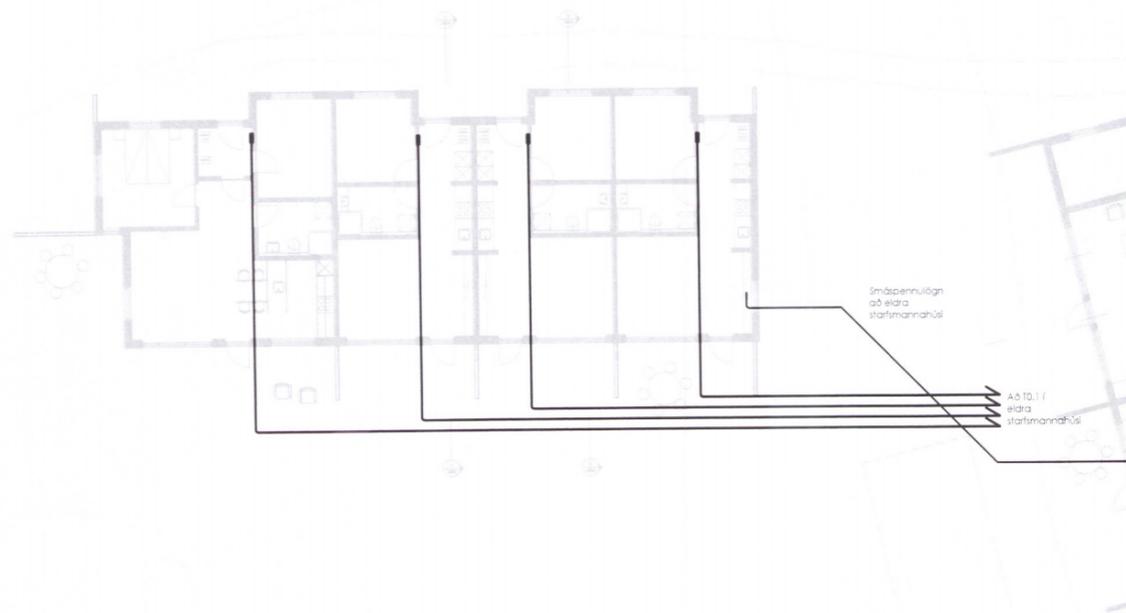


T 0.2.1

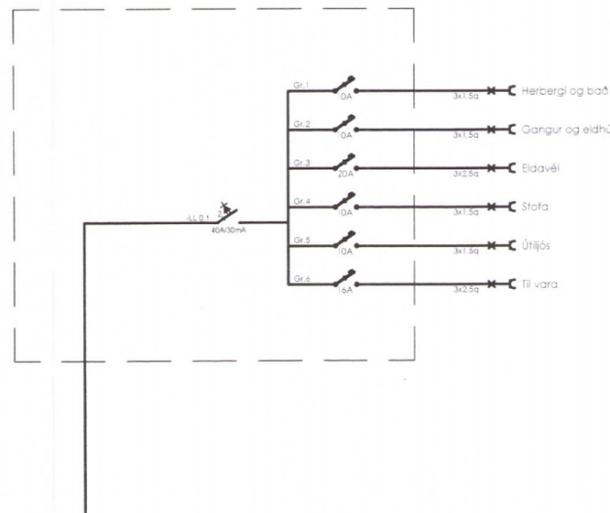



T 0.2.2

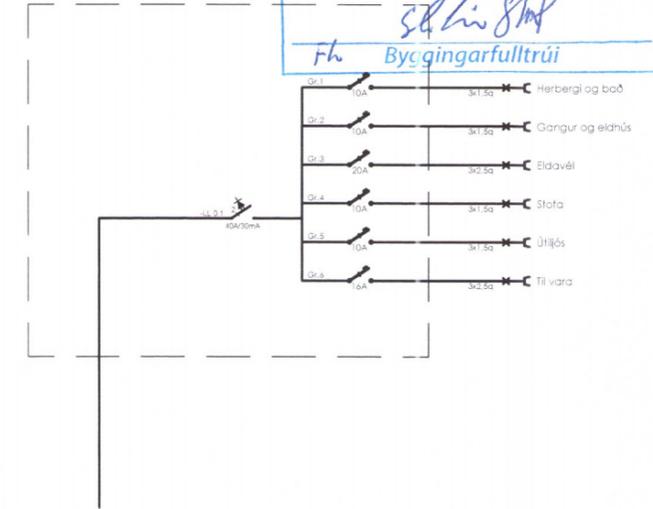


T 0.2.3

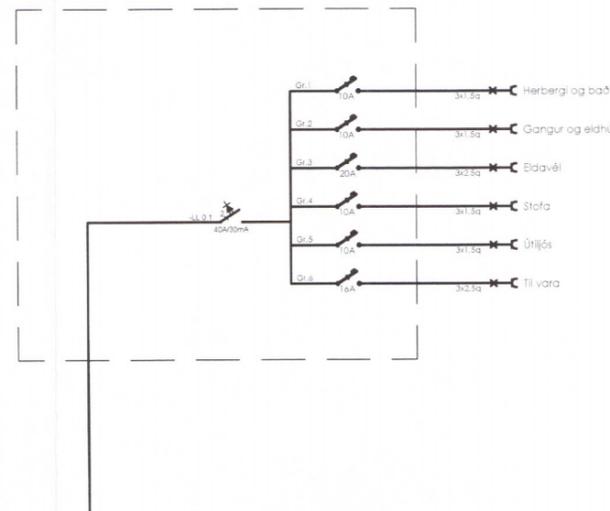

T 0.2.4

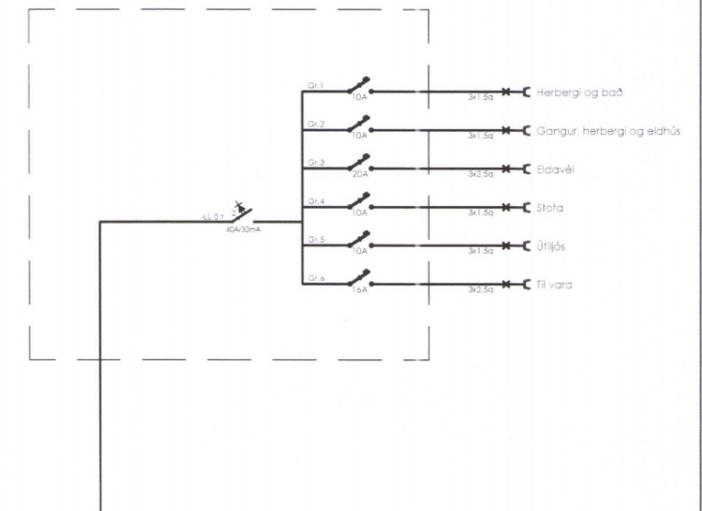

Sýnd eru 2 neðstu steyputeyptir jarnir í steypumót, en í neðstu mótunum




Samtenging steyputeyna

Setja skal tvo virliása á hverja samtenging

Tengla skal saman tvo neðstu jarnir í sokkluveggjum utan önnur og að upptaki í tengibox

Í raðbusum: þarftu og fíðstraðum húsum er leyflegt að tryggja sameiginlegan útborg, en tengibox og tenging verki við hverja hliðtaug

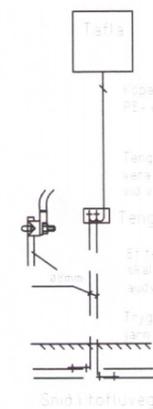

Plastpípur í pípu tengist ekki stívkun í PE- eða REN- skönnu í tafli

Tengibox tynn sokkluvegg skal svalt vera sýnilegt og aðgengilegt. Staðsett við vatnsmót eða undir torflu

Tengibox

Et tenglar eru fleiri taugar á þessum skal nota safnskönnu, þannig að sýnilegt sé að hverja tauga til málninga

Tryggja skal netta mótun þessara jarna með öruggri merkingu

Skid í taflivegg

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
26. ágú. 2019
S. Þ. Jóhannsson
fh Byggingarfulltrúi



Jóhannes Arnar Ragnarsson
Rafvirkjameistari
Rafvirkjameistari
kt. 050275-5749

2715-19

Friðheimar - Starfsmannahús

Einlínuneyndir, afstöðumynd Hannað: JAR
Teiknað: JAR
og skýringar Samp: JAR
Dags: 25.07.2019