



Grind nr. 1 - 45x145mm grindaefni



Grind nr. 2 - 45x145mm grindaefni

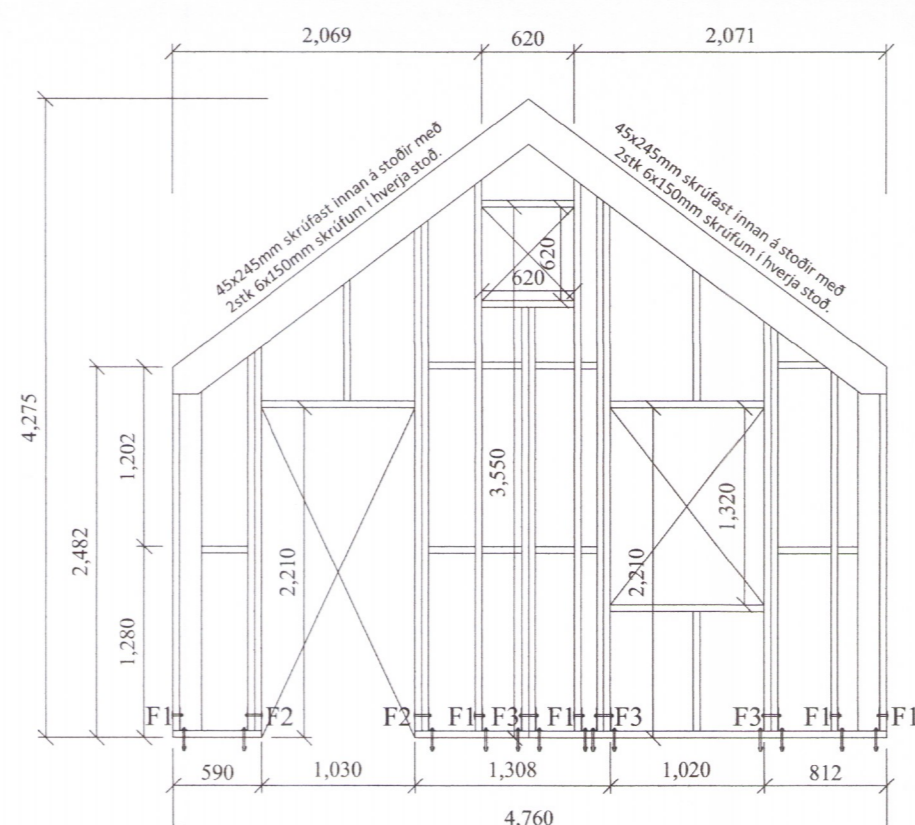

Grind nr. 3 - 45x145mm grindaefni

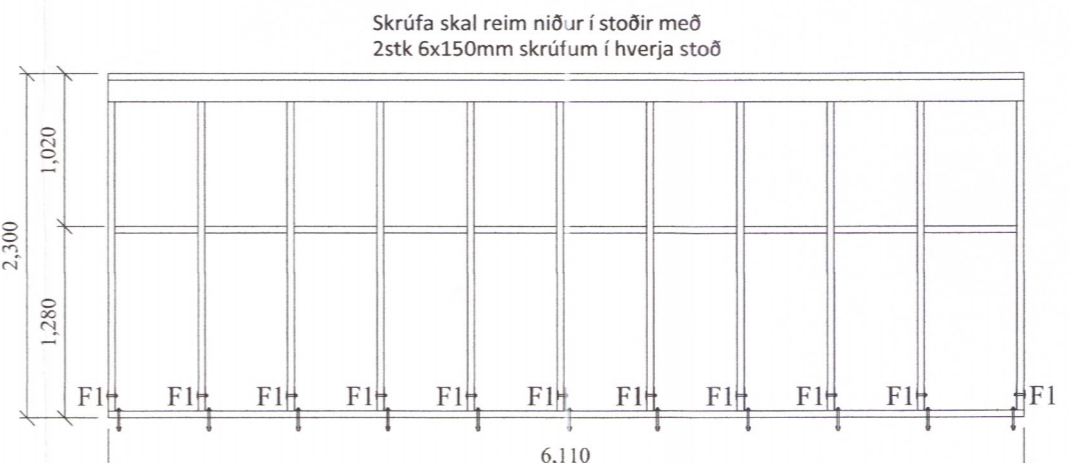

Grind nr. 4 - 45x145mm grindaefni

Almennar skýringar grindur

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Allur viður er C24 eða betri. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru $\frac{45}{145}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjúlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapölinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með $\frac{28}{65}$ C150 í rakapölið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða llmod þéttborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:
 Öll horn og einingasamskeyti skal vixlskrúfa saman með 6x80mm skrufum c/c 400mm.

Festing á fótstykki:
 Múrboltar M12x180 c/c 600mm koma í gegnum fótstykki.

Festingar:
 F1 - F3
 sjá sérmyndir.

2773-19

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Melur, úr landi Einiholts 1, 801 Selfoss - 5 ferðapjónustuhús	TEIKNINÚMÉR: 201
VERKHLUTI: Burðarvirki Ásýnd grindur	UTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvín Viglúndsson kt. 040546-2009	BLADSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Björgvín Viglúndsson kt. 040546-2009	DAGS: 02.03.19
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	VERKNR: 18-11
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	MKV: 1:50