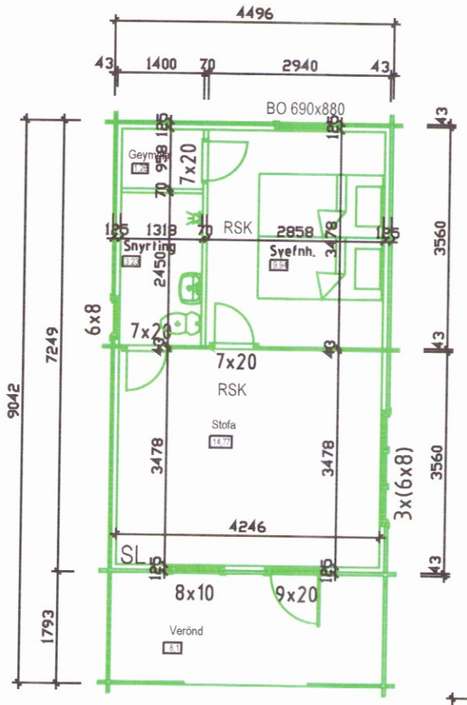

Grunnmynd

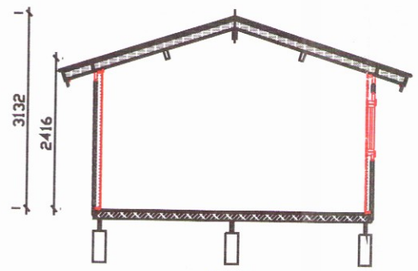

Snið

Skýringar:

Uppbygging þaks: Þakskífur eða bárustál, þakpappi, 1"x6" borðaklæðning, 58x145 mm þakbitar, 25 mm loftunarbil, vindpappi, 120 mm steinullareinangrun, 19 mm panill, 58x145 mm þakásar og milli þeirra 50 mm steinull í grind, rakasperra og 10 mm spónaplata.

Uppbygging útveggja: 43x145 mm bjálkar samsettir með nót og tappa, vindpappi, grind með 70 mm einangrun og 19 mm panill.

Uppbygging gólfs: 3 stk. 45x200 mm gagnvarðir dregarar langsum, sem hvíla á steyptum súlum, 9 mm krossviður eða samsvarandi, 45x120 mm gagnvarðir bitar, neðan á bita eru negld 25x100 mm borð sem skrssviðurinn hvílir á, 120 mm steinullareinangrun, rakasperra og 19 mm panill.

RSK.....Reykskynjari
SL.....Slökkvitæki
GN.....Gólfniðurfall

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
09 AUG. 2017
Byggingarfulltrúi

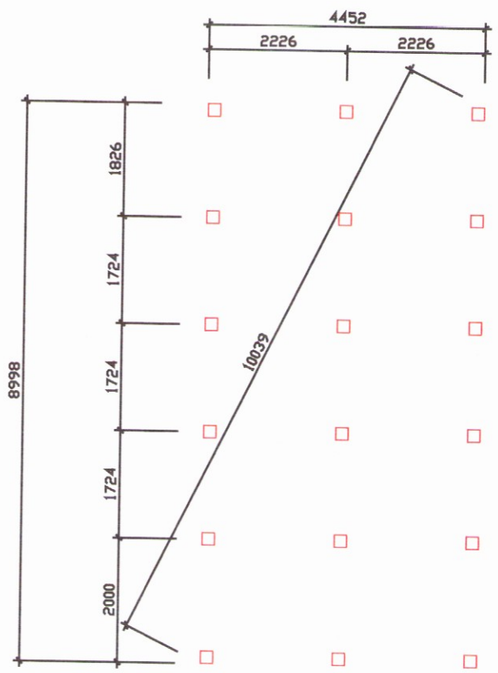

Undirstöður

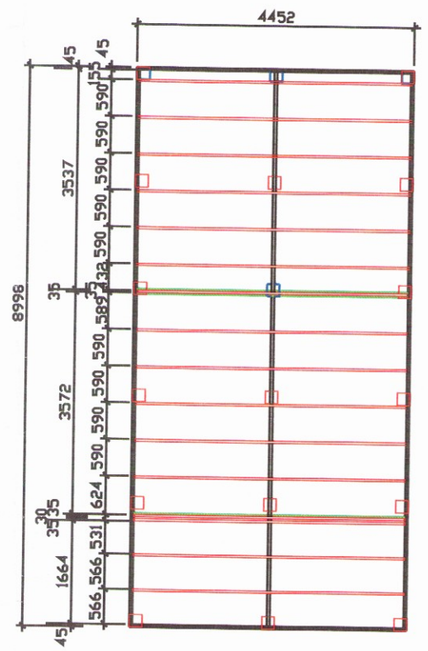
4452
45
55
590
590
590