




Frárennsli: Afstöðumynd. 1:500.

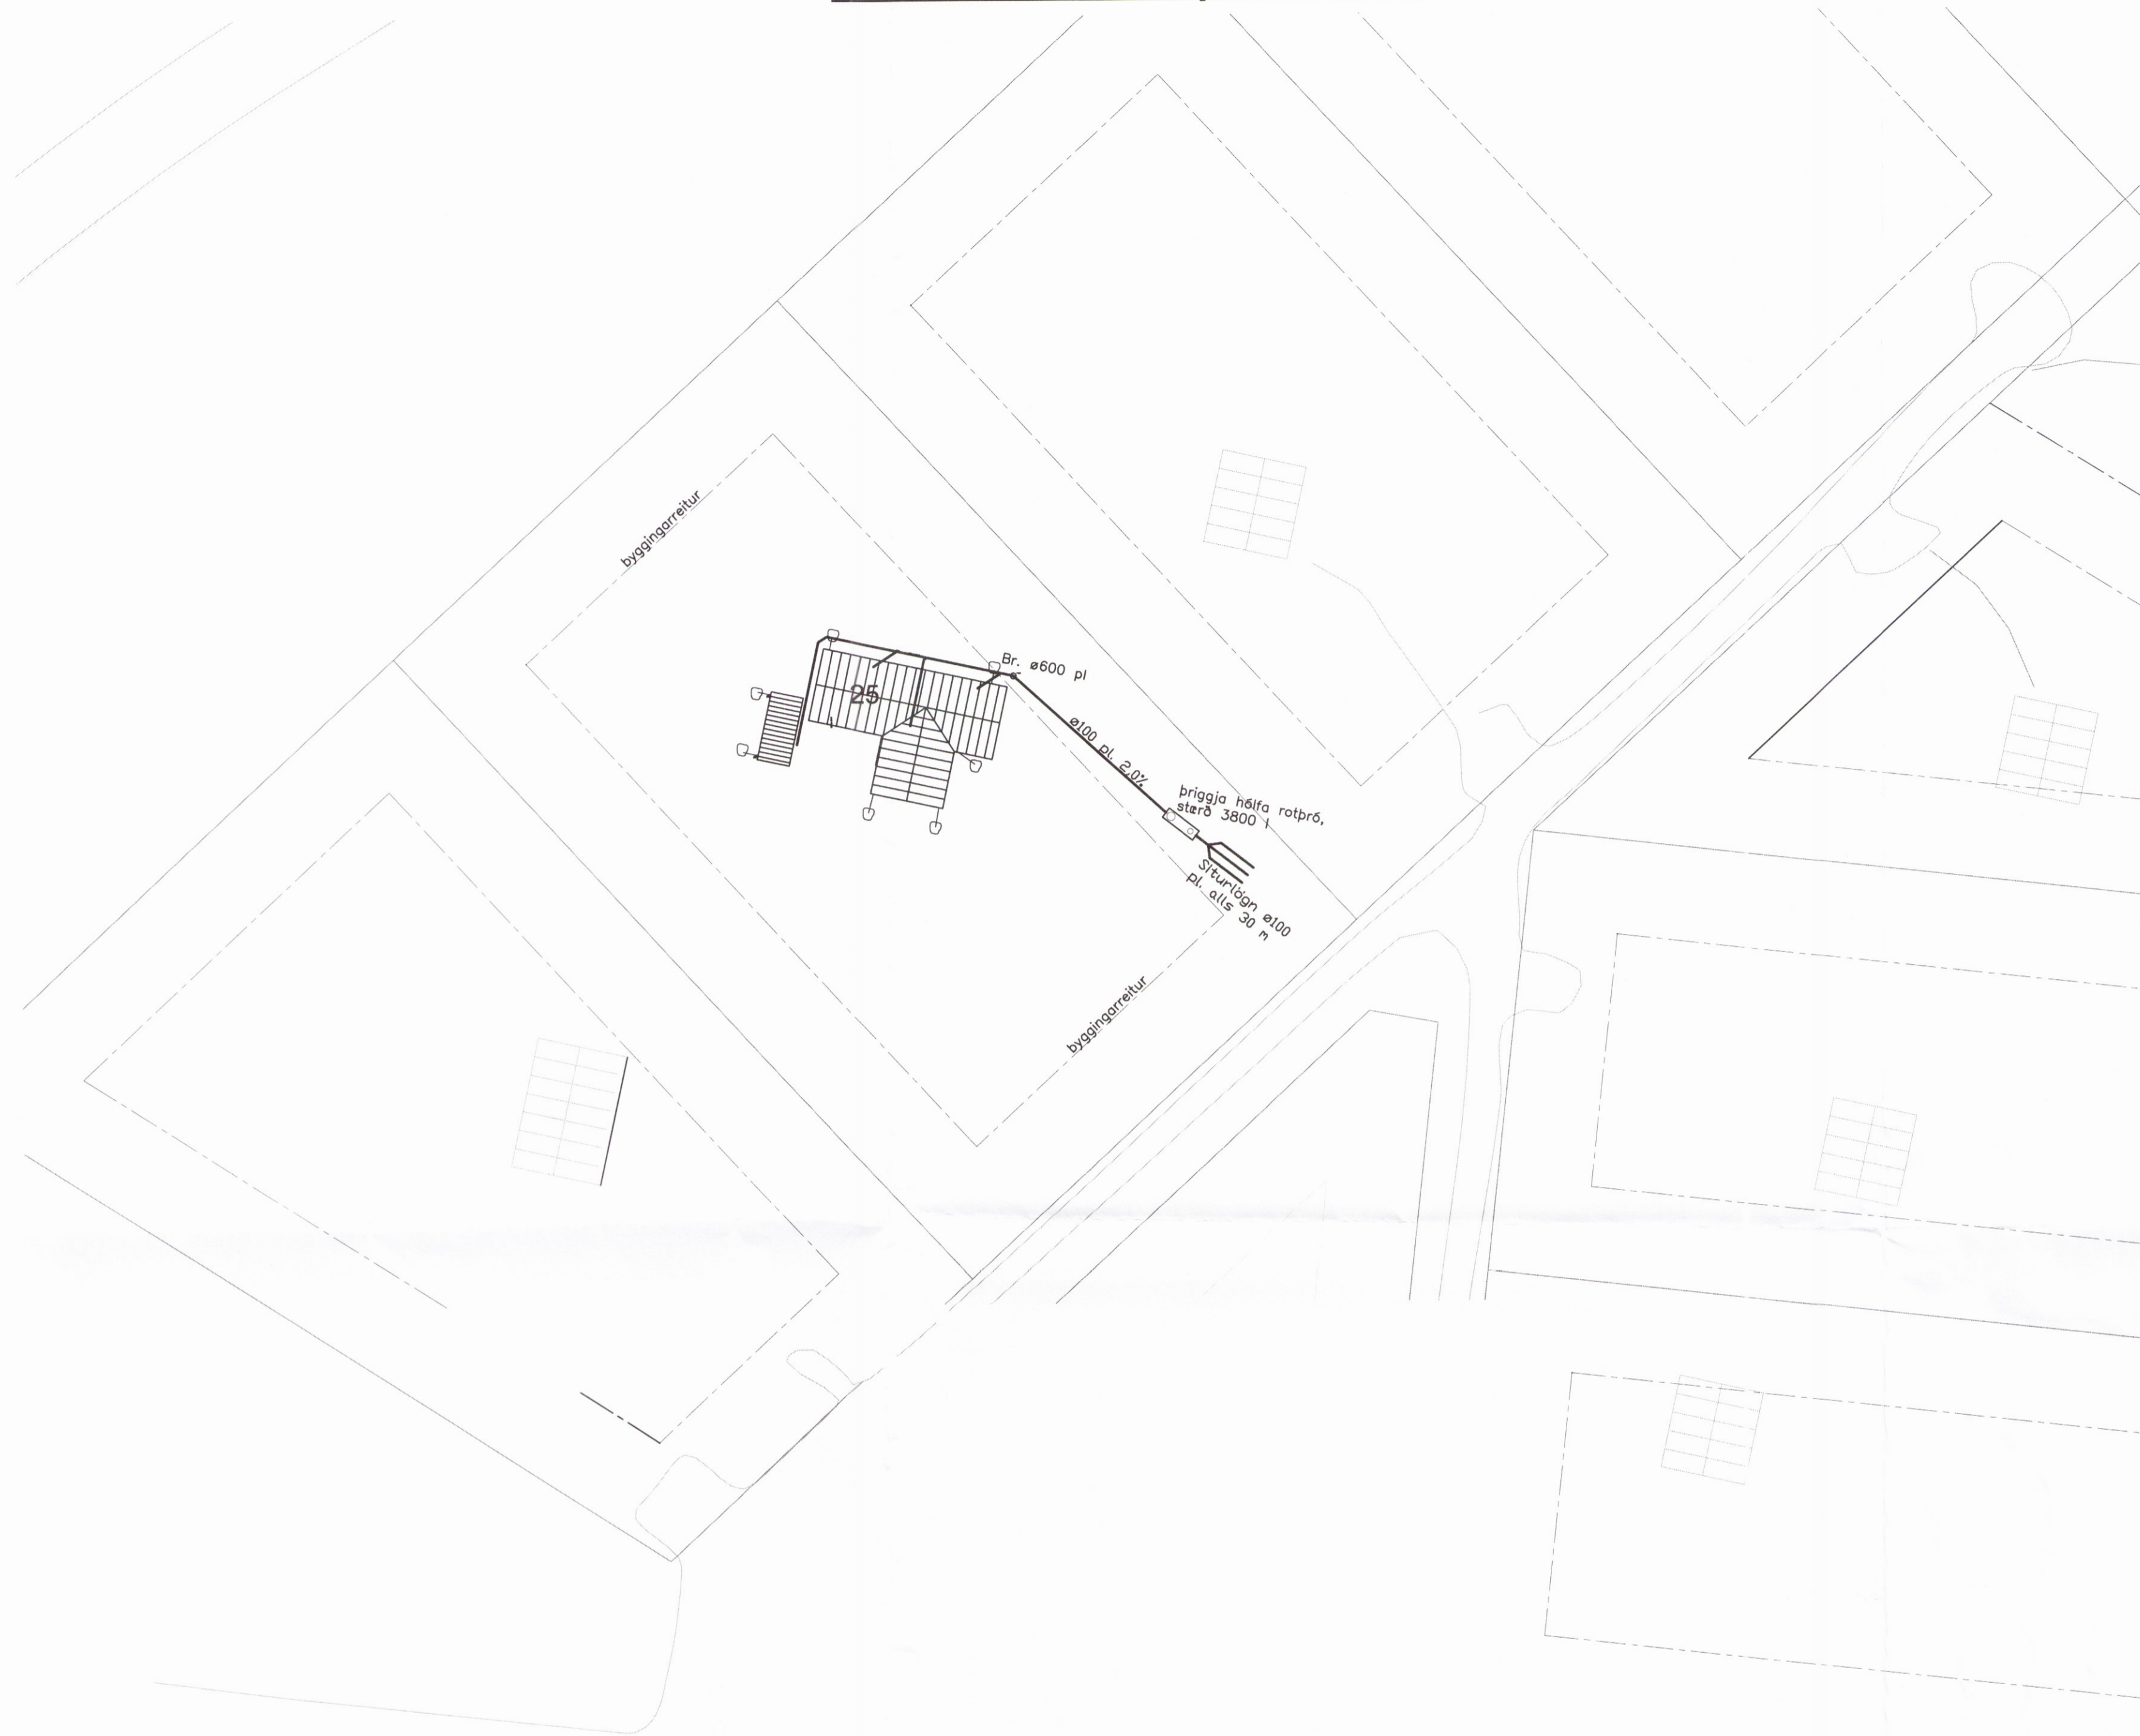

Sérmynd af púkki. 1:20.

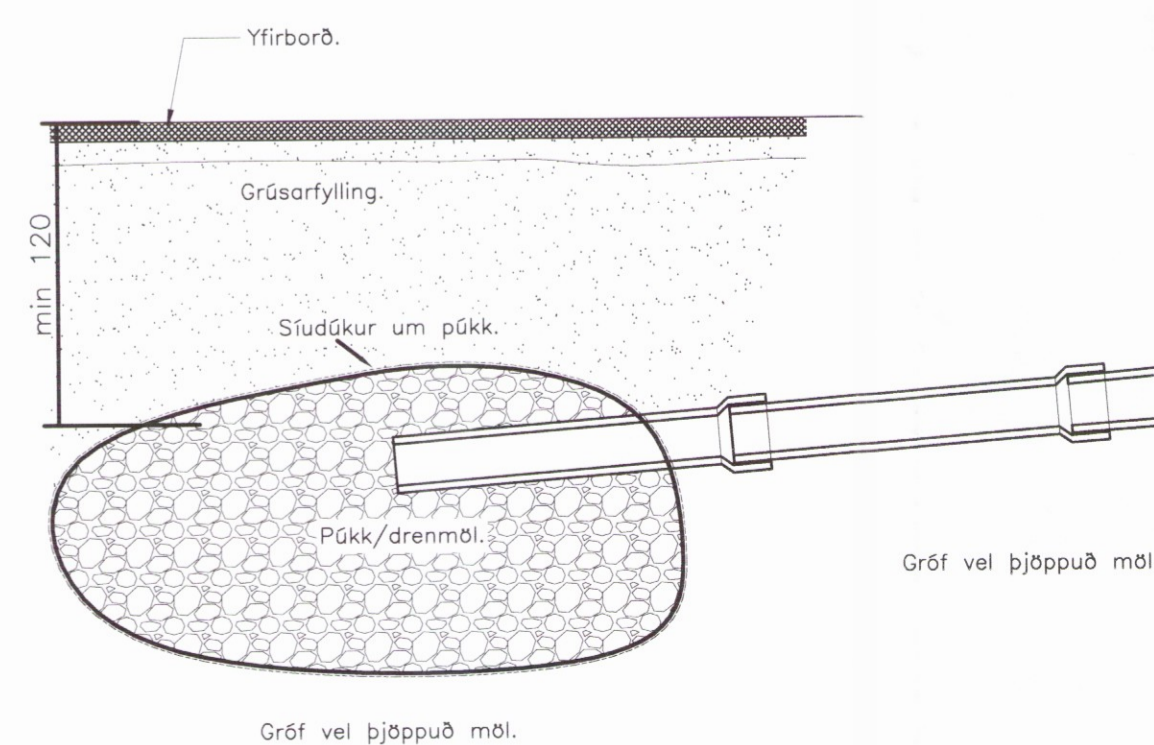

Sérmynd af þakniðurfalli í jörð. 1:20.

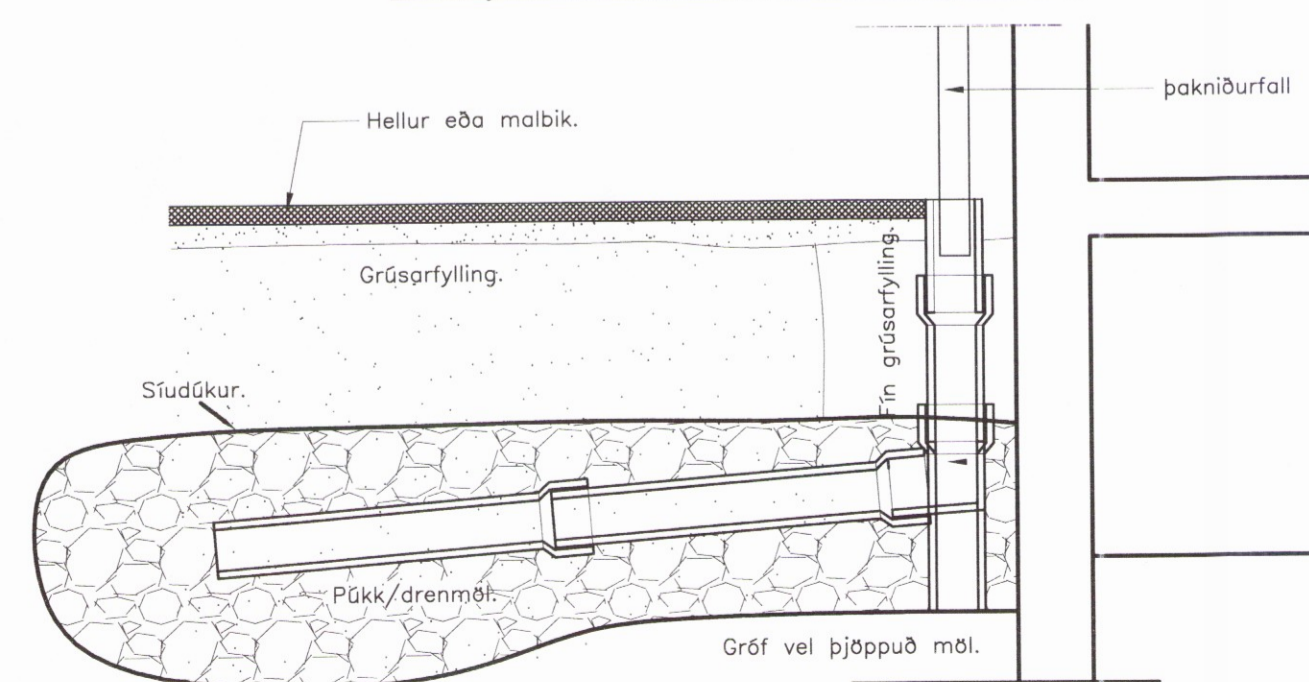

SKÝRINGAR:

ALMENNT:

Pípustærðir eru í mm, hæðatölur (kötur) í m, en önnur ónefnd mál í cm.
Stærðir á pípum er innra þvermál.
Uppgefnar hæðartölur (kötur) á lögnum eru í rennslisbotni (þ.e. innri botn rörs.).
Efni, frágangur og öll vinna skal vera í samræmi við hölræsareglugerð og íslenskan staðal ÍST 65 um frárennslislagningar.
Sé um útböðsverk að ræða vísat einnig til verklýsingar.
Sérstaklega skal hér nefnt að 15 cm undir og kringum allar lagnir skal vera steinlaus sandur.
Til hliðar við og ofan við jarðvatnslagningar komi drenmöl (þ.e. steinastærð 0,5–2,5 cm sjávarnúið ef notuð eru plaströr) og síudúk um drenmöl.
Sé um kjallara að ræða skal nota vatnshleypta grús upp undir yfirborð.

PÍPUR Í GRUNNI.

- Tákna skólplögn.
- Tákna regnvatnslögn, þökkuð.
- Tákna regnvatns- og jarðvatnslögn, hálfþökkuð.
- Tákna jarðvatnslögn, óþökkuð lögn.

EFNI Í PÍPUR.

- ST Tákna steinsteyptar pípur (múffa fyrir gúmmí-hringi eða hamp og múrlögun).
- P/PL Tákna plastpípur (PVC, PEH eða öðrum viðurkendum efnum).
Plastpípur inni húsgrunnum íbúðahúsa skulu vera PVC pípur en Dregg eða sambærilegar utan húsgrunna.
- J Tákna pottpípur.

BRUNNAR:

- BR Tákna brunnur (þvermál og efni tekið fram). Brunnar stærri en ø600 skulu vera með keilu efst.
- Brunnar á skólplögn skulu vera með botnrásu (ísteypt rör eða steyptar rásir).
- Brunnar á regnvatnslögn skulu vera með minnst 20 cm sandfangi undir útrennsliskóta.

LH(ST) Tákna lokhæð á steinsteyptu loki.

LH(J) Tákna lokhæð á steypujárnsloki.

TÁKN Á TÆKJUM:

- STN (Stofn) Tákna frárennslisstofn.
- EV Tákna eldhúsvask.
- SV Tákna skolvask (ræstivask).
- UV Tákna uppþottavél.
- ÞV Tákna þvottavél.
- HL Tákna handlaug.
- BK Tákna baðker.
- STB Tákna sturtubotn.
- BI Tákna skolskál.
- VS() Tákna vatnssalerni (s) s-vatnslás, (p) p-vatnslás, (v) v-vegghengt.
- GN Tákna gölfniðurfall.
- GNH Tákna gölfniðurfall með hliðarinnátengingu.
- ÚT Tákna útloftun af stofni.
- ÞN Tákna þakniðurfall.
- SN Tákna svalarniðurfall.
- NF Tákna niðurfall með 20x20 cm göturist.
- NLF Tákna niðurfall af lóð með ø250 mm rimlarist.



Verkefni: Kjöhólsbraut 25, Öndverðanesi.

Heiti: Frárennsli: Almennar skýringar.

fh. TÓV: VÍFILL ODDSSON kt. 101237-3629 VERKFRÆÐINGUR FVFI - FRV
GÓSTA VÍFILLSSON kt. 231163-5069 VERKFRÆÐINGUR FVFI

Áritun aðalhönnuðar: *CA 2929*

M. -
R. G.V.
T. G.V.
Dags. Maf 2017. Nr. 1672-2-1.