


Grunnmynd Mkv. 1:50

Skýringar

Burðarvirki timbur a.m.k. K18 skv. ÍS DS 413 og burðarvirki stál Fe 360 skv. ÍS DS 412.
 Heilklæða skal þak með 22x145mm og negla með 3x3" galv. í hverja sperru.
 Bárújárn skal negla með 43/75 kambsaum. Negla skal í hverja báru við þakbrún en annars skal negla í aðra hverja báru. Naglaraðir skulu vera með 60cm millibili.
 Hliðra skal neglingu við þakbrún þannig að hún lendi í sitthvoru borðinu.
 Allar ónefndar sperrur eru 45x220mm.
 Útfæra skal loftun í þakið skv. teikningu arkitekts og í samráði við hann..
 Vindstígingu í útvegg skal gera með 9mm vatnspólnum krossvið með neglingu í grind 2 1/2" galv nöglum c/c 15cm (í stoðir, yfir og undirstykki)
 Þar sem fótreim leggst á steypu skal setja tjörupappa á milli, sama gildir um innveggjagrindur.
 Innveggir eru byggðir upp með 50x100mm c.c.600mm.

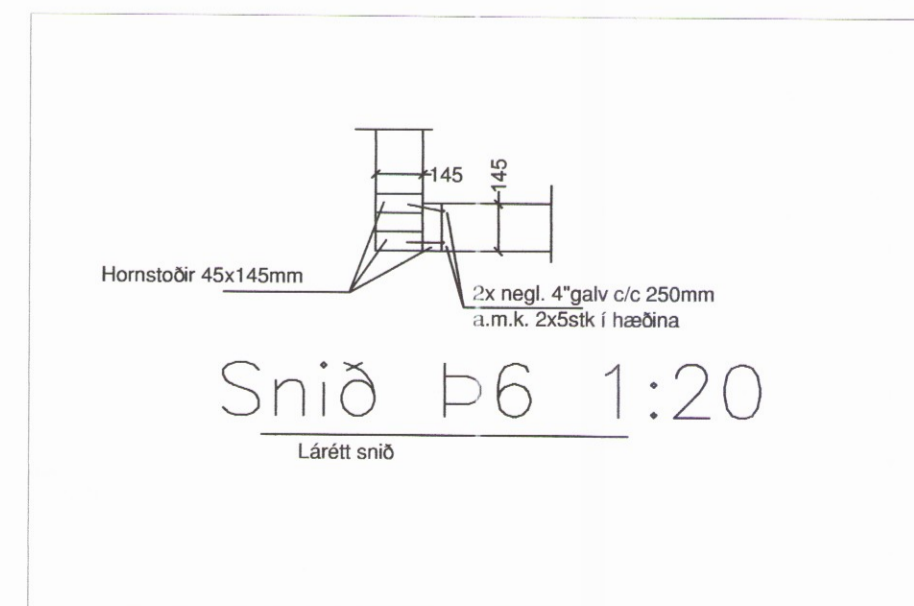

| | | | | |
|--------|------------|---------|-----------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ÚTGÁFA | DAGSETNING | TEIKNAD | YFIRFARID | |

EDLI BREYTINGA:

HÖNNUNARSTJÓRI :

HÖNNUDUR :

Handwritten signature

Tækniþjónusta
 Ragnars G. Gunnarssonar
 Smíðjuvegur 11, 200 Kópavogur, net-fang: ragnargg@eimnet.is
 Kennitala: 520397-2809, Sími: 5445350, Fax: 5445351

| | | |
|-------------|--------------|------------------------|
| HANNAÐ AF: | TEIKNAD AF: | YFIRFARID AF: |
| RGG | RGG | RGG |
| DAGSETNING: | KVARÐI: | DAGSETNING BREYTINGAR: |
| 15.08.2017 | Mkv. 1:50/20 | - |

Kambsbraut 2. Öndverðarnesi
 Gríms og Grafningshreppi
 Grunnmynd veggjastoda aðalhús
 snið og skýringar.

3003

| | | |
|------------|-------|---------|
| VERNNÚMÉR: | BLAD: | ÚTGÁFA: |
| 2016 | B-103 | |