



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 25 SEP 2017
David Sís
 Byggingarfulltrúi

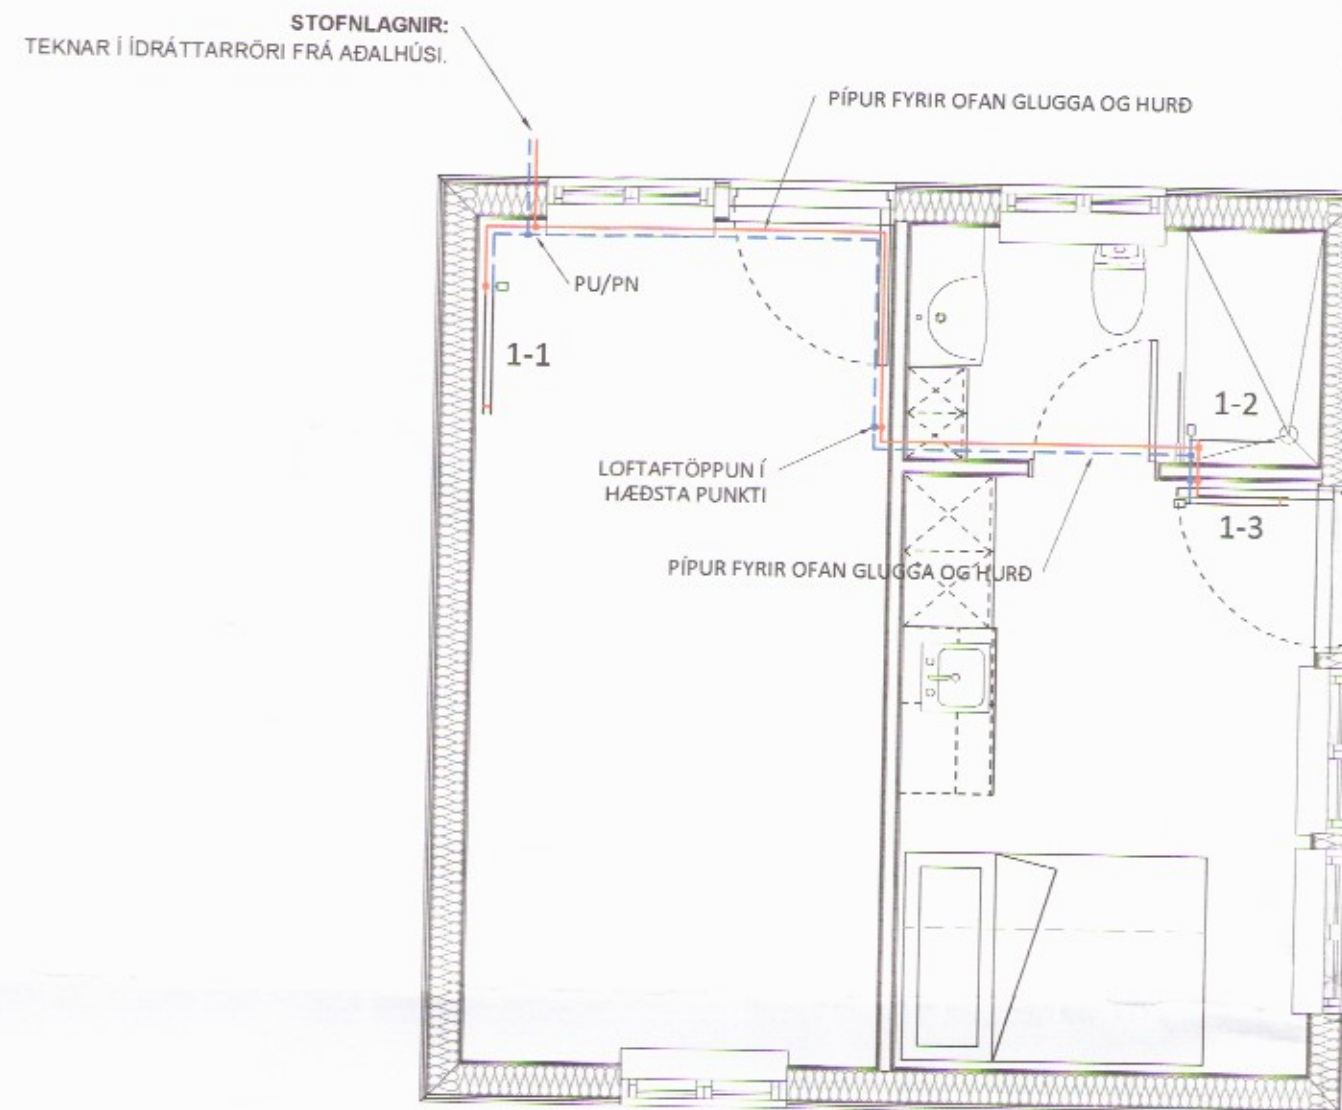

STAÐSETNING Á STÚTUM OFNA

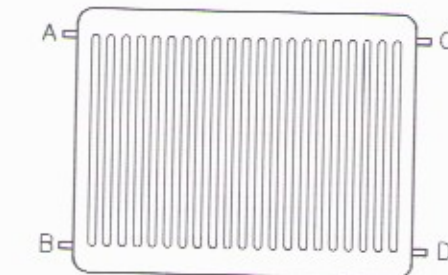

LAGNAEFNI:

NOTA SKAL Ø16 AL-PEX PLASTPÍPUR.

SKÝRINGAR:

LAGNIR STAÐSETTA Í LAGNAGRIND UNDIR PLÖTUKLÆDNINGU.

STÚTAR, LOKAR OG AFKÖST OFNA SÉU SKV. OFNASKRÁ.

ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG ÍST 67.

LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MEÐ 6 BAR ÞRÝSTINGI Í 24 TÍMA Á ÞESS AÐ ÞRÝSTINGU FALLI.

VIÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AÐ ÖLLU LEYTI FARIÐ EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.

ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:

— FRAMRÁS
 - - - - - BAKRÁS

OFNATAFLA (Δt = 35°C) - ALLAR STÆRDIR ERU Í [mm]					
OFN	GERÐ / HÆÐ	LENGD	AFKÖST [W]	TENGING	GERÐ LOKA
1-1	22-500	800	826	CD	VATNSHI'ASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
1-2	800	500	400	CD	VATNSHI'ASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
1-3	22-600	700	834	AB	VATNSHI'ASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
SAMTALS:			2060		

STÁLOFNAR SÉU SKV. ÍST 69.1
 STÁLÞYKKT > 1,2 MM
 ÞRÝSTIÞOL > 8 BAR.

MÆLA SKAL UNDIR ALLA GLUGGA OG BERA SAMAN VIÐ OFNATÖFLU
 ÁÐUR EN OFNAPÖNTUN ER GERÐ. HÆÐ OFNA SÉ MINNST
 200 MM MINNI EN HÆÐ UNDIR GLUGGA FRÁ ENDANLEGU
 GÓLFI, OG LENGÐ OFNA UM 200 MM STYTTRI EN LENGÐ GLUGGA (aðeins leiðbeinandi).

Út: 26.06.12 GRG Frumútgáfa
 Útgáfa: Dagsetn: Af: Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEIKNI- OG VIRKFRÆÐIÞJÓNUSTA
 MIÐTÚN 20, 800 SELFÓSS, S: 182-1166
 WWW.CEDRUS.IS @ SIMNET.IS S: 863-3001

KERHRAUN 26, Grímsnesi
 801 Selfossi
 Gestahús 36,0 m²

Teiknínúmer:
560-01

Lagnir: Mælikvarði:
 Grunnmynd ofnalagna 1:50
 Skýringar **3038**

Hannað: Gísli Rafn Gylfason Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
 Dagsetning: 26.06.2012 Verknúmer: 12 048 Frumstaerð: A2
 Ábyrgðarm. og réttshafi: Valur Arnarson 051073-5099