

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
**Yfirfarið**  
 09 NOV 2017  
*David Sj*  
 f.h. Byggingarfulltrúi

ADALHÖNNUNUR

Útg.	Dags.	Skýring	Br.af:	Yfirf.
------	-------	---------	--------	--------

**SKÝRINGAR**

Neysluvatnslagnir:  
 Öll pípumál eru í mm.  
 Neysluvatnslagnir eru rör í rör kerfi.  
 Ídráttarrör eru HD-polyeten en ídregin rör þex rör.  
 Þar sem ekki annað er tekið fram eru lagnir  $\varnothing 16 \times 2,0$   
 þex rör í 25/30.

Neysluvatnslagnir skal þrýstiprófa með köldu vatni  
 í 3klst. við 15bar þrýsting og minnka þrýstinginn  
 eftir 30 og 60 mín. og svo eftir 3klst. Niðurstöður  
 skal skrá á til þess gert prófunarblað og vera  
 undirritað af pípulagningameistara hússins.

Allt efni skal vera vottað af Mannvirkjastofnun.

Skammstafanir:  
 HL handlaug  
 VS vatnssalerni  
 SB/BK steypibað/baðkar  
 EV eldhúsvaskur


ath.  
 Gera þarf sérstakar ráðstafanir til að vernda rör sem  
 lögð eru undir veggj.

Línugerðir:

— — — — — Kalt neysluvatn  
 - - - - - Heitt neysluvatn


Málsetning miðast við útbrún undirstaða

Rör í rör leggist undir plötu.  
 Heitavatnslagnir og  
 kaldavatnslagnir ofan á einangrun.

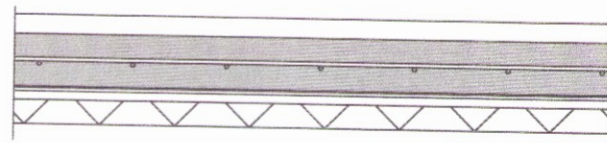


Snið í neysluvatnslagnir

1 : 20

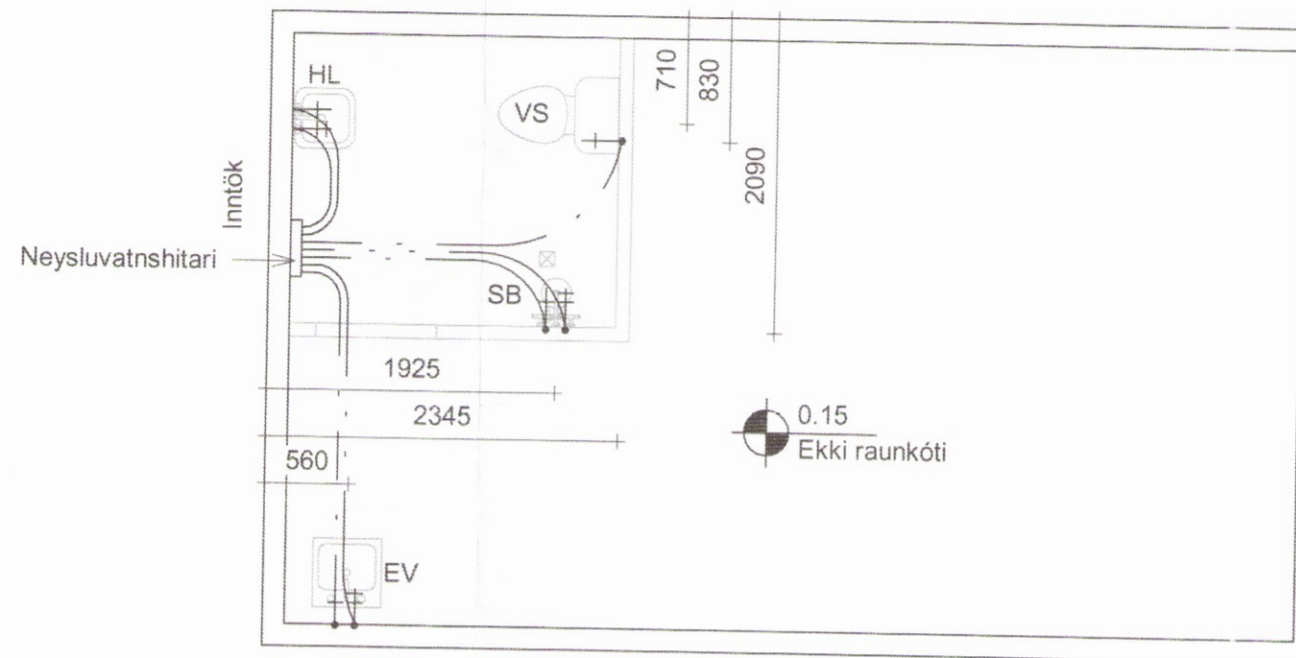

Neysluvatnslagnir

1 : 50

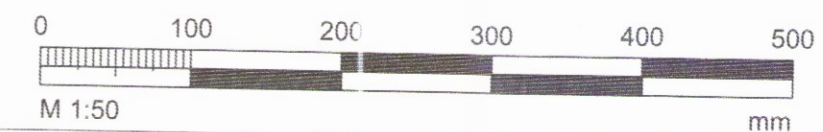

**EFLA**  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 sími 412 6000 www.efla.is

Árvegur 50- Kringla II  
 801 Selfoss

3414

Lagnir  
 Neysluvatnslagnir

TEKNI-NÚMÉR	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:
7022-001	A2	TEKNAÐ: JS
01_2_30_01		YFIRFARIÐ: GH
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
02.11.2017	Sýndur á teikningu	<b>A</b>

SAMPYKKT: *Guðmundur Hjaltason*  
 KENNITALA: Guðmundur Hjaltason Kt: 070966-5579