

LOFTRÆSILAGNIR, SKÝRINGAR

STOKKAR ERU VERKSMÍÐJUFRAMLEIDD SPÍRALVÖFD SIVÖL STÁL RÖR ÚR HEITGALVANHÚDUÐU STÁLI (EFNISÞYKKT \geq 0,6MM). STOKKAR KOMA INNI Í MILLIVEGGI, EKKI SÝNILEGIR.

LOFTSKIPTI ERU SBR. BYGGINGARREGLUGERÐ. ÚTSOGSVENTLAR ERU HVÍTIR, HRINGLAGA OG MEÐ STILLANLEGU LOKI, Ø100 ÞAR SEM ÚTSOG ER < 60 M/KLST EN Ø125 ANNARS STADAR - T.D. LINDAB KU-100 OG KU-125

SAMSETNINGAR SÉU MEÐ TVÖFÖLDUM GÚMMIPÉTTILISTA, LINDABSAFE EDA SAMBÆRILEGT. TENGISTYKKI SÉU ÚR SAMA EFNIS OG STOKKAR KERFI SKULU A.M.K. UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK A SKV. ÍST D3-447

FESTINGAR OG UPPHENGJUR MÁ ÚTFÆRA MEÐ FLATJÁRNSBAULUM, GATAGIRDI EDA Á ANNAN SAMBÆRILEGAN HÁTT. BIL MILLI UPPHENGJA/FESTINGA FARI EKKI YFIR 2M

~> =ÓPIÐ UNDIR OG/EDA YFIR HURD, EDA OPIN RIST.

☒ =ELDVARNALOKA E60.

☒ =STILLILOKA

3. VATNSLAGNIR


HEIMÆÐARPIPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PEH-PLASTI. NEYSLUVATNSLAGNIR SÉU RÖR Í RÖR LAGNAKERFI. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR VIÐ HREINLÆTISTÆKI ERU 15 MM. NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR KALT VATN SKAL LIGGJA UNDIR EINANGRUN.

NEYSLUKERFI:
 PÍPUR SKULU VERA AL-PEX, VOTTABAR TIL NOTKUNAR SEM NEYSLUVATNSLAGNIR. ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 15mm PLASTI MEÐ SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. WIRSBO pPEX. IDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. WIRSPO ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRII EFNIS T.D. AMETAL FRÁ TA SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI. VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VIÐ TÆKI. FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANJA HREINLÆTISTÆKJA. STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG. ÞETTA SKAL MEÐ STÚTUM ÞANNIG AD ÞÉTTING VERDI VATNSHELD. YFIR ÖLL GÖT KOMA RÓSETTUR.



Á DEILIGRINDI Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÓNGUENDA ÞANNIG AD SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.

KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN. KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI.

KENNISNIÐ, STAÐSETNING NEYSLUVATNSLAGNA Í PLÖTU

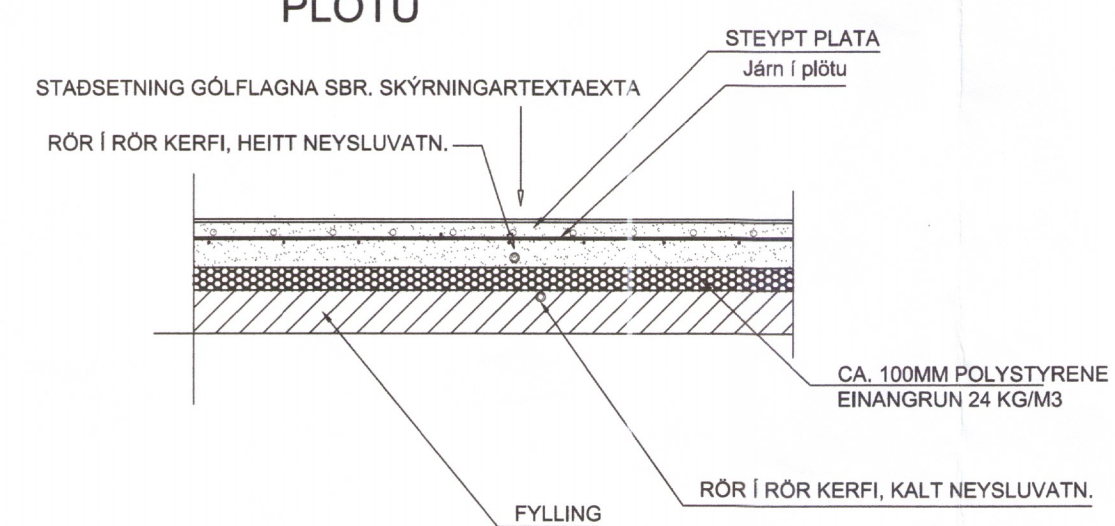

DEILIKISTA FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR [KENNISNIÐ]

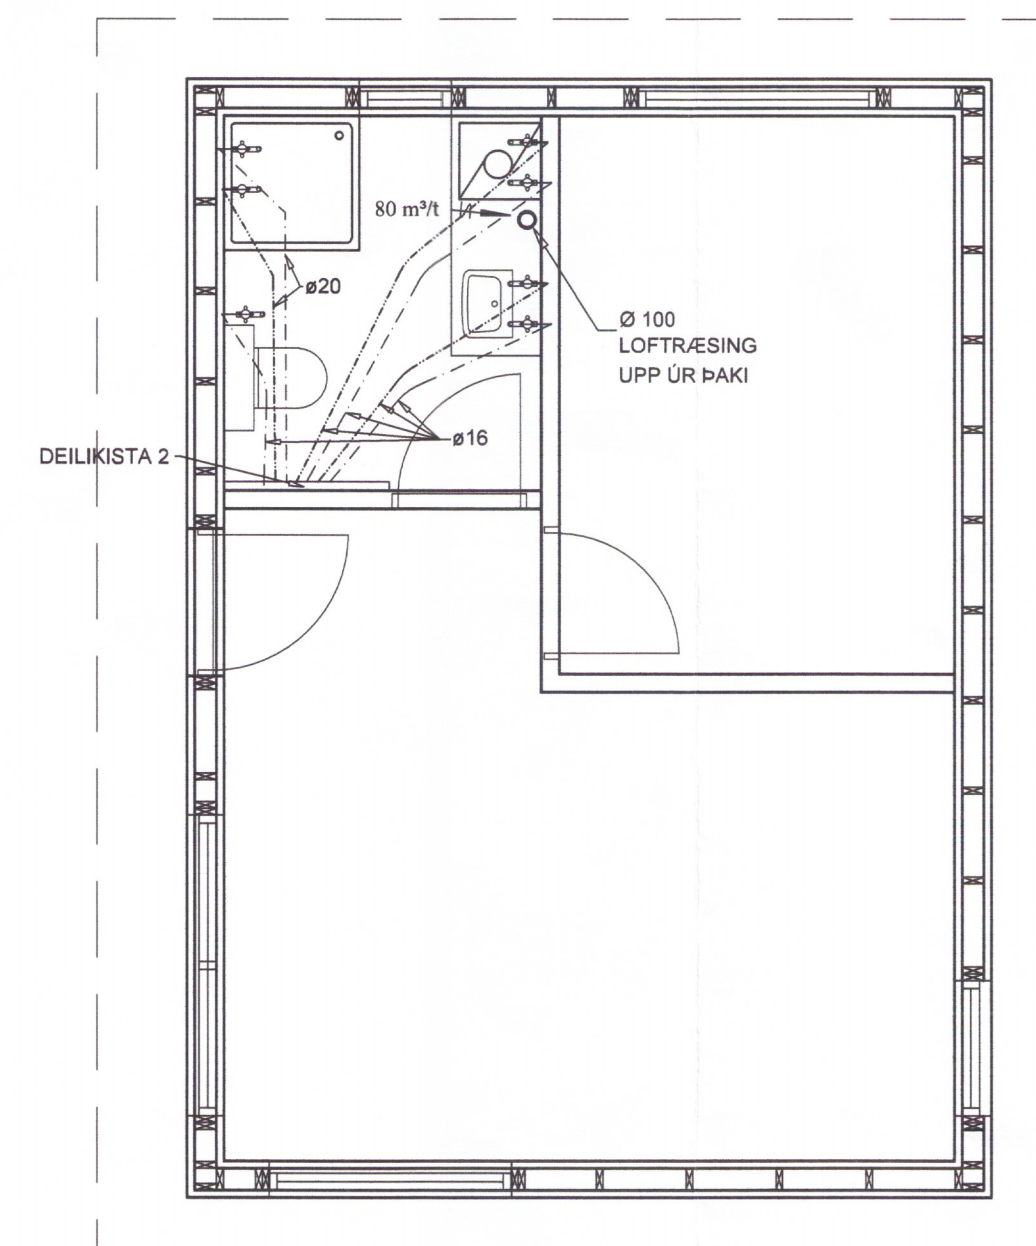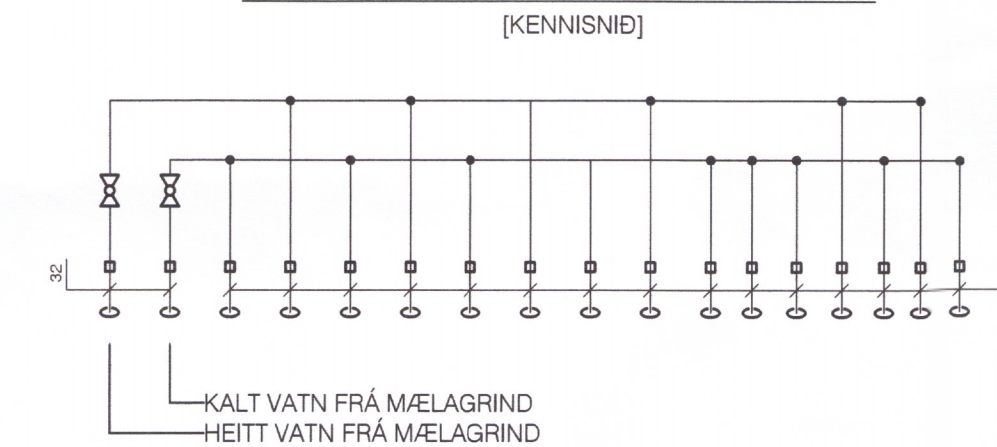

3456-19

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
 Síðumúli 13, 108 Reykjavík
 Sími: 695-4337
 e-mail: ivar@vha.is
 www.vha.is
 Kennitala: 540212-2790

VÍH

Hannað í.H. Tæknað í.H. Samþykkt: *[Signature]*
 Kennitala 110383-5339

ÁSABRAUT 4B
 GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPI
 LAGNIR
 NEYSLUVATNSLAGNIR
 SKÝRINGAR

Mkv. 1:50
 Tækn. nr. **3-1.1**
 Verk nr.

Ántun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra: *[Signature]* Útgáfa Daga
 A JÚLÍ '19