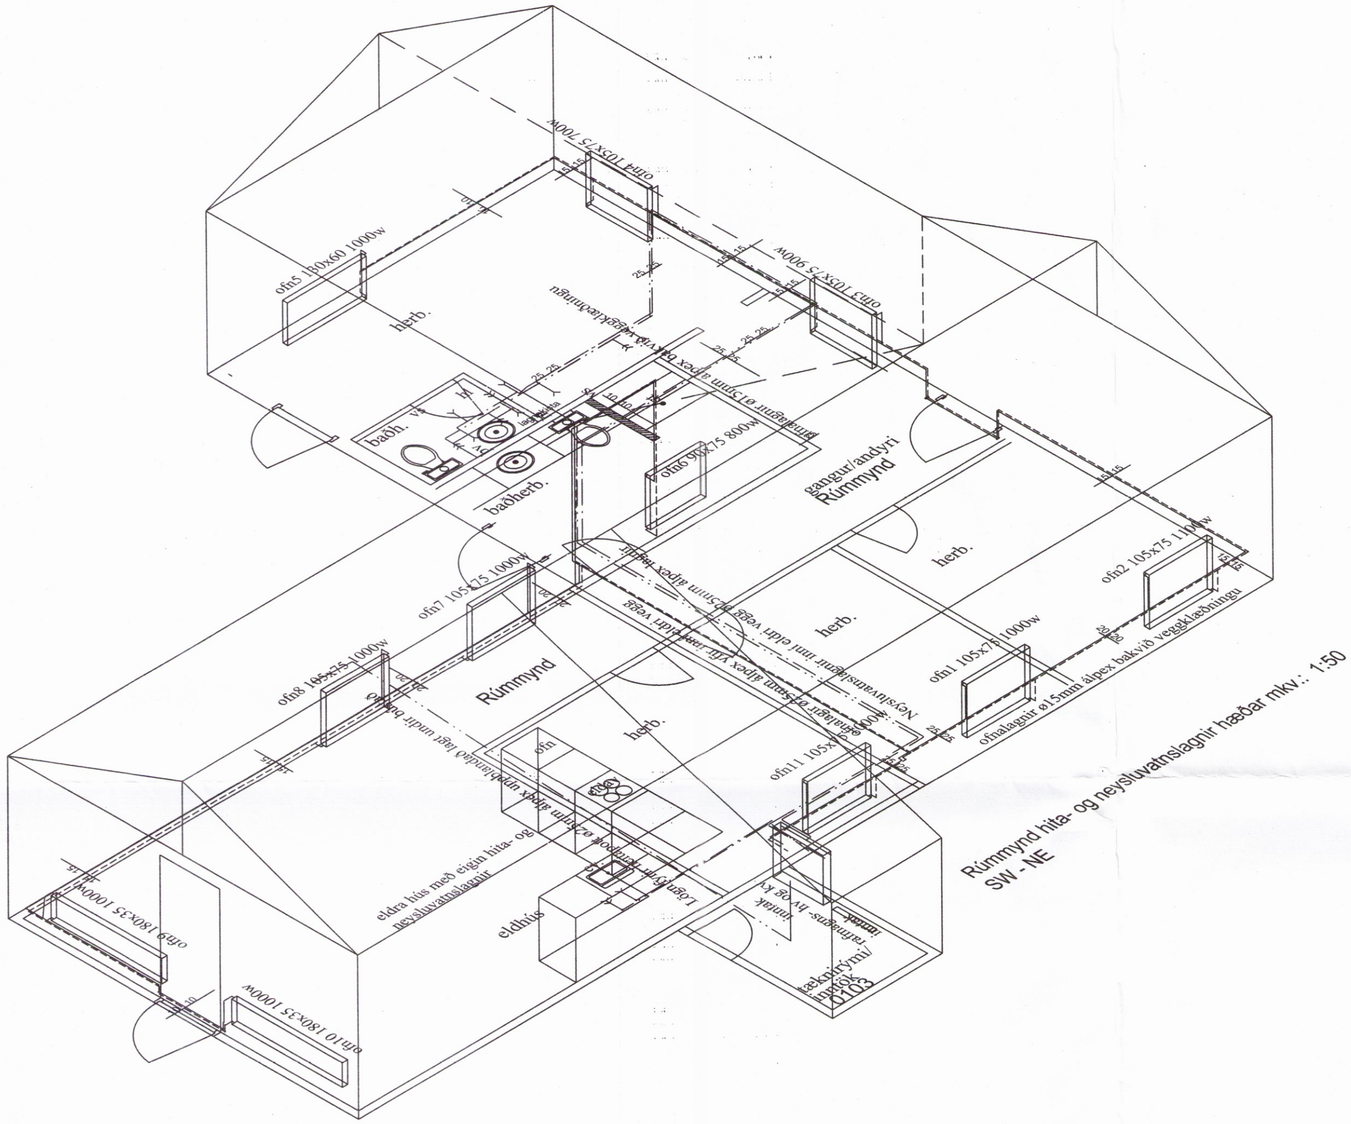

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
17 NOV 2017
Byggingarfulltrúi

NEYSLUVATNSLAGNIR:
Álpex, Pex- og plastlagnir.

Neysluvatnslagnir eru aquatherm fusiotherm-pipe SDR6 PN20
Hámarkshiti inn á neysluvatnslagnir eru 65C, setja skal ta-mix inn á kerfið.
Eingöngu skal nota lagnaefni viðurkennt af
Rannsóknarstofnun Byggingaiðnaðrins.
Lagnir, tengidósir og deiligrindur skulu vera frá
sama framleiðanda og passa saman.
Setja skal festingar á lagnir c/c 150cm, við beygjur
skal setja tvær festingar.

Þrýstiprófun á plastlögnum skiptist í tvær lotur.
Fyrri lota er framkvæmd í eina klukkustund og er
þrýstingur 10 bar fyrir neysluvatn.
Seinni lota er gerð í beinu framhaldi af fyrri lotu
og sami þrýstingur notaður, seinni lota skal
standa í tvo klukkutíma.
Fylla skal út prófunarblað sem sýnir niðurstöður
prófunar.
ATH:
NR 1.: þrýstifall í fyrri lotu má vera max. 0,6 bar.
NR 2.: Þrýstifall í seinni lotu má vera max. 0,2 bar.

VATNSLAGNIR:
Neysluvatnslagnir skulu vera fusiotherm-SDR6 plastpípur með
tengistykkjum.
Tákn fyrir vatnslagnir:
Heitt vatn: —— · · —— · · —— · · —— · · —— · · —— · · ——
Kalt vatn: —— · —— · —— · —— · —— · —— · —— · ——

BR.	BR. DAGS	EÐLI BREYTINGA.	SIGN.

STAÐUR: Klausturhólar 55, 801 Selfoss.
Grímsnes- og Grafningshreppur.

SKÝRING: Rúmmynd hita- og neysluvtnslagna
matshl. 01, landnr.195591, Greinitala. 8721-03-1110-0100.
Lóðarstærð. 8056,0 m2.

SIGURBJARTUR HALLDÓRSSON kt: 230656-3479, Vnr:43064.
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR. FTFÍ.
Laxakvísl 35, 110 Reykjavík
hs:567-1065, 755-2233.,,, sigurbja@simnet.is
3463

SAMÞ:

TEIKNING NR: HV0106
KVARÐI: 1:50, 1:00
REIKN: Sigurbj. Hall.
TEIKN: Sigurbj. Hall.
DAGS: 15.11.2016.
VERK NR: Klaustursh. 55-sumarb.