UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND. 1:50

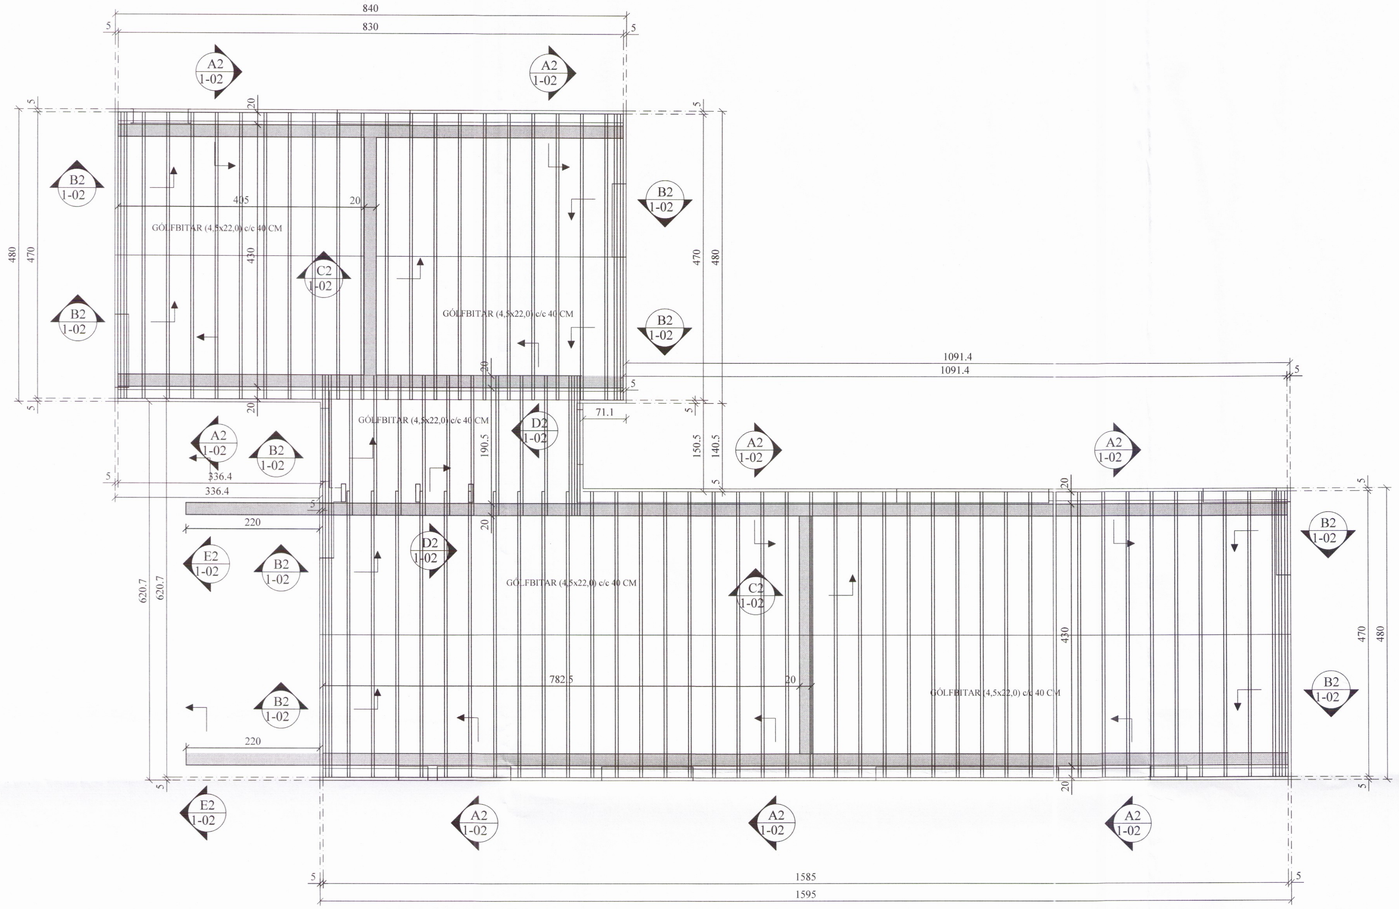

D2 1-02 SNIÐ. 1:10

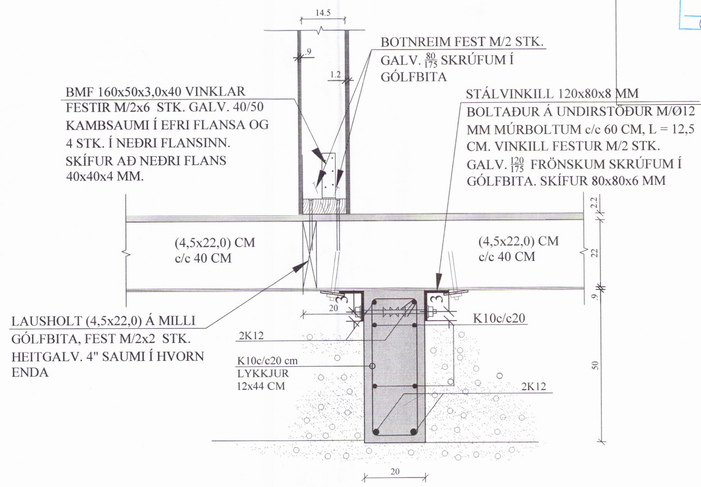

E2 1-02 SNIÐ. 1:10

A2 1-02 SNIÐ. 1:10

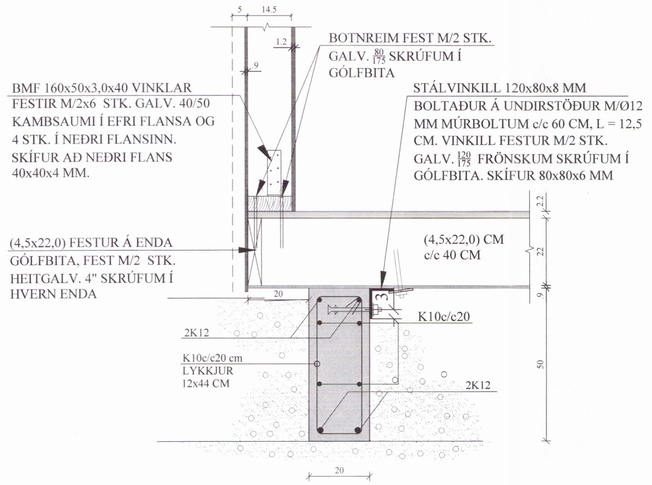

B2 1-02 SNIÐ. 1:10

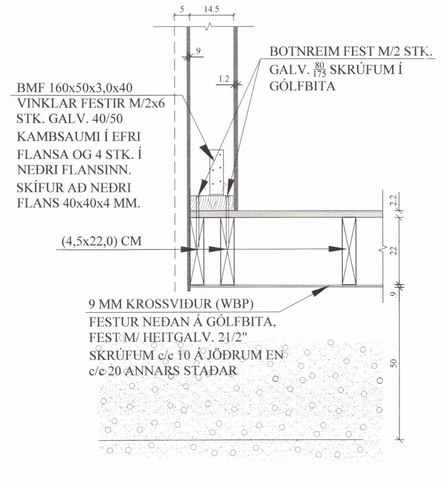

C2 1-02 SNIÐ. 1:10

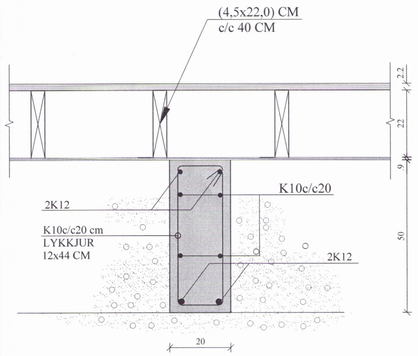

GÖT Í UNDIRSTÖÐUR:



A = KÓTI Á NEÐRI BRÚN GATS
B = BREIDD GATS
H = HÆÐ GATS

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
20 NOV 2017
Byggingarfulltrúi

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

ATH:
Vanda skal til þjöppunar á fyllingu
E2 ≥ 120 MPa ; E2/E1 ≤ 2,3

Reikn.	JKR	Sept. '17	Útgefið:	10.10.2017
Teikn.	JKR	Sept. '17	Kvarði:	1:50, 1:20
Ath.				
Samþ.				

TORFASTAÐAKOT NR. 3
Bláskógabyggð

Nr. 1-02

Verkhluti
UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND OG SNIÐ.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
VJK ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 210754-4829
Netfang: jokris54@gmail.com