

Skýringar

Frárennslislagnir:

Öll rör í jörð séu úr stífu pvc plasti, grunnplasti, nema annað sé tekið fram.

Minnsti halli á fráveiteturum er 20% (20mm/m). Minnsti halli á regnvatnsrörum er 10% (10mm/m). Mesti halli er 300%, nema annað sé tekið fram.

Grafið sé fyrir rörum í þjappaða fylling. Umhverfis öll rör í jörðu skal setja a.m.k. 150mm sandlag og þjappa vel.

Öll rör þéttist með til þess gerðum gummihringjum að öðru leyti ber að haga vinnu og öllum umbúnaði skv. IST65 svo og fyrirmælum framleiðanda.

Kótar eru í metrum og miðast við miðjan stútum. Kótar eru í metrum og miðast við miðjan stútum.

Öll rör með ónefndum halla hafa 20% halla og eru úr Ø100 pvc.

Skammstafanir:

PVC plaströr, pvc (rauðbrúnn)

PP plaströr, pp (grá)

BR brunur

GN gólfniðurfall með vatnslás

GSN gegnumstreymisniðurfall í gólf

bN bakniðurfall

HL handlaug

VS vatnssalerni

SB/BK steypibað/baðkar

EV eldhúsvaskur

UV uppbottavél

bV þottavél

SV skolvaskur

NF útiniðurfall

HR hreinsistútur með loki

FN fallstammi nr. N

UT útloftun

ST stútur til síðari nota

HR hreynsistútur


ath.
Staðsetningu stúta fyrir hreinlætistæki má aðeins hafa til viðmiðunar, og þarf að yfirfara og aðlaga þeim tækjum sem endanlega eru valin.

ath.
Mæla skal hæðarkota eldri lagna áður en lagt er í grunn.


Öll mál eru í mm nema annars sé getið.

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Afrennslí hitaveitu


ATH. Kótar eru staðbundnir.

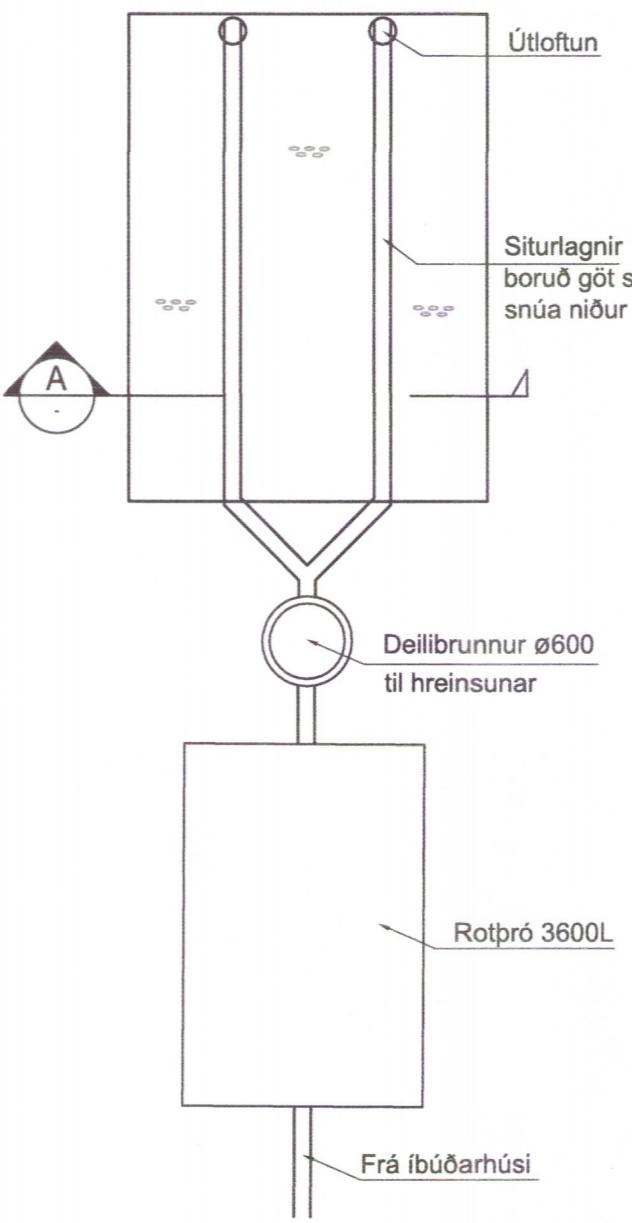

Grunnmynd-rotþró

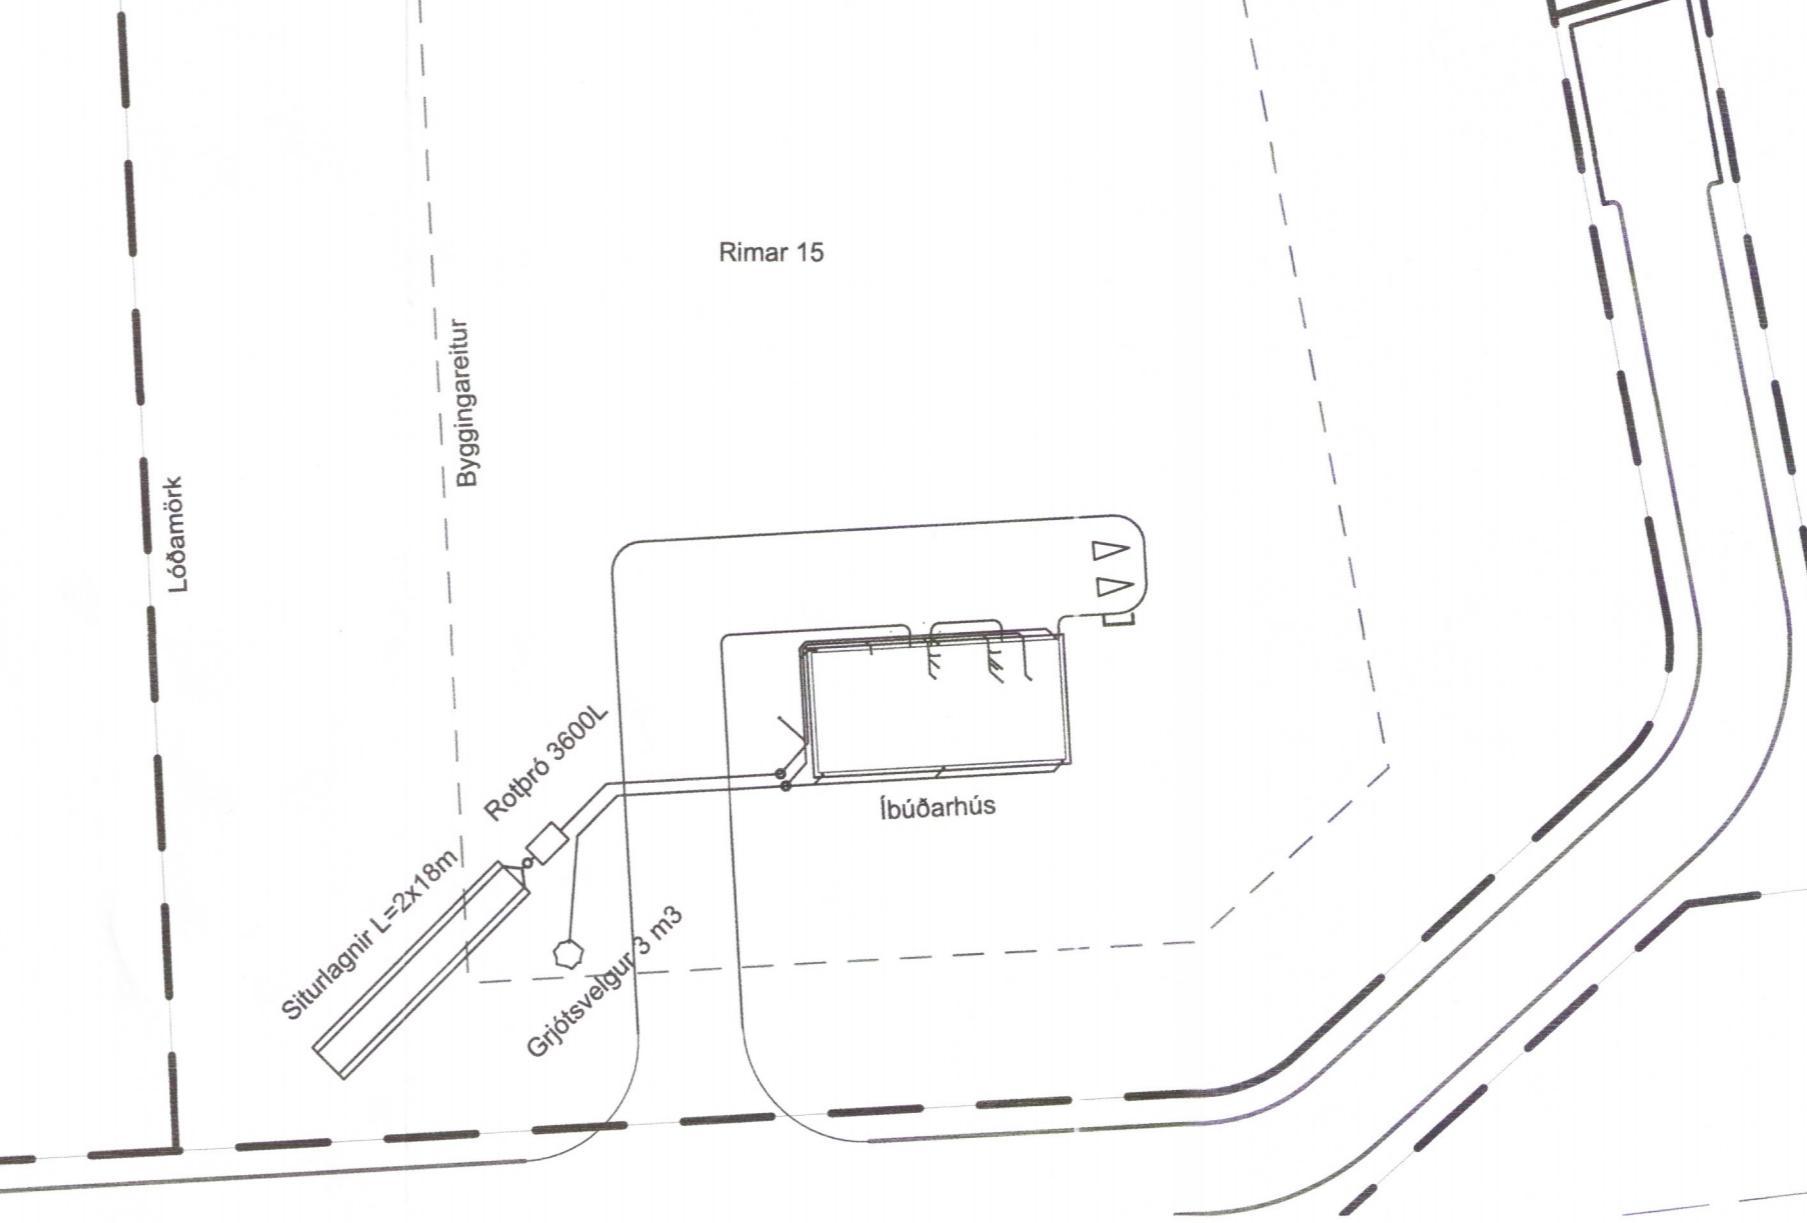

Yfirlitsmynd
M 1:500

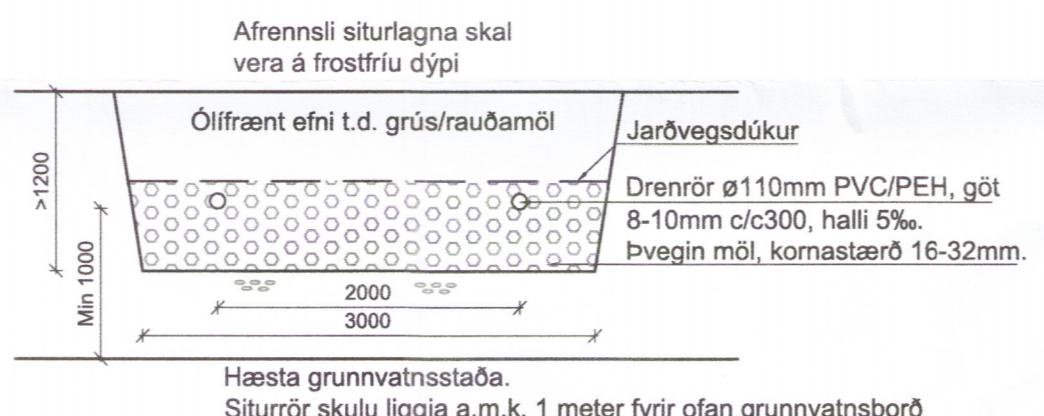

Snið
M 1:50

Siturlagnir, skv. sérmynnd.

Rotþró 3ja hólf 3600L.
Fyrsta hólf sé u.p.b. helmingur rúmmáls.
Rotþró skal grafa niður á frostfrían jarðveg.
Öll samskeyti skulu vera pétt. Loftræsing komi á þró.

Fólk er bent á að nota hreinsilegi sem eru lífrænir þ.e. valda rotuninni í rotþrónni ekki skaða.

Haga ber niðursetningu og frágangi rotþróar skv. fyrirmælum framleiðanda.

Gera skal viðiegandi ráðstafanir til að lækka grunnvatnsstöðu umhverfis rotþró og siturlögn ef þórf er á.

Vatn úr regnvatnsbrunni skal leiða í grjótsvelg sem skal vera a.m.k. þrír rúmmetrar (3 m³). Grjót í grjótsvelg skal vera af kornastærð 16-32mm.

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirlarið
28 OCT 2019
Sigríður Hjaltason
Byggingarfulltrúi

Vistað 30.9.2019 14:18:14 Útprentun 14:21:10

ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUERILL

HANNAD TEKN. YFIRF.

3559-19
EFLA

Rimar 15, Flóahreppi

801 Selfoss
Íbúðarhús

Frárennslislagnir
Yfirlitsmynd
Skýringar og snið

TEIKNINUMMER	BLAÐSTÆRD	HANNAD:	KA
8079-001	A2	TEKNAD:	KA
01-220-01		YFIRFARIÐ:	GH

DAGS.	MÆLIKWARDI	ÚTGÁFA
30.09.2019	1:2000/1:50	A

Útgáfunúmer og dagsetning aðaluppráttar: 05.09.2019

Hönnuður:
Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5579