
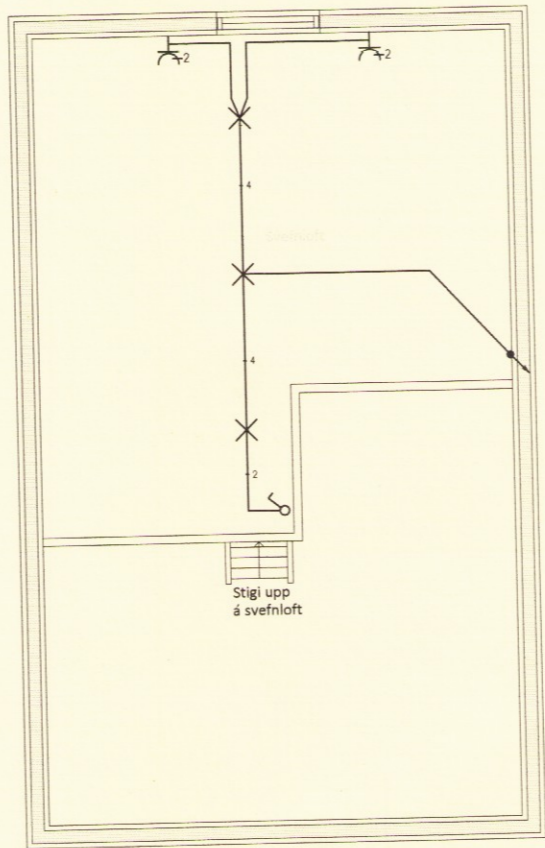


Skýringar
Raflagnir séu 16mm plastpípur, ídregnar 3x1,5q ídráttavír.
Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærðir yfirstraumsvarna, samkvæmt töfluteikningu, (einlínmynd).
Hæð tengla, loftnetstengla og símatengla skal vera 20cm.
Hæð rofa, tengla við rofa, skal vera 110cm
Hæð veggjóna skal vera 180cm
Hæð útiljóna skal vera 200cm
Allar smáspennulagnir séu 20mm plastpípur
Þfangreind mál eru miðuð við fullfrágengin gólf, og í miðja dós.
Athuga skal öll veggjamál á arkitektateikningu. Þessar skýringar gilda nema annars sé getið

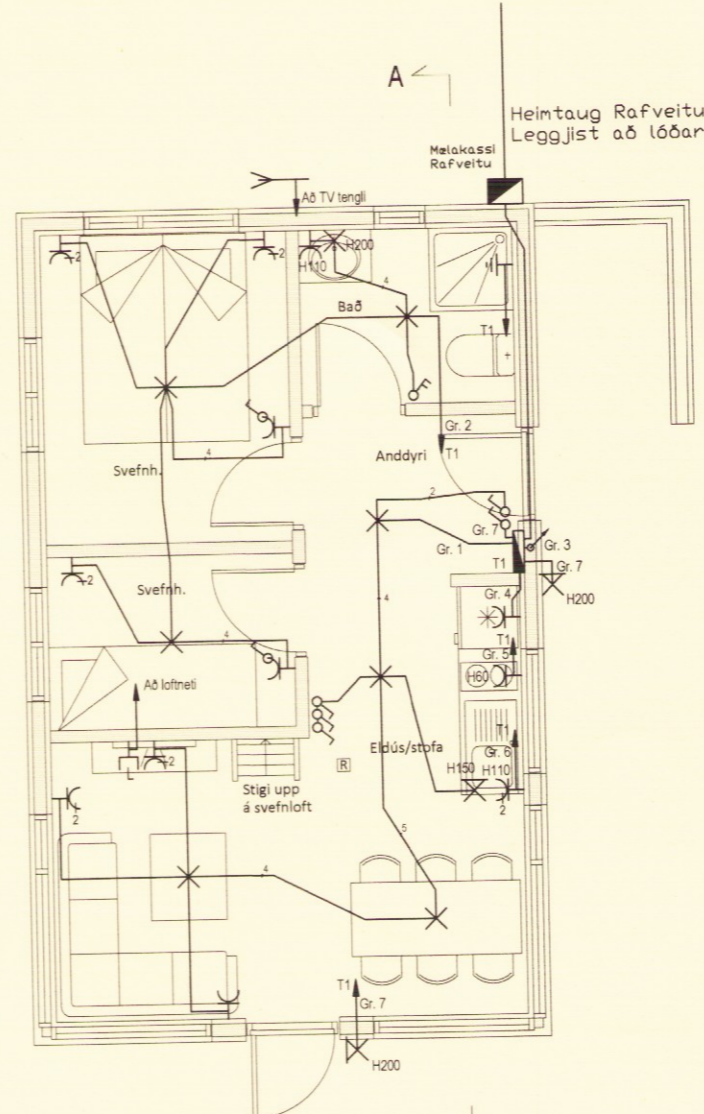

Hannað: G.Ó.K.
Yfirfarið: R.B.
Samþykkt: K.S. Kennit. 260353-5009
Aðalhönnuður: *Hanna Ólafsdóttir*

RAFGEISLI ehf
Hamraborg 1 Kópavogsi Sími 5645100
Netfang rafgeisli@rafgeisli.is Heimasíða: rafgeisli.is

Br. númer	Dagsetning	Skýring
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Lóð nr. 31B í landi Minna-Mosfells
Grímsneshreppi

Raflagnir
Grunnmynd
1:50

3573