


Umhverfis- og tæknisvið
Uppsveita
23. nóv. 2017
MÓTTEKID

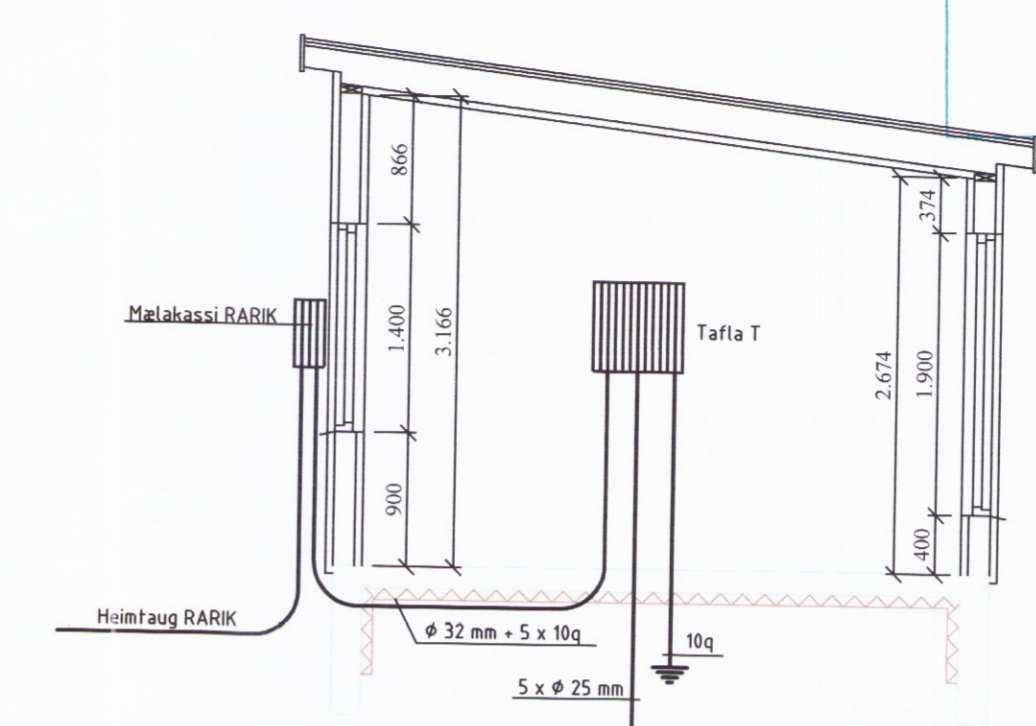

SNID B-B

ALMENNAR SKÝRINGAR
 Hæð rofa skal vera 110 cm.
 Hæð tengla skal vera 20 cm.
 Málstraumur rofa skal vera 10 A.
 Málstraumur tengla skal vera 16 A.
 Pípur séu ø 16 mm og vír 1,5 mm².
 Tenglar merktir v/l skulu vera við loft.
 Dósir fyrir ofna skulu vera í 20 cm. hæð.
 Allar lagnir skulu vera samkvæmt reglum
 Rafmagnseftirlits Ríkisins.

Nema annað sé tekið fram

RAFLAGNATEIKNINGAR
 ÞÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR
 EYRAVEGI 32 SELFÓSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
 NETFANG: rafteikn@selfoss.is FAX 482 3366



SLÓÐ	F:\OD\Verk\Sel HÚS\Grjóf 10\Raflögn 17 11-1718			TÖLVUNAFN	PLOTT DAGSETNING
TEIKNAD	Dór	ÚTG	KENNITALA	RAFLÖGN 17 11-1718.DWG	16.11.2017 23:14:39
YFIRF	Dór	DAGS	11 12	211261-3749	
DAGS	Nóv 12	NAFN	Dór	SAMPYKKT	

VERKHEIT: Grjóthólsbraut 10, Grímsnesi
 VERKHLUTI: Afstöðumynd, snið og skýringar

KVARÐI 1:50 / 1:500 3597
 BLAD 1 af 5 SÍÐAST VISTAD: 16.11.2017 22:58:11
 VERKNÚMÉR: 1718-2012-040