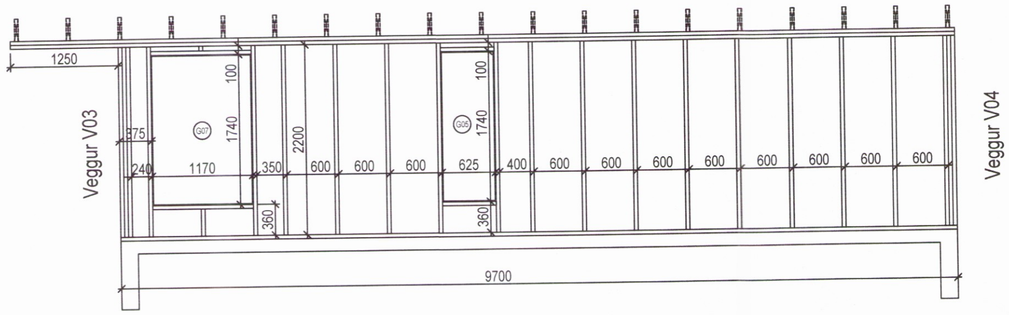

VEGGUR V01

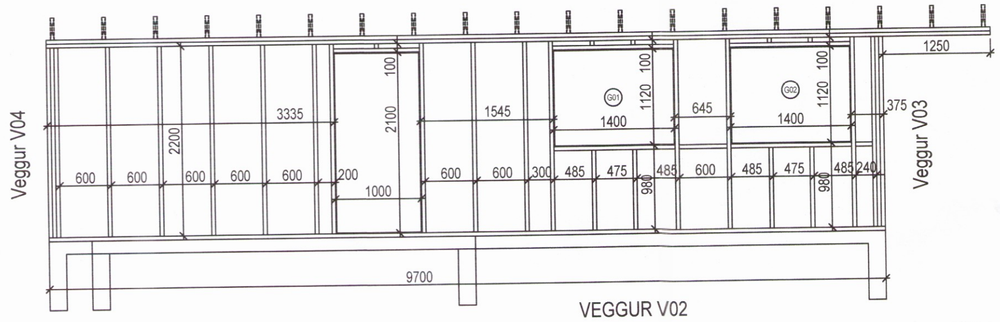

VEGGUR V02

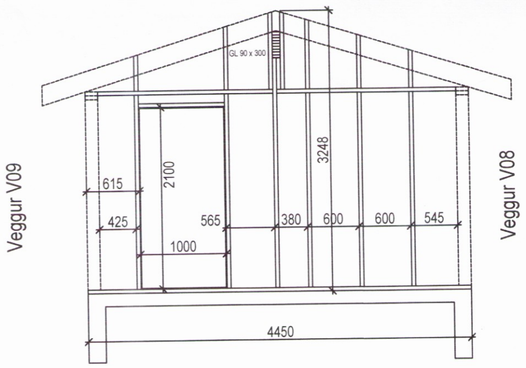

VEGGUR V05

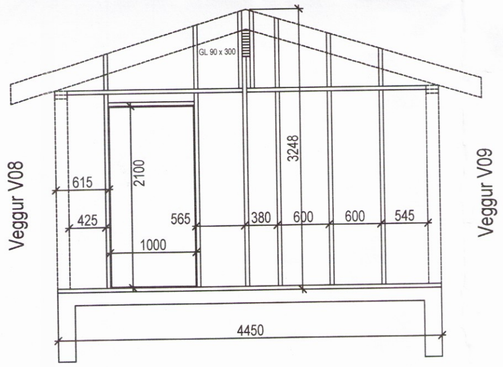

VEGGUR V06

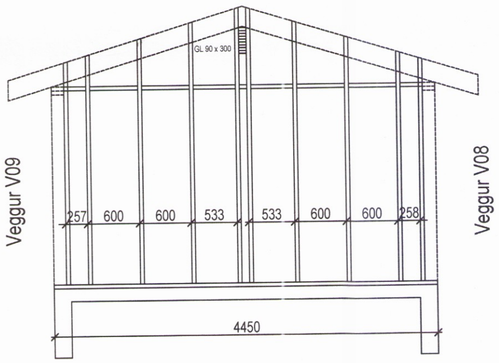

VEGGUR V07

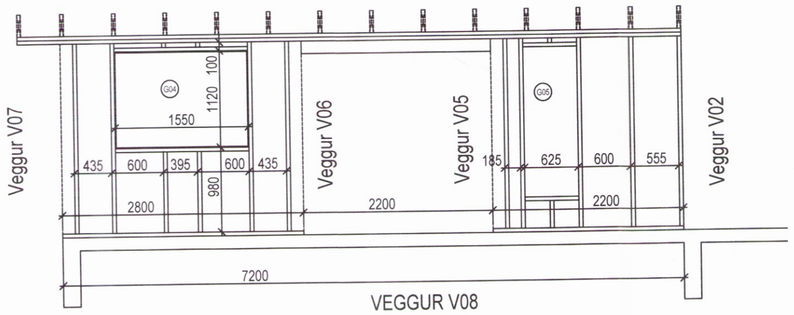

VEGGUR V08

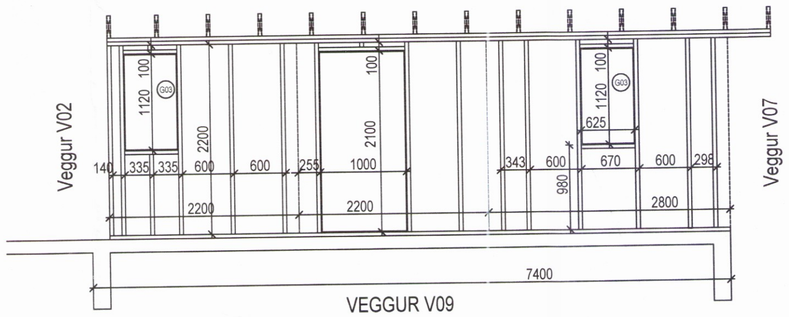

VEGGUR V09

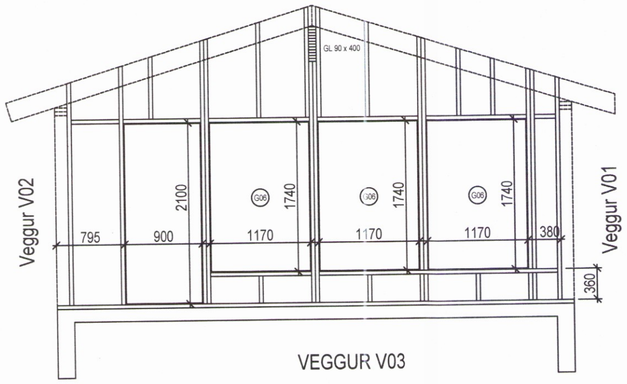

VEGGUR V03

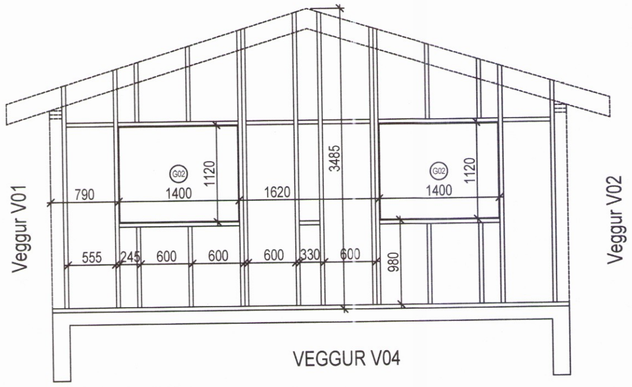

VEGGUR V04

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
- 2. jan. 2018
FK. Byggingarfulltrúi

Undirritun hönnuðar:

Jón Snæbjörnsson

TIMBURVIRKI

Burðarviðir eru úr húsþurru efni í flokki T1.
Grindur skal heilklæða með 9 mm krossviði, nema annars sé getið, sem límdur er og negldur á stoðir.
Fúaverja skal sperruenda, neðri enda stoða og fótstykki með C-tox eða sambærilegu.
Allir festihlutir úr járni skulu heitgalvanhúðaðir, nema annars sé getið.
Þar sem tré leggjast að steinsteypu, komi asfaltborið fúguband milli trés og steins.
N - táknar heitgalv. húðaða nagla
K - táknar kambnagla, BMF
M16-200 táknar 16 mm bolta með metriskum gengjum og lengd 200 mm
Undir boltahausa og rær, sem herðast að tré, komi skífur með kantlengd 3xd og þykkt 0,3xd.

ÁLAG

Staðall EC1 ásamt íslenskum þjóðarviðauka

NOTÁLAG:
Vindálag: q0 = 1,8 kN/m2
Snjóálag: Sk = 1,3 kN/m2

Öll mál eru millimetrar nema annað sé tiltekið

Útg.	Dags.	Breyting

AUSTUREY II–BLÁSKÓGABYGGÐ
SUMARHÚS – KROSSHOLTSMÝRI 4
BURÐARVIRKI
BURÐARGRINDUR, VEGGUR V01–V09

Jón Snæbjörnsson
Byggingarverkfræðingur M.Sc.
Löggiltur mannvirkjahönnuður

Austurey II
801 Selfoss
Sími: 486 1195
Kt: 171277-4189

3765

Tölvuskrá:
Blaðstærð: A2
Dags: 2017-12-15
Nr: 06001 C53.001 A

© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGA, AÐ HLUTA EÐA Í HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

1:50 0 1000 5000 mm

C:\Users\jonsn77\Dropbox\VUPP\06001\teikn\KR4.C53.001-003.dwg