


Fráveitulagnir, Afstöðumynd, 1:250

Fráveitulagnir, Grunnmynd, 1:50

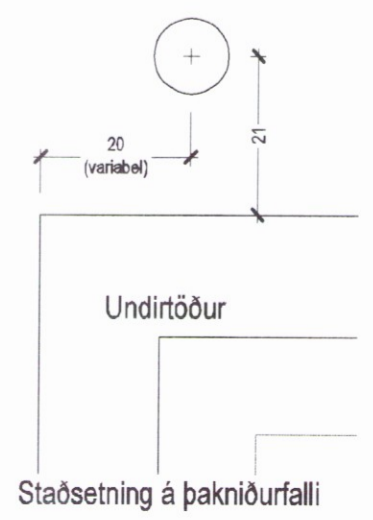

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC. Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeðni. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kf. 160851-2529 Brekkugáta 8 Hafnarfríði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennihi@simnet.is		Staður Sogsbakki 6 3795 Grímsnes og Grafningshreppi	Skýring Fráveitulagnir
Hannað / Teiknað 	Kvarði 1:50	Dagsetning 17.11.17	Verknr. 07 -18
			Teikn.nr. 2-01