


UNDIRSTÖÐUR - GRUNNMYND 1:50

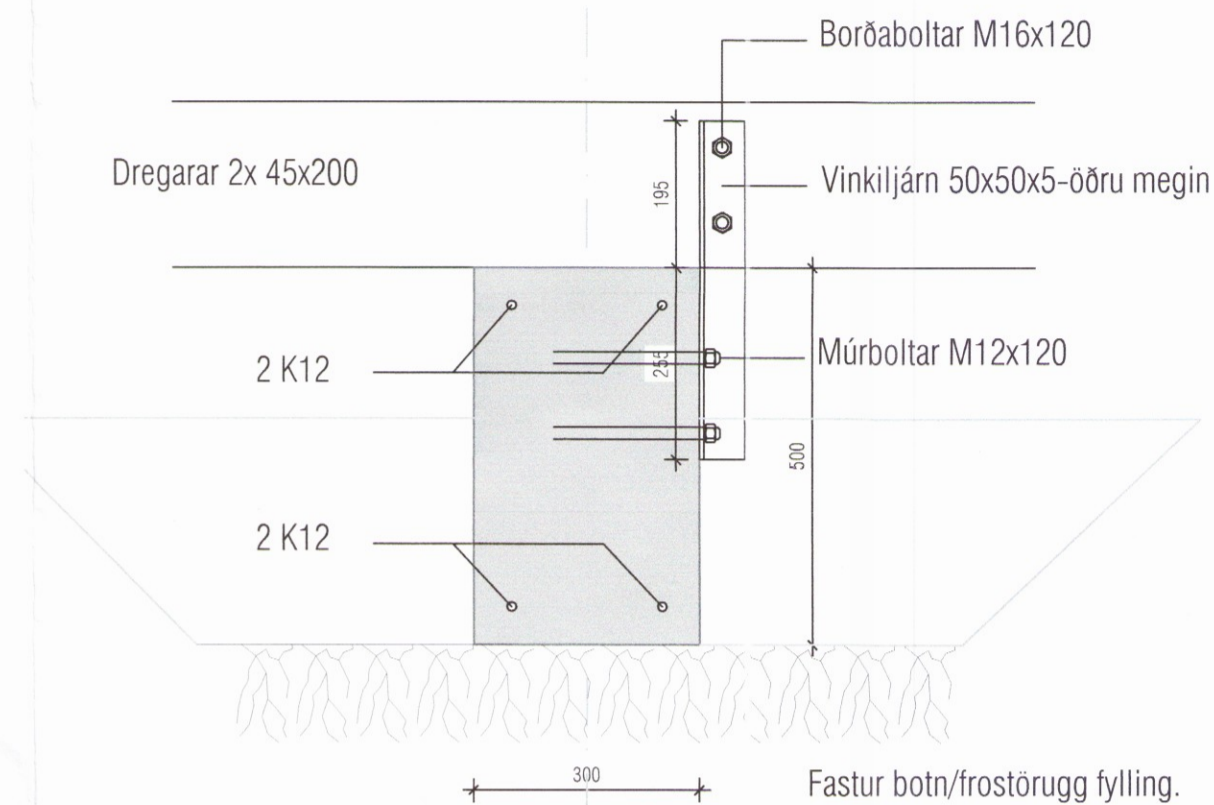

### Undirstöður

Undirstöður eru steptir langveggir, 300mm breiðir, 500 mm háir  
 Steypugæði S-250. Veggir skulu járnbentir sbr. sérmynd.  
 Festingar fyrir dregara eru úr vinkiljární 50x50x5,

Veggir skulu ná niður á fastan botn eða frostörugga fyllingu.

### SKÝRINGAR:

#### GRUNDUN:

UNDIRSTÖÐUR GRUNDIST Á ÞÚÐA SEM ER AMK. 1M ÞYKKUR  
 FYLLA SKAL UNDIR UNDIRSTÖÐUM MEÐ FROSTFRÍU EFNI.

#### STEINSTEYPA

ÖLL STEYPUVINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ  
 ÍSLENSKAN STAÐAL IST-10 / DS-411  
 ÖLL STEYPA SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR.  
 BROTFLOKKUR S-250 Í SÖKKLA OG BOTNPLÖTU  
 ÞJÁLNIFFNI MELMENT EÐA ÖNNUR SAMBÆRILEG EFNI  
 LOFTINNIHALD: Í ALLA STEYPU SKAL LOFTINNIHALD  
 VIÐ NIÐURLÖGN VERA 5-6%  
 SIGMÁL STEYPU: FYRIR ÍBLÖNDUN ÞJÁLNIFFNA CA. 6 CM  
 EFTIR ÍBLÖNDUN ÞJÁLNIFFNA CA. 12-15 CM  
 V/S TALA < 0,55 OG SEMENTSMAGN Í M3  
 STEYPU EKKI MINNA EN 300 KG  
 HÁMARKS KORNASTÆRÐ D max=32 mm  
 ALLA STEYPU SKAL VIBRA Í MÖTUM.

#### JÁRNBENDING:

ALLT JÁRN SKAL VERA KAMBSTÁL Ks (SUÐUHÆFT)  
 TRYGGJA SKAL AÐ STEYPUHULA Á JÁRNUM SÉ NÆGJANLEG:  
 AÐ SÖKKULMÖTUM 30mm  
 AÐ JÖRÐU 50mm:

Helgi Kjartansson Byggingatæknifræðingur kt. 030270-5419 s: 617-5377 netf: helgikj@mmedia.is				Verkefni Kotlaugar Hrunamannahr. Starfsmanna- og ferða- þjónustuhús - Undirstöður	
Dags. 02.01.2018	Teikn. Nr. B-01	Mkv. 1:50 - 1:10	Skrá	3898 <i>Helgi Kjartansson</i>	
Breyting	dags	eðli breytingar	Samþykkt		