

1. BRUNNAR O.FL.

- BG BENSÍNGILDRA, OLÍUGILDRA
- BR BRUNNUR
- GN GÓLFNIDURFALL
- NF NIDURFALL
- SF SANDFANG, SANDGILDRA
- SN SVALANIDURFALL
- ÞN ÞAKNIDURFALL
- KB KÓTI BOTN Á BR EÐA NF
- KL KÓTI LOK BR
- KN KÓTI NF
- HRL HREINSILOK/HREINSITÚTUR
- FP.X FALLPÍPA NR.
- K.n.h KÓTI NEDRI HÆÐ
- K.e.h KÓTI EFRI HÆÐ
- VL VATNSLÁS
- HRB HREINSIBRUNNUR
- J PÍPUR OG STEYPUJÁRNI
- ST PÍPUR STEINSTEYPU
- PVC PÍPUR ÚR POLYVINILKLÓRÍÐ
- PP PÍPUR ÚR POLYPROPYLEN
- PE PÍPUR OG POLYETHELYNE
- PB PÍPUR OG POLYBUTELYNE

- ← STEFNA HALLA Á PÍPU HALLI Í %
 - ∩ VATNSLÁS
 - ▨ EINANGRUN Á PÍPU
- x k.34.70 KÓTI MALBIKSHÆÐ

2. HREINLÆTISTÆKI.

- BI SKOLSKÁL (BIDET)
- BK BAÐKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- HL HANDLAUG
- SB STEYPIBAÐ
- SV SKOLVASKUR
- UP UPPÞVOTTAVÉL
- DF DRYKKJARFONTUR
- VS VATNSSALERNI
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- ÞS ÞVAGSKÁL
- RV RÆSTIVASKUR
- BS BRUNASLANGA
- KR KRANAR

3. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPIPA
- HITI BAKRÁSARPIPA
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEIT
- NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS

- PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
- PÍPA SEM ENDAR Í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ


4. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- SKOLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN
- +HL— LÖGN A -MM MED HREINSILOKI
- BR 1000 FRÁRENNSLISBRUNNUR
- a-ÞN a -MM ÞAKNIDURFALL FYRIR ÚRKOMUVATN

- MANNGENGUR HOLRÆSABRUNNUR MED KARMÍ, LOKI OG BOTNRÁSUM
- BRUNNUR MED KARMÍ, LOKI OG VATNSLÁSI Á
- BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÚRKOMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR

5. LOKAR OG BÚNDUR

- BEINN RENNIOKI
- EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
- HEMILL
- MÓTSTAÐA (BLENDA)
- ÞRÝSTIMINNARI ÞRÝSTIFALL Í ÖRVARSTEFNU
- LOKI MED SPINDIL UPP ÚR JÖRÐ
- ÞRÝSTIJAFNARI
- SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
- ÞRÍVEGALOKI
- LOFTTÆMING
- KRANI
- SJÁLFRIVIRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
- BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMÝND
- STURTUHAUS GRUNNMÝND
- LOFTPÚÐI
- LOKI MED FLOTHOLTI
- HITAMÆLIR MED KVARÐA
- ÞRÝSTINGSMÆLIR
- HITA- OG ÞRÝSTINGSMÆLIR
- VÖKVASÍA T.D. SALD
- NÝR MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMÝND
- GAMALL MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMÝND
- MAGNMÆLIR (VATN)
- HITASKIPTIR MILLIHITARI
- PLÖTUMILLIHITARI
- KRANI MED SLÖNGUSTÚT
- ÞRÝSTIKRANI
- KRANI MED HRADTENGI
- SIRENNSLI
- AFTÖPPUN
- DÆLA
- HITASTJÓRNUN
- BYBASS VENTILL

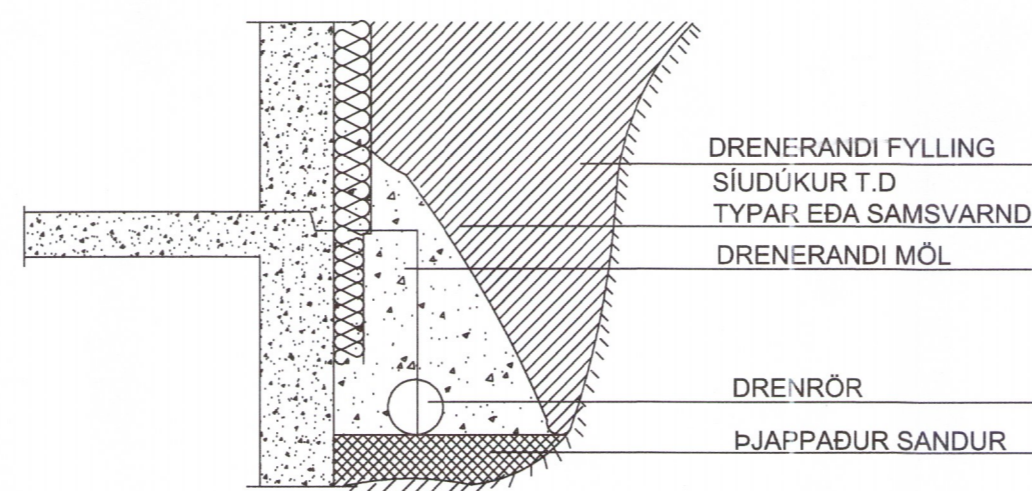

FRÁGANGUR DRENLAGNAR

6. SKÝRINGAR

6.1 FRÁRENNSLI

PÍPUR Í GRUNNLÖGN SÉU ÚR PVC-PLASTI. MÁL PÍPNA ERU GEFIN UPP Í mm Á GRUNNMÝND. BEYGJUR OG GREINAR Á LÖGN SKAL GERA MED ÞAR TIL GERÐUM TENGHLUTUM MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL LÖGN VERA BEIN.

Í KRINGUM ALAR LAGNIR SKAL VERKTAKI FYLLA MED MINNST 150mm SANDLAGI OG FYLLA SÍÐAN MED FROSTRFÍU OG BURÐARHÆFU FYLLINGAREFNI.

DRENLAGNIR SKULU VERA HEFÐBUNDNAR OG SNÚI DRENGÓT UPP. AÐ PÍPU. FYLLA SKAL MED HARPÐRI DRENMÖL KORNASTÆRÐ 2-20mm 150mm UMHERFIS LÖGN. YFIR MALARSÍU SKAL SETJA SÍUDÚK OG FYLLA SÍÐAN MED BURÐARHÆFUM JARÐVEGI.

NIDURFÖLL AF PLANI OG ÞAKNIDURFÖLL SKAL TENGJA VIÐ REGNVATNSLÖGN. GEGNUMSTREYMISNIDURFÖLL OG NIDURFÖLL Í BLAUTRYMUM ÖÐRUM EN VERKSTÆÐUM SKULU VERA HEFÐBUNDIN NIDURFÖLL SEM LOKAST ÞEGAR ÞAU ÞORNA. STÆRÐ ÞEIRRA SKAL VERA 100X100 MED 70mm TENGINGU.

INNANHÜSS SÉU PÍPUR ÚR PP PLASTI. BIL MILLI FESTINGA Á LÁRETTUM PLASTLEIÐSLUM SÉ MEST 10XD OG 15XD FYRIR ÚTLOFTUNARLEIÐSLUR, ÞAR SEM D ER FYRIR YTRA ÞVERMÁL PÍPU.

FRÁRENNSLILÖGN PP, INNHÄS Ö50-Ø100m. SKAL EINANGRA MED 25mm STEINULL OG VEFJA MED PLASTI EÐA NOTA HLJÓÐEINANGRANDI PP RÖR.

EFNI Í BRUNNUM SKAL VERA HD PLAST (POLYETYLENE) BRUNNAR SKULU STANDA Á BURÐARHÆFUM JARÐVEGI OG UMHERFIS ÞÁ SKAL FYLLA MED SANDI. AÐ ÖÐRU LEITI SKAL FARA EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ DIN 19561 OG DIB 4102 B2 11/89 IST-65 IST-68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN

6.2 HITALÖGN

PÍPUR ERU PLASTPÍPUR SÚREFNISFRÍAR (ÁLPEX) SKV DIN 16892. TENGISTYKKI SKULU SAMSVARANDI RÖRUNUM AÐ GERÐ OG GÆÐUM.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 400kpa VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST VIÐ 600Kpa VATNSPRÝSTINGI. AÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR OG KERFIÐ ER TEKID Í NOTKUN.

EINANGRA SKAL PÍPUR MED STEINULLARHÖLKUM MED RAKAVÖRN EÐA ÖÐRU JAFN GÓÐU. Á HVERN OFN KOMI OFNLOKI Í SAMRÆMI VIÐ EN 422. ANNAD HVORT LOFTHITA-EÐA VATNHITASTYRÐUR EINS OG FRAM KEMUR Í OFNATÖFLU. Á ALLA OFNA KOMI STILLITÉ. ÚTREIKNINGAR OFNA-OG BLÁSARASTÆRÐIR ERU MIÐAÐAR VIÐ 22C INNIHITA OG -15C ÚTHITA.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN.

6.3 NEYSLUVATN

PÍPUR SÉU PLASTPÍPUR SÚREFNISFRÍAR MED ÁLKÁPU (ÁLPEX) SKV DIN 16892 OG RYÐFRÍU STÁLI (RS) AISI 316.

RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 0.7Mpa VINNUPRÝSTING OG PRÓFST MED 1.0Mpa VATNSPRÝSTINGI AÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR EÐA KERFIÐ TEKID Í NOTKUN.

TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM. FÓÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE PLASTI (POLYETYLEN).

RYÐFRÍAR PÍPUR SKULU VERA MIÐLUNGSÞYKKAR SETTAR SAMAN Á RIDFRÍUM PRESSUFITTINGS SEM ERU SAMSVARDI PÍPUNUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTA LEIÐSLNA SKAL VERA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA ÞEIRRA EN ÞÓ MEST 2.0m.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR NÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÖEINGRADAR.

LEIÐSLUR AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM OG GREINIRÖR SLÖKKVILAGNAR. SKAL EINANGRA MED STEINULLARHÖLKUM EÐA ÖÐRU JAFN GÓÐU SEM BYGGINGARYFIRVÖLD SAMÞYKKA.

RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍAR PÍPUR FYRIR KALT VATN MED SILSAPAPPA UNDIR EINANGRUN.

STOFNLAGNIR OG GREINILAGNIR AÐ BRUNASLÖNGUM SKULU VERA ÚR RYÐFRÍU STÁLI (RS) AISI 316.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT OG KALT VATN SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEDFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNEFNISVOTTUN.



UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

TILVÍSUN	ÚTG DAGS	SKÝRINGAR	TEIK HANN RÝNT SAMP	ÚTG DAGS	SKÝRINGAR	TEIK HANN RÝNT SAMP	ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI	GILVEGUR 7
							06.09.19	SP	ENGINN	801 SELFOSS, GRÍMSNES
							YFIRFARID	TEIKNAÐ		LAGNIR
							SP	SGS		SKÝRINGARBLAÐ
							SAMPYKKT: <i>Silvía</i>			VERKFRANG 1987 TEIKNING
										300

tpz
teiknistofa

Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

3902-15