

Dags:	Nr.	Breytingar:	Samb.

Skýringar:

- Heitt neysluvatn
- Kalt neysluvatn
- Lög fyrir brunaslöngu
- EV = Eldhúsvaskur
- HL = Handlaug
- ISS = Isskápur
- SV = Skolvaskur
- SB = Sturtu bað
- Up = Uppvottavel
- VS = Vatnssalerni
- GK = Garðkrani
- HK = Hitakútur
- LU = Lög upp
- LN = Lög niður
- BS = Brunaslanga

Pípur úr plasti skulu vera PEX plastpípur vottaðar til að þola 70°C stöðugum hita við 10 bar og endingu í 50 ár og viðurkenndar til til notkunar í neysluvatnskerfum. Tengistykki skulu vera úr afsinkunarþolnu messing og hæfa rörum.

Allt efni og frágangur kerfisins sé í samræmi við ákvæði staðla og gildandi reglugerða. Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun.

Hámarkshiti á töppunarstöðum skal vera minna en 43°C þar sem allamennigur kemur að en 65°C í eldhúsi.

Neysluvatnslagnir liggja unndir steyptri plötu, kalda lögnin grafin 150mm niður.

Bil milli festinga láréttra leiðsna skal vera samkv. forskrift framleiðanda röranna en þó mest 1,2 - 1,5m millibili. sjá töflu framleiðanda.

Nota má ádragseinangrun í milliveggjum og gólf.

Sýnilegar leiðslur næst töppunarstað skulu vera óeinangraðar.

Kerfið skal prófa eftir leiðbeiningum framleiðanda röra. ef ber á milli leiðbeininga framleiðanad og eftirfarandi lýsingar, skal fara eftir leiðbeiningum framleiðanda.


Kerfið skal prófa með stigpröfun.
 1. forpröfun: setja skal 15 bara þrýsting á kerfið. bæta skal þrýstingi á kerfið næstu 30 mínútur. á 10 mínútu fresti. eftir það skal þrýstingur standa í 30 mínútur og má þá ekki falla meira en 0,6 bör. Aðalpróf skal framkvæma strax eftir forpröfun. þrýstingur er látin standa næstu 2 tíma og má þá ekki falla meira en 0,2 bör. skrásetja skal niðurstöður.

Allt efni og frágangur kerfisins sé í samræmi við ákvæði íst 67 og gildandi reglugerðir

Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun

PEX - Stærðir

- PEX ø25x3,5 Innanmál ø18
- PEX ø18x2,5 Innanmál ø13

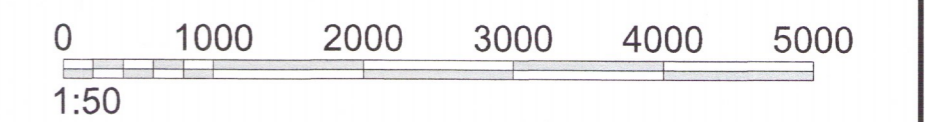

VERKHOF EHF

Felismáli 26 • 108 Reykjavík • Sími: 517 9050 • Netfang: verkhof@verkhof.is

Helli verks:	Sólheimar - Langastétt 4 Grimsnesi	Höfundur: Svavar M. Sigurjónsson 18987-3419 Björgvin O. Sigurjónsson 110481-9279	Dagur:	01.02.2018
Helli leiðbeiningar:	Neysluvatnslagnir Grunnmynd Skýringar	Sambýkkir: Aðalhöfundur: Skráningur:	Verkiúmer:	411
Höfundur:	SMS/JHS	Teknari:	JHS	Máli:
Yfirlit:	BOS	Sambýkkir:	1:50	Uppfari:
			411	