


GÖLFHITALAGNIR

Gölfhitalagnir á jarðhæð eru í 6 mm plastrór með súrefniskápu.
 Bilmíli lagnar er 150 mm. Framrás skal vera við útveggi og má framrásarhitivera mest 55C, og mesti gölfhiti 29C.
 Gölfhitalagnir í kjallara eru 20 mm plastrór með súrefniskápu.
 Lagnaefni skal vera af vottaðri og viðurkenndi gerð og í samræmi við IST-67 og gildandi reglugerðir.
 Niðurlög, frágangur og þrýstiprófun lagna skal vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda.
 Tengigrind og afrennsli hitaveitu skal vera skv. fyrirmælum Orkuveitunnar.

GÖLFHITALATAFLA

SLAUFNA NR	HITAÞÓRF W	RÝMI	LENGD WÖTT		GÖLFLEFNI
			M	W	
101	2453	Kjallari 101	178	2848	Flisar
102	3301	Kjallari 102	189	3024	Flisar
103	2705	Kjallari 103	142	2272	Flisar
104	2831	Kjallari 104	174	2784	Flisar
105	882	Gufubáð	44	704	Flisar
201	1258	Herbergi 201	88	1408	Flisar
202	1067	Herbergi 202	68	1088	Flisar
203	966	Bað 203	56	896	Flisar
204	2058	Stofa 204	120	1920	Flisar
205	924	Stofa 205	97	1552	Flisar
206	1319	Eldhús 206	88	1408	Flisar
207	580	Forstofa 207	53	848	Flisar
208	1394	Borðstofa 208	81	1296	Flisar
209	722	Herbergi 209	36	576	Flisar
210	806	Herbergi 210	46	736	Flisar
			23293	1460	23360

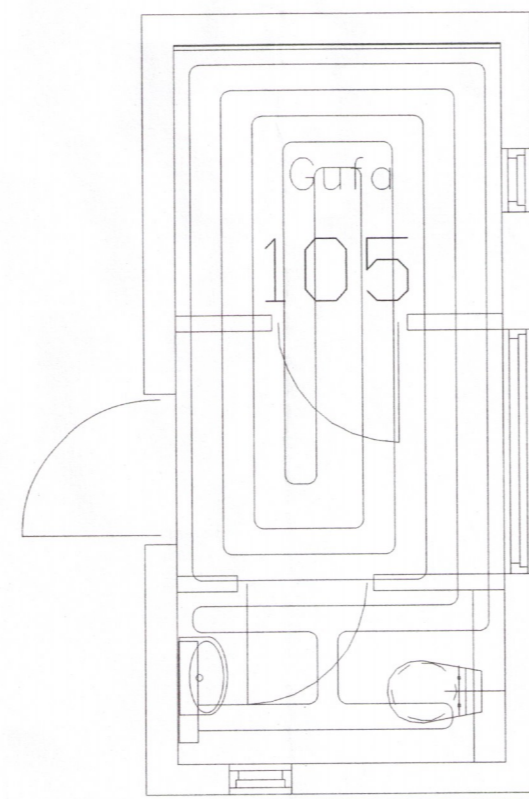

V-FHG VERKFREDISTOFA F. H. G. EHF
 V-FHG, ENGINEERING CONSULTANT F. H. G. LTD.
 BALUHÚSUN 49
 112 REYKJAVÍK
 ÍSLAND
 TEL. : 354 - 551 3499
 FAX. : 354 - 551 3479
 E-MAIL: vfhg@fhg.net

Gölfhitalagnir Jarðhæð	4260	TEKNI. NR. DRAW. NO.	L.05.a
		KVAFDI. SCALE.	1:50
		DAGS. DATE.	26.02.2018
VERKAUPI - CUSTOMER		TEKNI. ENGINEERS.	FHG : 041 258-7569
Klausturhólar 12 Grímsnes- & Grafningshreppi		SMYKKT - ACCEPT.	Fróðuk Henry Cts