Lagnir í jörð
Grunnmynd mkv. 1:50

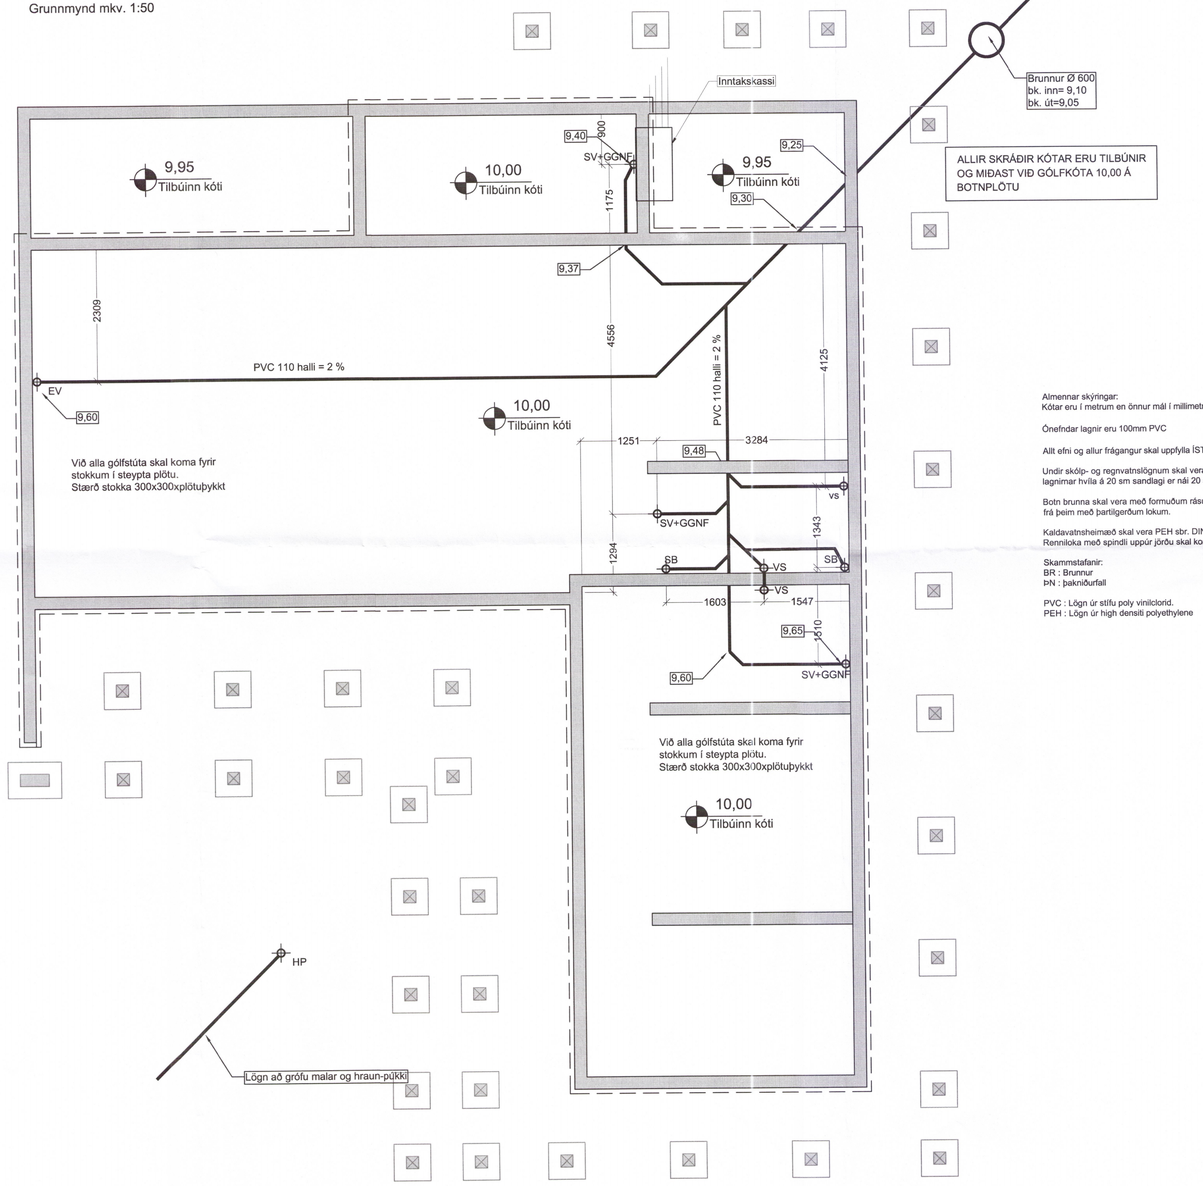

Við alla gólfstúta skal koma fyrir stokkum í steypta plötu.
Stærð stokka 300x300xplötuþykkt

Almennar skýringar:
Kótar eru í metrum en önnur mál í millimetrum.

Ónefndar lagnir eru 100mm PVC

Allt efni og allur frágangur skal uppfylla ÍST-67

Undir skólp- og regnvatnslögnum skal vera burðamæfur botn og skulu lagnimar hvíla á 20 sm sandlagi er nái 20 sm uppfyrir lagnimar.

Botn brunna skal vera með formuðum rásum en að ofan skal ganga frá þeim með þartilgerðum lokum.

Kaldavatnsheimæð skal vera PEH sbr. DIN 8074, þrýstiþrep 6.
Renniloka með spindli uppúr jörðu skal koma fyrir utan við sökkul.

Skammstafanir:
BR : Brunnur
ÞN : þakniðurfall

PVC : Lögn úr stífu poly viniilclorid.
PEH : Lögn úr high densiti polyethylene

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
20 MAR 2018
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR.	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:
Gráhólsbraut 4

HEITI TEIKNINGAR:
Lagnir í jörð

4178

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	21.11.2017		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	L01
DAGS.UNDIRSKR. 08/03/18	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA