

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI  
 INNTAKSRÖR Rafveitu  $\varnothing$  50 mm  
 INNTAKSRÖR FYRIR LANDSSÍMANN  $\varnothing$  50 mm+2x40mm pott  
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM  
 HEIMTAUG RAFVEITU /230 V, 1 x 63A

Almennt

Öll mál sem gefin upp eru í mm.  
 Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágengin gólf í miðja dós.  
 Fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar.  
 Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsi, baði og þvottahúsi við sérteikningar af innréttingum.  
 Allar lagnir og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirmælum frá rafveitu.

Hæð búnaðar:

Tenglar almennt í 200mm  
 Tenglar í bilageymslu sé 1100mm  
 Tenglar við rofa sé í sömu hæð og rofinn  
 Tenglar fyrir þvottavél, þurrkara og eldavél sé 600mm  
 Rofar almennt í 1100mm  
 Rofar við rúm í 900mm  
 Veggjlós við rúm 1300mm

Pípur

Pípur eru almennt 16mm og vír 1,5q í innfeldum lögnum en 3x1,5q plast kapall í utan á liggjandi lögnum.  
 Spennujöfnun á baðkeri eða sturtubotn er 6q.

Málstraumur




Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.

Málsetningar

Allar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingarteikningar.

Þetta gildir nema annars sé getið í teikningum.

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
**Yfirfarið**  
 09 APR 2018  
*Danur Sig*  
 Byggingarfulltrúi

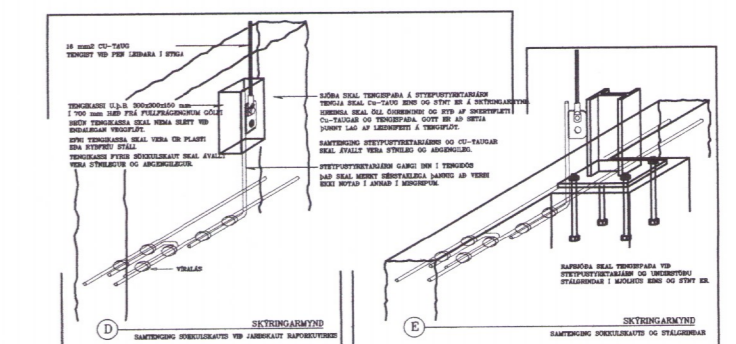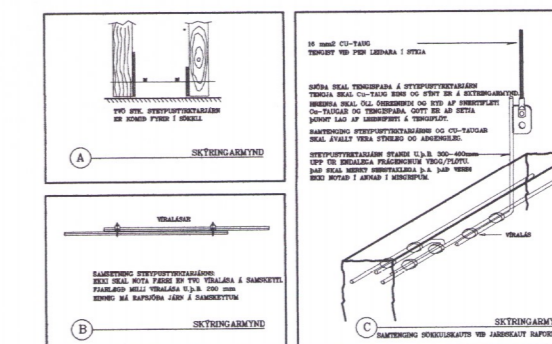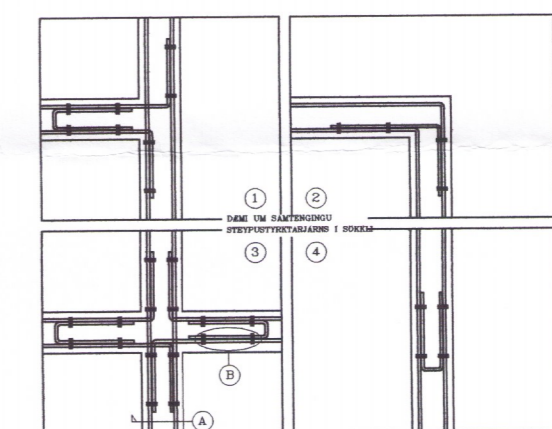

ATHUGIÐ: SKRINGAMENDIR AF SÖKKULSKAUTI ERU EKKI Í MALKYRREA

Löggitur raflagnahönnuður		BLAÐ.
Ómar Þór Baldursson	k.t 170864 4259	2 AF 4
Birkigrund 6 Selfossi.	Sími 482-2734	KVARDI.
SUÐURHOF 4, FLÚÐUM		1:50.
Smáspenna 402		REIKN.
		TEIKN. 0.B
		DAGS. JAN 2008
		NR. 02-08

NR.	DAGS	BREYTING	AF	SAMB.
				<i>Danur Sig</i>