

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.
 Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.
 Öll mál sannreynist á staðnum.

Áður en húsi er komið fyrir á stöplum þarf að skoða eftirfarandi:

- 1) Finna hæðsta stöpulinn svo hægt sé að koma fyrir millileggjum undir limtrésbita eftir þörfum.
- 2) Að girði séu í línu svo 140 mm biti passi á milli þeirra á öllum stöðum.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál:




Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30
 Bendistál: B500 NC
 Allmennur frágangur járna:

Fjarlægð frá steypri brún að járnnum skal vera, hula ≥ 25 mm, nema annað komi fram.

Heimilt er að nota K10 c/c 250 mm grindar í stað 6 mm net með 150 mm möskvum.

Steypustöplar

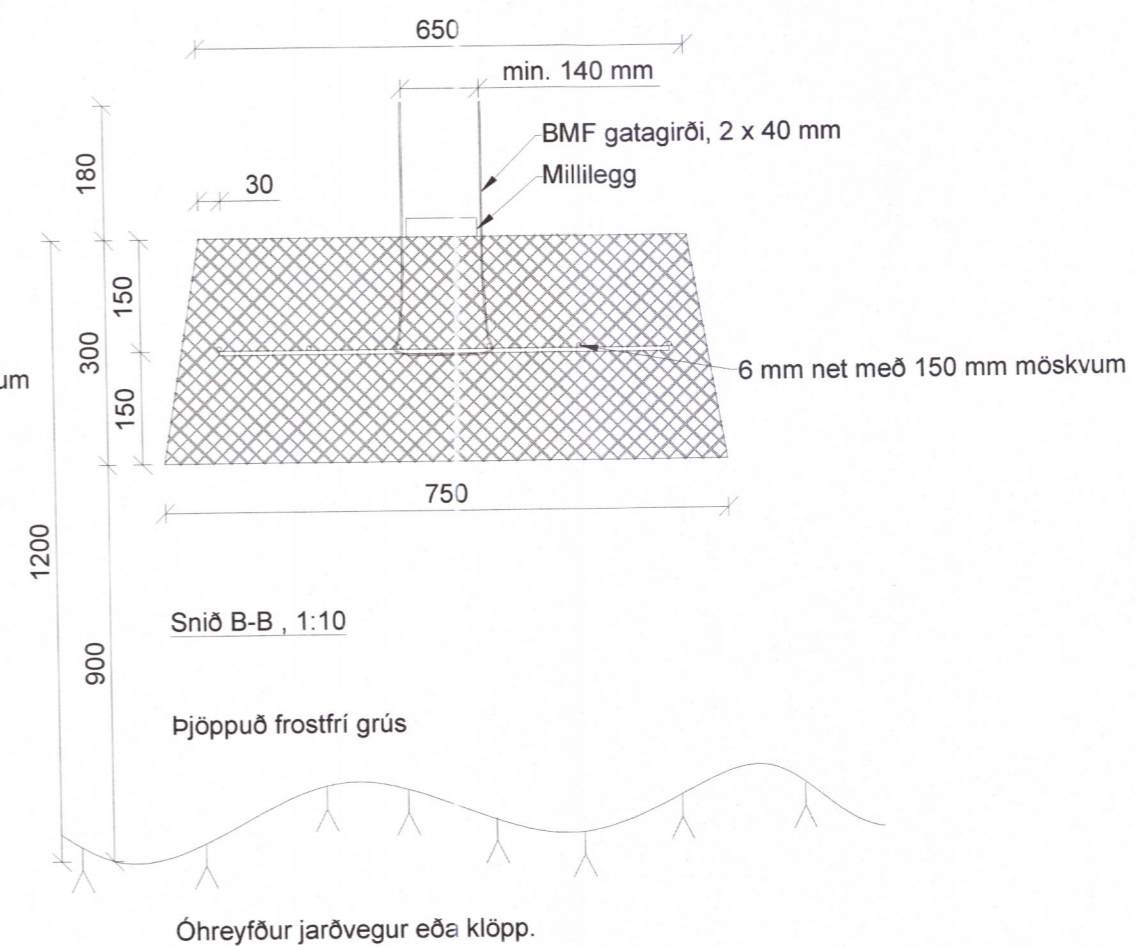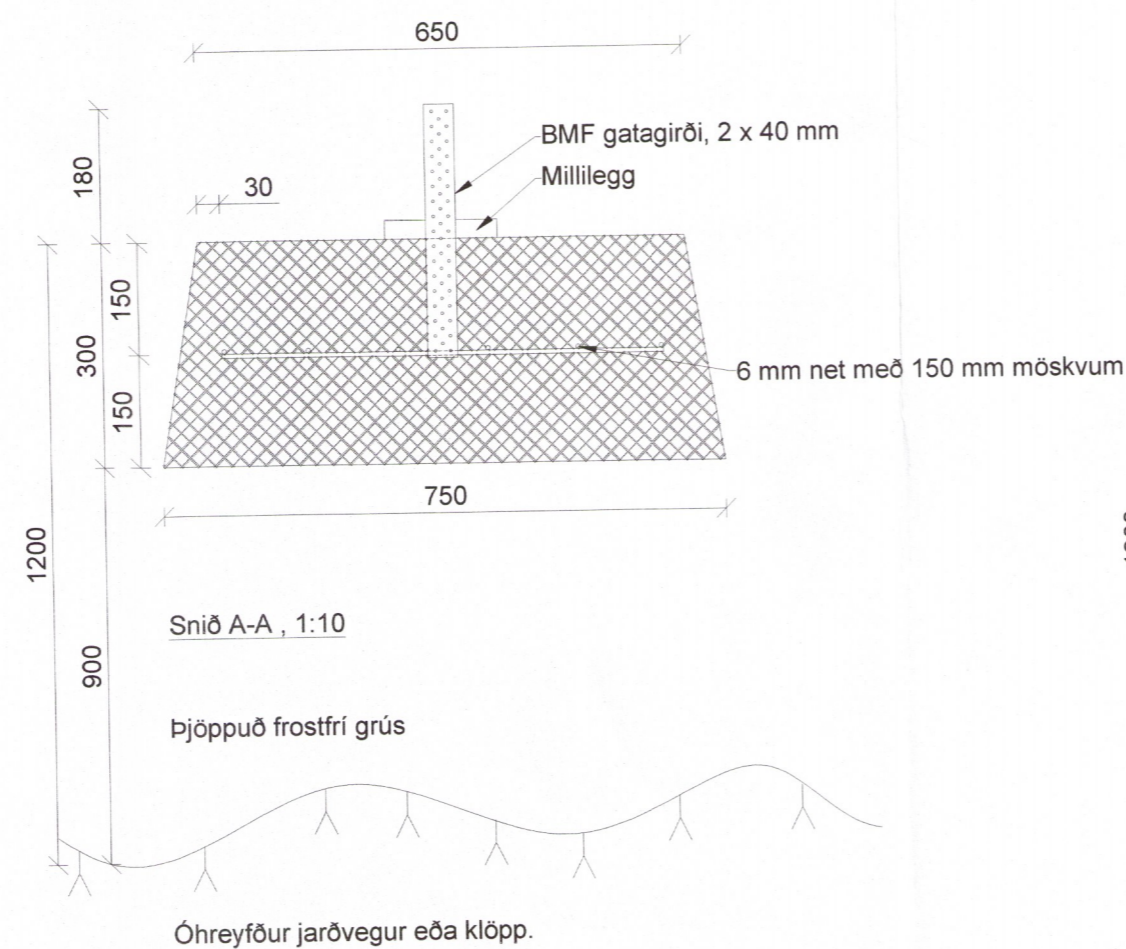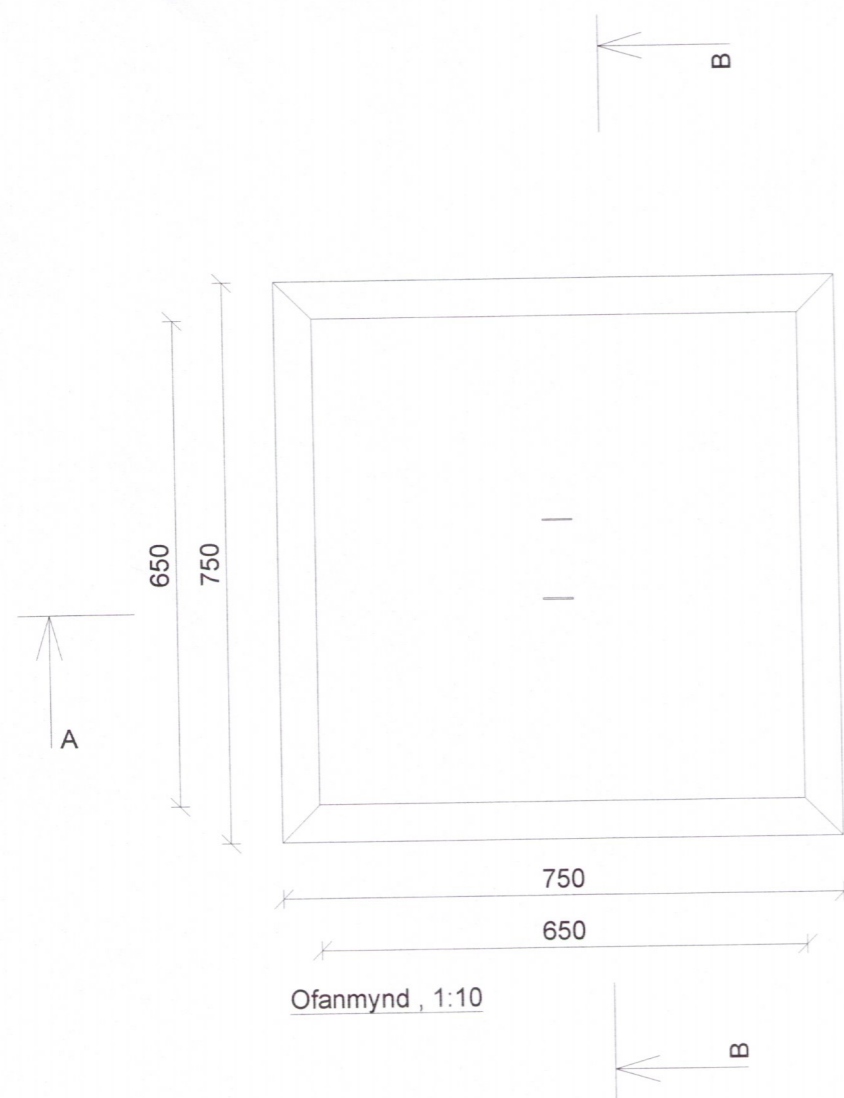

Verkheiti:	Öðinsstígur 2 <i>5116</i>	Verk nr:	8061800001
Grímsnes og Grafingshreppur		Dags:	30-04-2018
Heiti teikningar:	Burðarvirkisupprættir	Frumstærð:	A2
Undirstöður - KOT 30		Mkv:	1:50 / 1:10
Teikni nr:	K09_T12_H1_E0_N090		
Hannað:	APPA	Teiknað:	APPA
Samþykkt:	Haldór Gunnar Daðason, kt. 270779-5739		