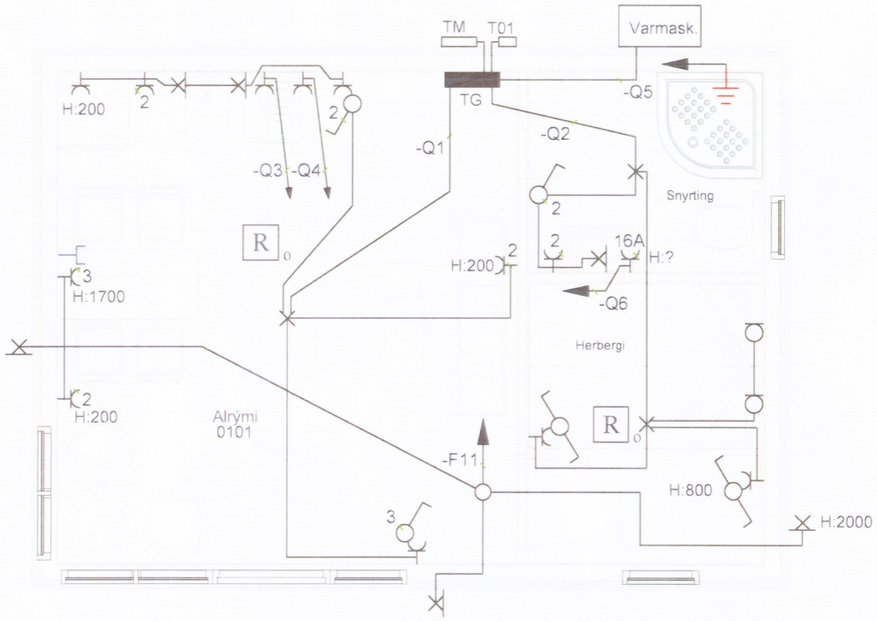

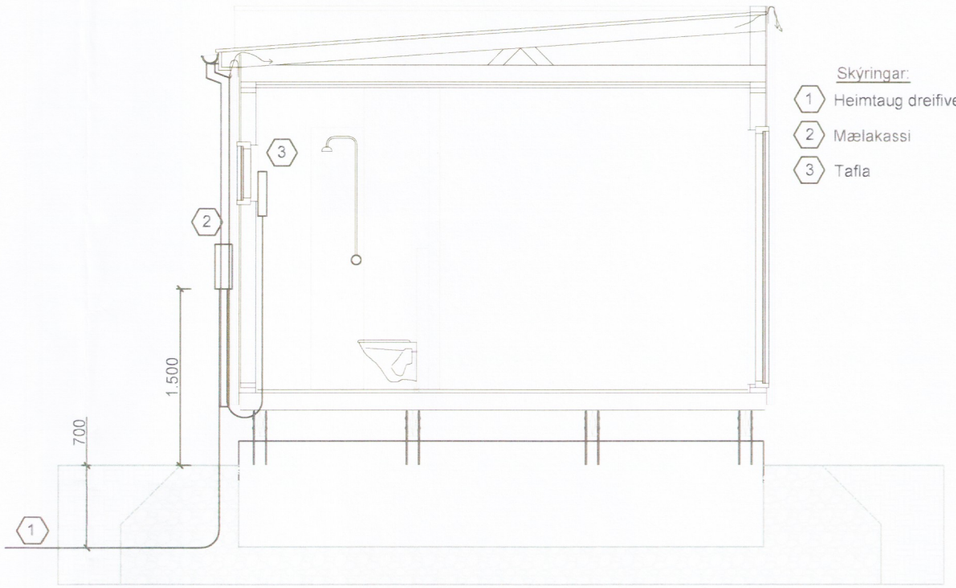

Skýringar:

1. Heimtaug dreifiveitu
2. Mælakassi
3. Tafla

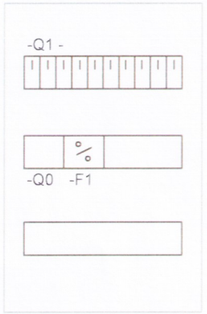

Plastkassi
Útlitstillaga
(Ekki í kvarða)

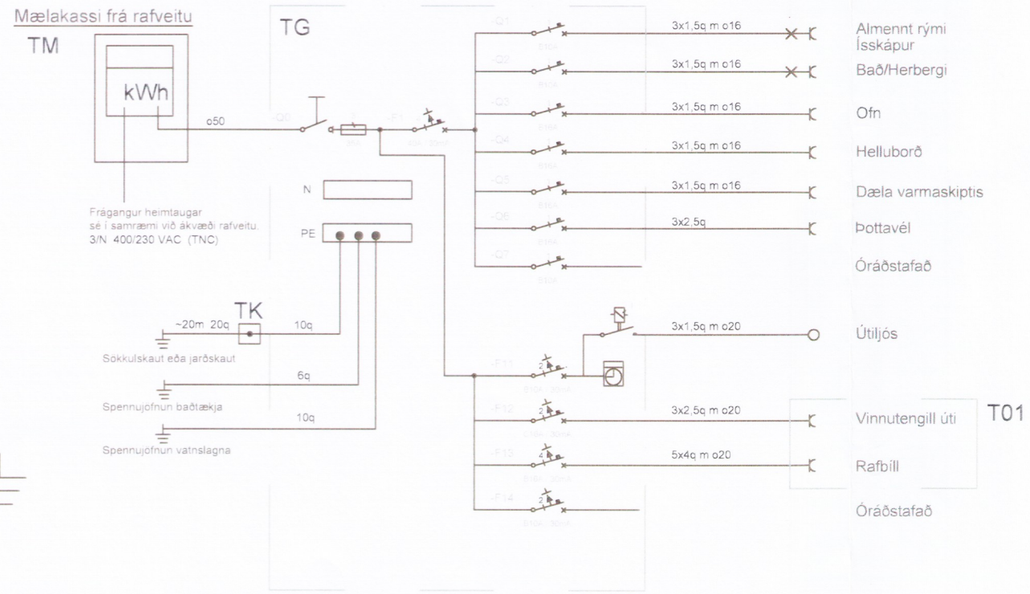

Einlínuteikning TG

Skýringar:

(Gilda nema annars sé getið á teikningu)
Allar lagnir skulu vera huldar 16 mm plastpípur, leiðarar 3 x 1,5 mm2 cu.
Töflutaugar skulu vera 10 mm2 cu.
Hæð tengla og rofa skal vera 1100mm nema annað sé tekið fram,
frá fullfrágengnu gólfi. Málstraumur rofa og tengla skal vera >= 10 A
Snertispennuvörn skal vera jarðbinding um sérskaut og lekastraumsrofavörn.
Jarðbinda skal leiðandi málmhluta lagna og pípukerfi fyrir heitt og kalt vatn,
utan við inntaksloka.
Jarðskaut skal vera 25 mm2 ber koparvír.
Rafverktaka er heimilt að víkja frá þessum teikningum, að ósk eiganda
eða vegna aðstæðna, enda fari breytingar ekki í bága við ákvæði ÍST 200:2006.
Færa skal breytingar inn á viðkomandi teikningu.

BLIKÓ ehf.
Snæbjörn Ingvarsson
rafmagnstæknifræðingur
kt. 160454-5209
Heiðvangur 18, 220 Hafnarfjörður
S. 8992154 - *bliko@bliko.is*

Verkheiti: Skipasund 25, Hraunborgum Sumarhús	
Verksnúm: 0503_18	
Verkþáttur: Raflögn einlínumynd.	Mælikv: 1:50
Verkþáttur	Mælikv:
Verkþáttur	Mælikv:
Verk nr: 1007	Teikn nr: 1012.2
Dagsetn: 17.7.2018	Skráarheiti: Skipasund 25
Hannað: S.Þ.I.	Yfirfarið:
Aðfang aðalteikninga/hr:	
Samþykki: Snæbjörn Ingvarsson	