

ADALHÖNNUÐUR

ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUERILL HANNAÐ TEIKN. YFIRF.

Skýringar

Neysluvatnslagnir:

Öll pípumál eru í mm.
 Neysluvatnslagnir eru rör í rör kerfi.
 Ídráttarrör eru HD-polyeten en ídregin rör þex rör.
 Þar sem ekki annað er tekið fram eru lagnir $\varnothing 16 \times 2,0$
 þex rör í 25/30 sett undir gólfplötu eða í flögn í
 eldra húsi.

Neysluvatnslangir skal þrýstiprófa með köldu vatni
 í 3klst. við 15bar þrýsting og minnka þrýstinginn
 eftir 30 og 60mín. og svo eftir 3klst. Niðurstöður
 skal skrá á til þess gert prófunarblað og vera
 undirritað af pípulagningameistara hússins.

Allt efni skal vera vottað Rannsóknarstofnun
 byggjariðnaðarins.

Skammtstafanir:

- PVC plaströr, pvc (rauðbrúnn)
- PP plaströr, pp (grá)
- BR brunnur
- GN gólfniðurfall með vatnslás
- GSN gegnumstreymisniðurfall í gólf
- PN þakniðurfall
- HL handlaug
- VS vatnssalemi
- SB/BK steypibað/baðkar
- EV eihúsvaskur
- UV uppvottavél
- ÞV þvottavél
- SV skolvaskur
- NF útiníðurfall
- KR krani
- HR hreinsistútur með loki
- BS brunaslanga
- FN fallstammi nr. N
- UT útoftun

ath.
 Gera þarf sérstakar ráðstafanir til að vernda rör sem
 lögð eru undir vegg.

Línugeðir:

- Kalt neysluvatn
- - - - - Heitt neysluvatn

Málseining miðast við útbrún sökkla

LYKILMYND



Kluftir, Hrunamannahreppi

846 Flúðir
 Íbúðarhús

Lagnir

Grunnmynd neysluvatnslagna
 Snið og skýringar


TEIKNINÚMÉR	BLADSTÆRÐ	HANNAÐ
7374-001	A2	TEIKNAD: SSt
01_2_20-01		YFIRFARIÐ: GH

DAGS.	MÆLIKVARDI	ÚTGÁFA
05.07.2018	1:50/1:20	5687-18 A

SAMPYKKT:
 Kennitala: Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5579

Grunnmynd - neysluvatnslagnir

M 1:50

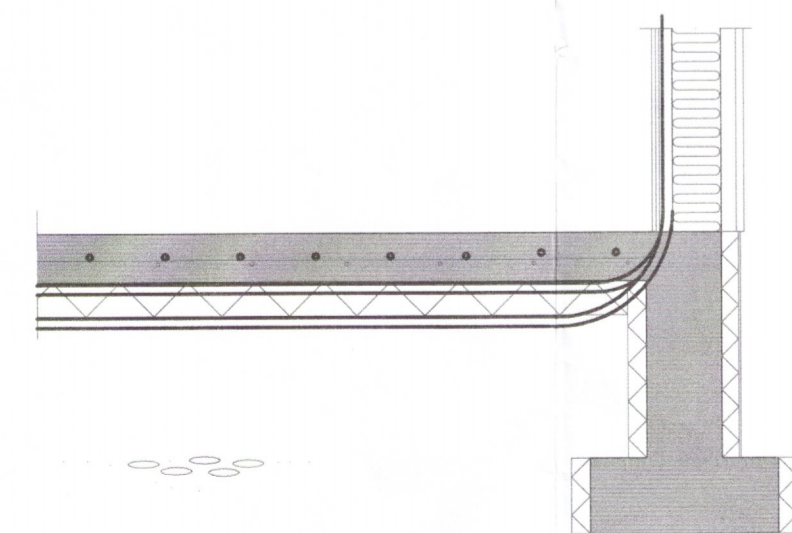

Staðsetn. hitalagna í bílskúrgólfi

M 1:20

skráarheiti