

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.


Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:


Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum

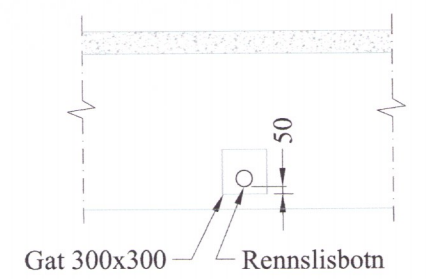

Skýringamynd af inntaksgati

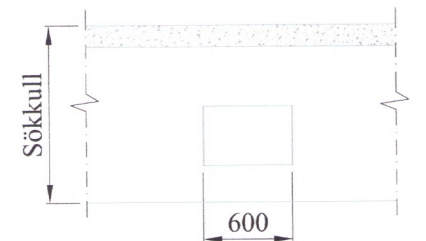

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

1 Anddyri bætt við að framan 11.04.18 | BV

VERKHEITI: Melur, úr landi Einiholts 1, 801 Selfoss - Þjónustuhús TEKNI-NÚMÉR: 161

VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla (yfirlit) ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Samþykkt: Blaðstærð: A-2
 Björgvin Viglundsson 040546-2009

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Samþykkt: DAGS: 22.09.16
 Björgvin Viglundsson 040546-2009

Bent Larsen Fróðason 5730-18 VERKNR: 15-15
 Byggingaræðingur B.Sc. Sími 844-7699 MKV: 1:75
 bsverk@gmail.com