



**Fjósbygging - afstöðumynd**  
**Mkv. 1:1000**  
**Grunnur. Loftmyndir ehf**

**Skýringar**


Lögnin skal vera áfelld plaststrengjalögn, lögd á heitgalvanhúðaða kapalstiga og rennur á neðri hæð og innfelld röralögn á á hluta neðrihæðar og efri hæð.  
 Heitgalvenhúðuðir strengstigar skulu vera 20 sm og komið fyrir jafnláréttum á alla veggfleti í fjósrými.  
 Tengidósum skal koma fyrir eftir þörfum vegna samtengingar á strengjum og greiningar á ljósalögn. Ídregin vír og strengir skulu vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv reglugerðarákvæðum.  
 Lögn að lömpum skal ídregin í rör frá strengstiga.  
 Lampar skulu vera 2x58w af flúor gerð IP67 með hertu gleri.  
 Aðaltafla er staðsett í tækjarymi við aðalinngang.  
 Teikningin skal vera táknræn og sýnr hvers óskað er.

**Hæð**  
 tenglarennna skal vera í 85-100sm hæð.  
 tengla 130sm ef ekki er í rennu.  
 rofa 130sm ef ekki er í rennu.  
 tengils f/síma 130sm ef ekki er í rennu.  
 brunaboðar 130.  
 brunabjalla 220sm.  
 Stuðstraumsrofar 130sm.  
 útiljós 300 sm.

Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf.

**RAFLAGNATÁKN**

×	Ljós - almennt	○	Tengidós	↗	Rör upp úr plötu	↖	Rofi	⊙	Bílskúrs húrðaropnari	↘	Stuðdimmer
⊗	Kastari	○	Tengidós á vegg	↔	Fotosella	⊕	Samrofi	⊗	Þrýstirofi	⊖	Loftnetstengill
⊗	Veggljós	↗	Rör í gegnum hæð	⚡	Jarðskaut	⊕	Krossrofi	↗	Dimmer	⊖	Tengill
⊗	Veggljós með rofa	↖	Rör niður úr plötu	⚡	Hurðarspóla	⊕	Útistöð fyrir dyrasíma	⊖	Hátalaraúttak	⊖	Símatengill

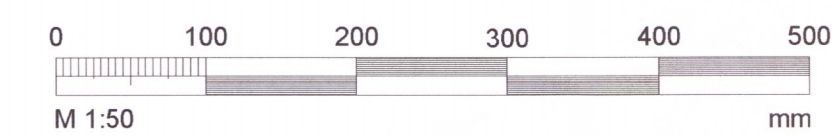

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
**Yfirfarið**  
 19. okt. 2018  
*David S.S.*  
 Byggingarfráttáki

ADALHÖNNUNUR  
 ÚTG. DAGS ÚTGÁFUFRILL HANNAÐ TEIGN YFIRF.

**Fjósbygging**  
 Spóastaðir 2  
 801 Selfoss  
 Raflagnateikningar  
 Lágspenna  
 Skýringar og afstöðumynd **6294.18**  
 TEIKNUNUMER BLAÐSTÆRÐ HANNAÐ VT  
 RJR001VT A1 TEIKNAD VT  
 18-07-01-003 YFIRFARIÐ JPJ  
 DAGS MÆLIKVARIÐ ÚTGÁFA  
 29-07-2018 1:50 A  
 SAMBYKKT: *Jens Rasmagnsverkstæði*  
 Kennitala: *261154* **Jens og Róberts ehf.**  
 Kt. 550206-0210