UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND. 1:50

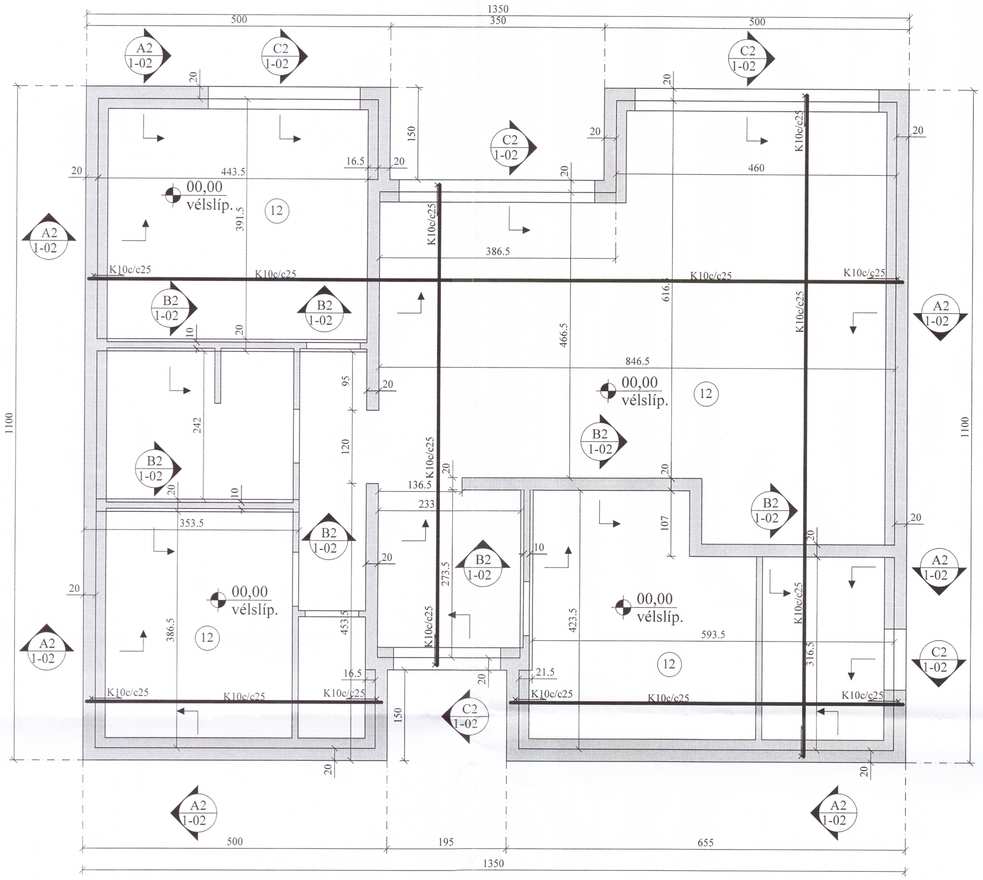

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
15. okt. 2018
Fh. Byggingarfulltrúi

A2 1-02 SNIÐ. 1:20
Útveggur.

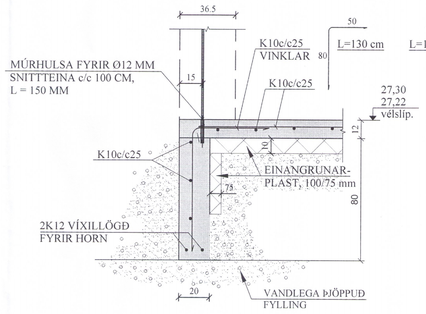

B2 1-02 SNIÐ. 1:20

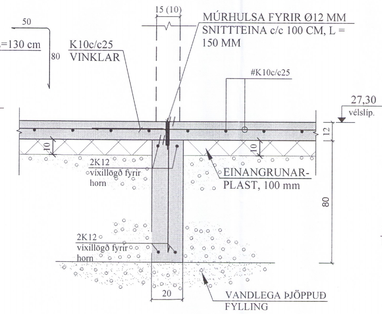

C2 1-02 SNIÐ. 1:20

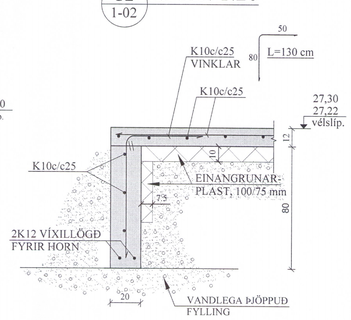

GÖT Í UNDIR-STÖÐUR:



A = KÓTI Á NEÐRI BRÚN GATS
B = BREIDD GATS
H = HÆÐ GATS

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

ATH:
Vanda skal til þjöppunar á fyllingu
E2 ≥ 120 MPa ; E2/E1 ≤ 2,3

VERKTAKA ER HEIMILT AÐ NOTA TITRUNARPLÖTU K 189 BENDINET Í STAÐ HEFÐBUNDINNA BENDIJÁRNA.

6/11/17

Reikn.	JKR	Júní '17	Útgefið:	16.06.2017
Teikn.	JKR	Júní '17	Kvarði:	1:50, 1:20
Ath.				
Samþ.				

ÞÓRISSTAÐIR 2 - Lóð 20
Grímsnes- og Grafningshreppi

Nr. 1-02

Verkhluti
UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND OG SNIÐ.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
VJK ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 210754-4829
Netfang: jokris54@gmail.com