

Almennt:


Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C200 grindar í plötu.

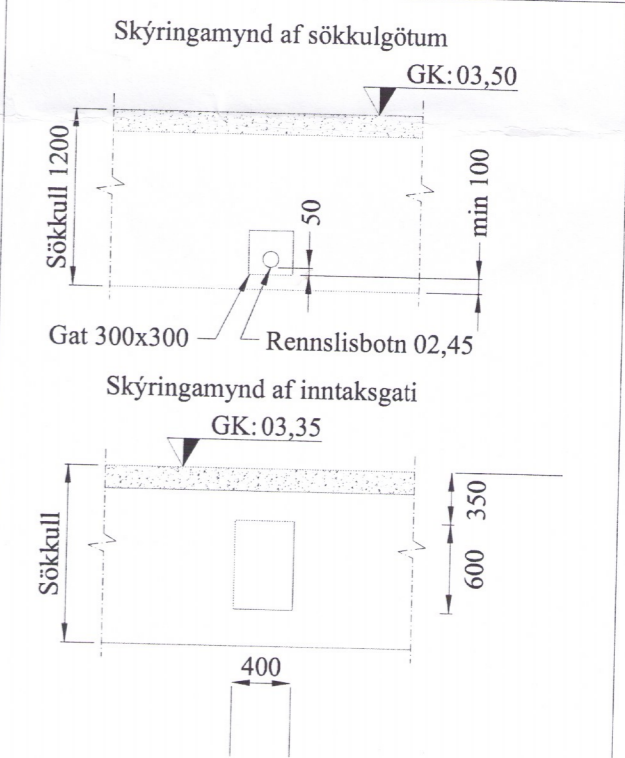

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A	6-09-18	GHJ	Breytt snið B - og sökkulgöt
B	5-11-18	GHJ	Hæð á sökkulplötu- og sniðum
C			
D			
E			

Krókur 2. Hlíð
 Ásahreppi *6518.18*

Teikn nr:
161

Sökkulteikningar
 Grunnmynd

Frumstærð:
A2

Dags: 28-08-18 Mkv: 1:50 Hann: GBS
 Samp: *[Signature]* 020162-3099 V.nr: 18 018 Teikn: GHJ