




Jarðtaug í sökklum fyrir bósa skal vera 25q þer eirtaug, jarðtaug fyrir stálvirki burðarsúla skal vera 35q þer eirtaug. Binda skal saman allar mottur í gólfplötu fjössa við sökkulteina á nokkrum stöðum. Binda skal saman allar burðarsúla og allt stálvirki í fjösi. Snitta skal fyrir boltum og jarðtaugar settar á með strengskó.

Demigerður frágangur við sökkulskaut

Frágangur á samtengingum Steyputeina fyrir sökkjarðskaut

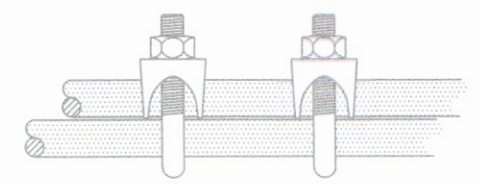

Samtenging steyputeina Setja skal tvö víralása á hvert samskeyti

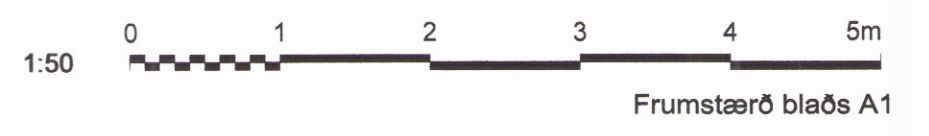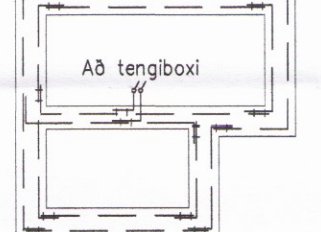

www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMÞYKKT: Bragi Þór Sigurdósson BPS 300949-2829

A 2016-09-16 VERKTEIKNING BPS BPS EBJ BPS

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RÝNT SAMÞ

MIKLAHOLT BLÁSKÓGARBYGGÐ
 FJÓS, STÆKKUN
 Sökkulskautskerfi og sökkull
 Haughús/Fjós
 Grunnmynd

VERKFAANG 12169 TEIKNING E05.5.001 A

© Öll rétt og eðlign teikningar, eð hluta eða í heild er nið skráttu leyfi höfundar