Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
15 JUN 2020
F4. Byggingarfulltrúi

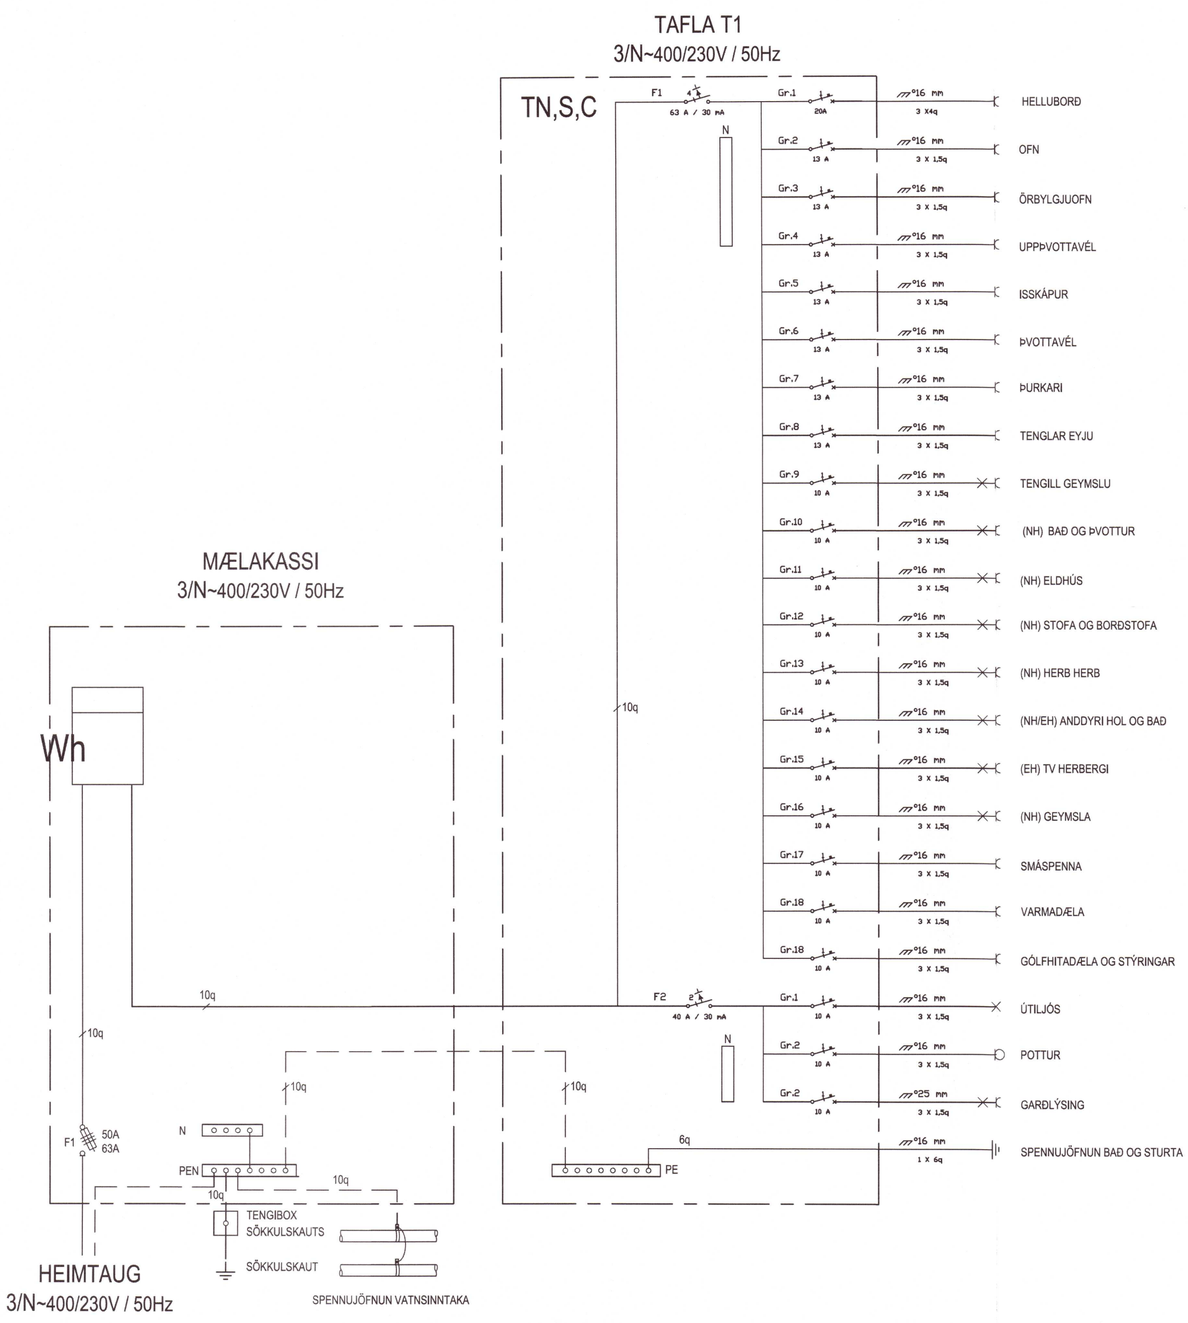

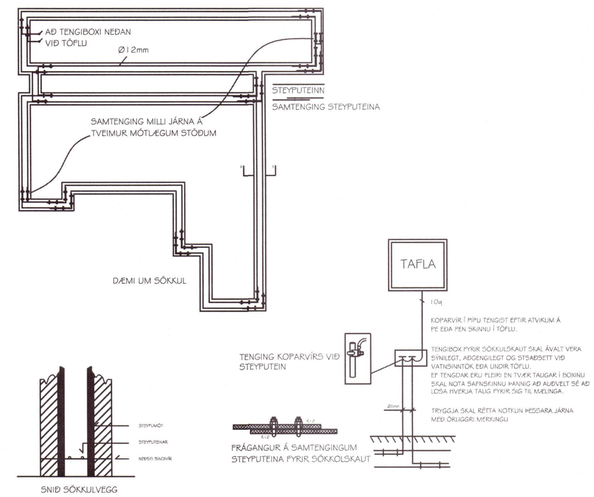

Almennar skýringar

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur ídregnar 3x1,5q vír.
Málstraumur rafbúnaðar sé 10A.
Smáspennulagnir almennt, þ.e. dyrasímar, bruna- og þjófavarnarkerfi skuli lagðar með 16mm plastpípum.
Boðlagnir skulu lagðar með 16 - 20mm plastpípum.

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir.
Undantekning er þegar tengill kemur við hlið rofa í 110cm hæð og sértenglar sem eru 16A.
Við áætlaða tengistaði boðúttaka skal hafa minnst 3 tengla.

Gefin hæðarmál eru í cm frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla í eldhúsi, baðherbergi, VS, geymslu og bílskúr eru 110cm.
Hæð tengils fyrir eldavél er 40cm og 15cm frá skáp áætlaðs rýmis.
Hæð veggljósa er 180cm.
Hæð rofa er 110cm.
Hæð rofa í svefnherbergi við rúm er 90cm.
Hæð almennra tengla er 20cm.
Hæð loftnets- og símatengla er 20cm.

Við ákvörðun á hæð vinnuljósa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingarteikningum.
Almennt er hæð vinnuljósa 150 - 155cm.
Við nákvæma staðsetningu dósa skal farið eftir smíða- og innréttingarteikningum.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

TRÍPÓLÍ ARKITEKTAR
Andri G. L. Andrésson // kt: 240182-3949

RAFTEK ehf
Skálafell, 816 Ölfus,
Sími : 4833510, GSM : 8650650,
Netfang : raftek@simnet.is

Hönnuður: Richard Magnús Elliott Kennitala: 1903668209

Br.númer	Dagsetning	Skýring

Raflagnateikningar
Neðra Apavatn. LN. L169296
Grímsnes og Grafningshreppur

Einlínumynd og sökkulskaut
20201120

5.5.2020 6/6

Frumsnt A2