


Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
 Yfirfarið
 14. maí 2020
 Davíð Svendsen
 Byggingarfulltrúi


UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR

Vatns- hita- og frárennislagnir
 GRUNNMYND
 1:50

Gólfhitalagnir
 GRUNNMYND
 1:50

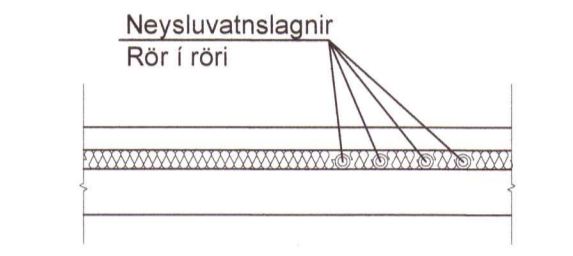

A SNÍÐ
 1:20

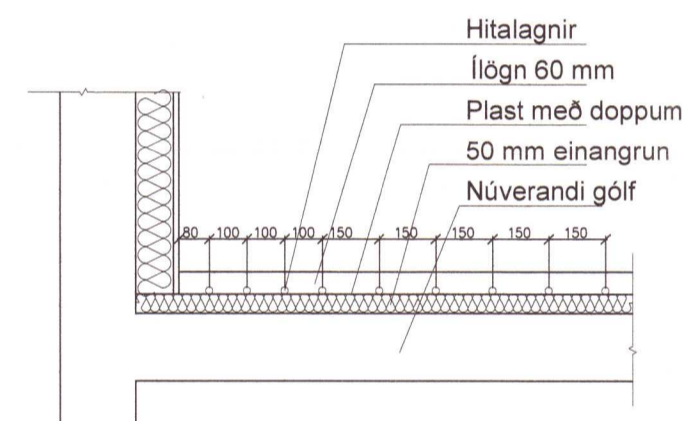

B SNÍÐ
 1:20

Vatnislagnir
 RÚMMYND
 1:50

TÁKN

- VS Vatnsalemi
- SB Steypibað
- HL Handlaug
- EV Eichúsvæskur
- bV Þvottavél
- UPV Uppþvottavél
- GN Gólfhúrfall

- Hitalögn framrás
- - - Hitalögn bakrás
- Neysluvatn heitt
- - - Neysluvatn kalt
- Slóplagnir

Gólfhitakerfi

Slaufa nr	Lengd m	Afköst w	Rennslí l/kist	Hitanemi nr.
G-01	108	1500	160	SK.01
G-02	85	960	103	SK.02
G-03	36	240	26	SK.03
G-04	56	640	70	SK.04
G-05	36	240	26	SK.05
G-06	82	1040	112	SK.06
G-07	90	1040	112	SK.07
G-08	79	800	86	SK.08
G-09	40	400	43	SK.09
G-10	55	800	86	SK.10
Samtals	667	7660	824	

SKÝRINGAR:

Gólfhitalagnir

Gólfhitalagnir skulu vera PEX plaströr með súrefnisvarnarlagi sem sérstaklega eru ætlaðar fyrir gólfhita. Allur frágangur skal vera í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Þvermál róra er 20x2 mm og fjarlægð milli róra 150 mm nema við útteggi, þar er fjarlægð 100 mm, sjá grunnmynd. Í þvottahúsi er fjarlægð milli róra 200 mm.

Gólfhitalagnir skal þrýstiprófa með 6 bar þrýstingi.


Allt efni og frágangur sé í samræmi við ákvæði IST EN 1264 og glidandi reglugerðir. Allt efni skal hafa efnisvottun. Þráðlausir hitanemar komi á vegg og stíorma lokum sem staðsettir eru á tengigrind.

Neysluvatnslagnir

Ný neysluvatnslögn er úr Rehau Rautitan stöð og flex PE-X(a) plastpípum og tilheyrandi tengjum. Fylgt er leiðbeiningum Rehau við lagningu. Stofnlögn er einangruð með 20 mm þykkum steinullarhólkum sem klæddir eru tréfastyrktum álúkk. Samskeyti dúksins eru lúmd saman með viðeigandi límbandi. Lögn undir gólf og í milliveggjum er með ádragsseinangrun. Neysluvatnslögnina skal þrýstiprófa með köldu vatni og 10 kg/cm² þrýstingi.

Frárennislagnir

Ný frárennislögn í jörðu er úr PP-MD, SN10, plastpípum og tengjum. Ný frárennislögn innanhúss er úr PP plastpípum og tengjum.

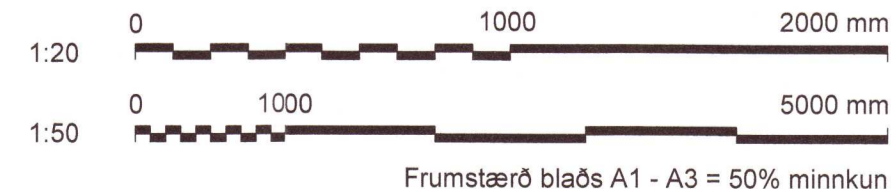

20201176



www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMPYKKT: Guðmundur Jónsson 130450-3859
 VERKÍS Art Guðmundsson 150773-5550

B 2019.10.29 Skipulagi breytt GuJ GuJ KME GuJ

A 2019.09.20 VERKTEIKNING GuJ GuJ KME GuJ

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIKN HANN RYNT SAMP

KLETTAR, Skeiða- og Gnúperjahreppi

Neysluvatns- hita- og frárennislagnir
 Grunnmynd, rúmmynd og snið

VERKFANG 19233 TEIKNING M40.001 B