Grunnmynd - Sökkla
MKV. 1:50

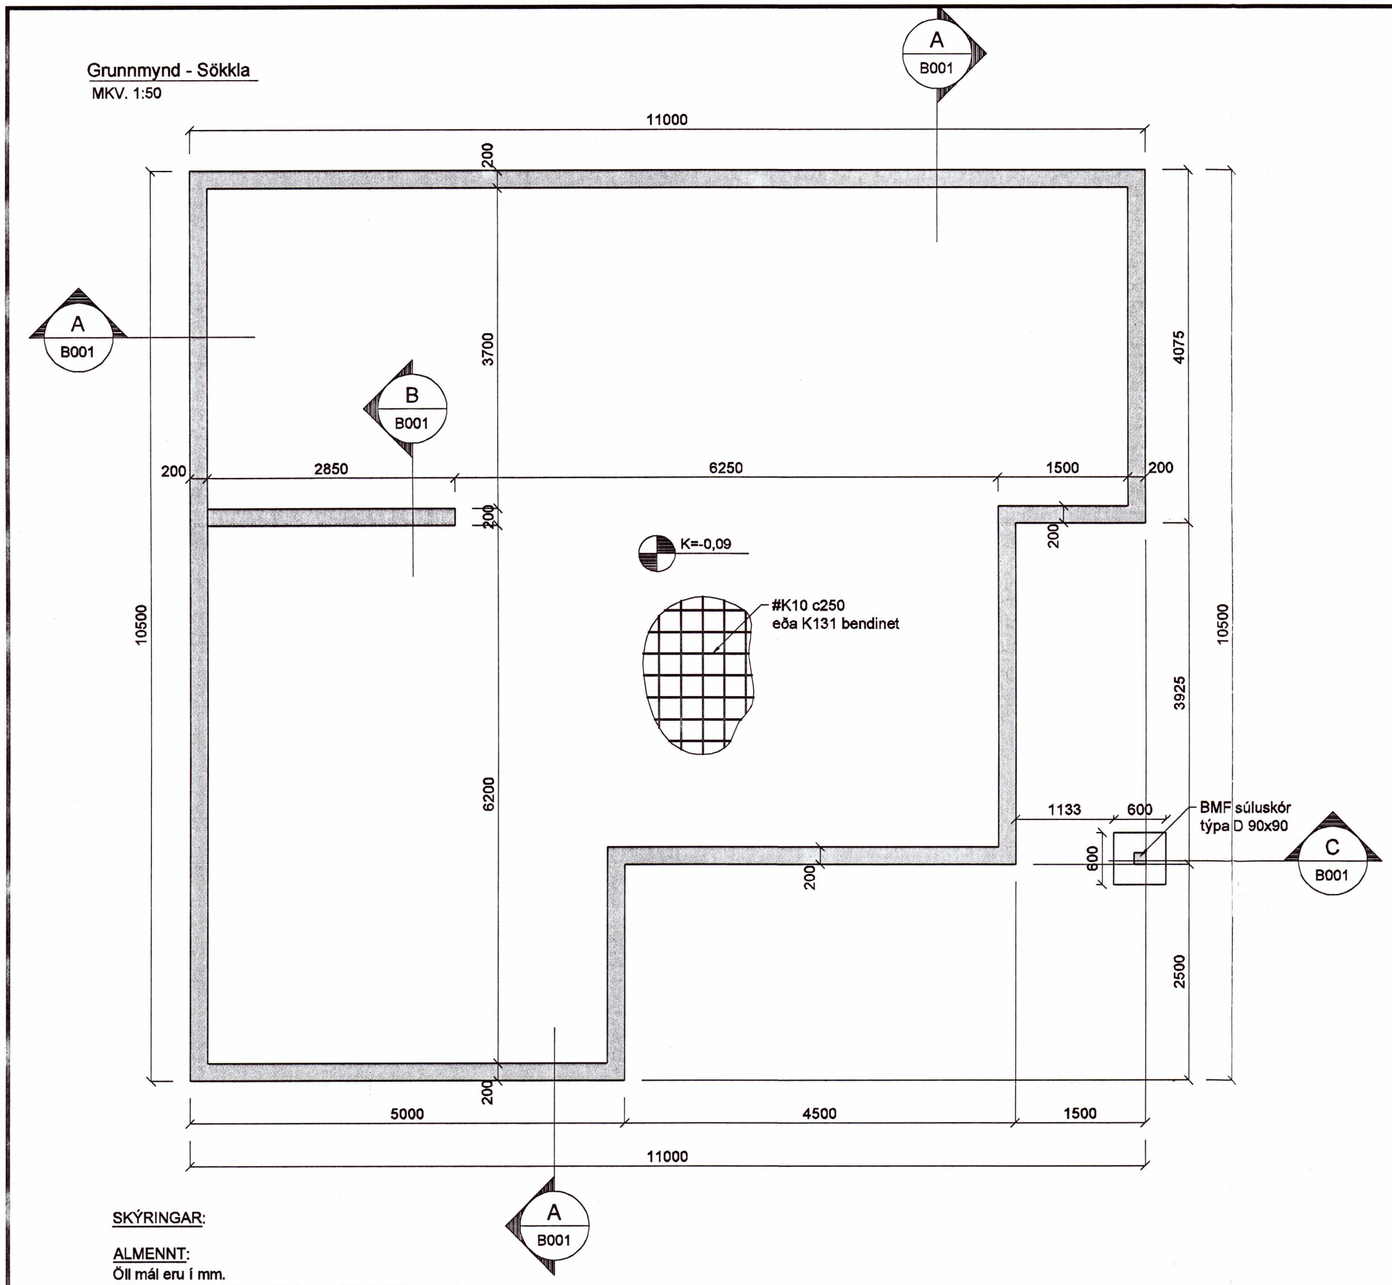

A B001 SNIÐ 1:20

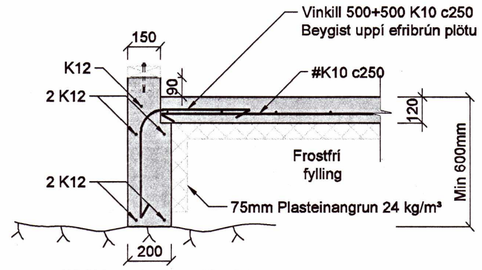

Klöpp / Vel þjappaður frostfrír púði

B B001 SNIÐ 1:20

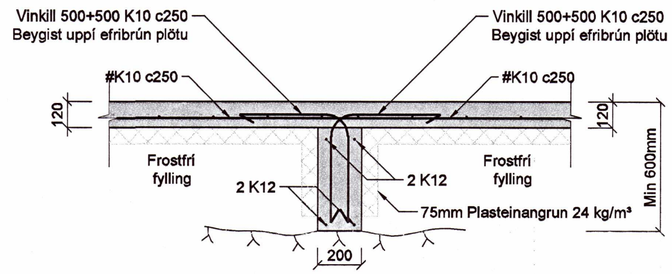

Klöpp / Vel þjappaður frostfrír púði

C B001 SNIÐ 1:20

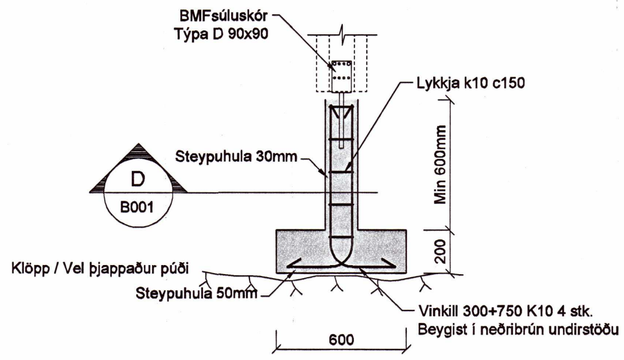

D B001 SNIÐ 1:20

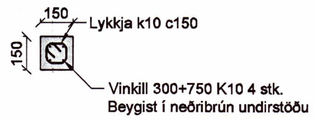

SKÝRINGAR:

ALMENNT:
Öll mál eru í mm.
Sjá almennar skýringar á teikn. nr 630-B-000.
Öll steypa skal vera S-250
Kótar eru í m.
K= Hæðarkóti á steyptu gólfi (hrá gólf).
Boltar skulu vera heitgalvanhúðaðir 8.8 boltar
Málsettar lengdir á boltum eru heildarlengdir.
Timbur skal vera T1 skv IST INSTA 142

BENDISTÁL:
Staðsetning og bending stáls skal vera í samræmi við IST-10.
K táknar bendistál K500E skv. NS 3570
K131 táknar 5mm bendinet með möskva 150x150
K189 táknar 6mm bendinet með möskva 150x150
Í botnplötu er heimilt að nota K131 í stað #K10c250

GRÖFTUR:
Grafið skal niður á fast og minnst 0,5m+1,5x fyllingarþykkt út fyrir sökkul.

FYLLINGAR:
Fyllingarefni skal vera frosttryggt. Stærsta steinastærð er 100mm D60/D10 ≥ 6 OG 1 < c30 / (d10xd60) < 4. Þjappa skal fyllingu í jöfnum lögum. Lagþykktir skal velja m.t.t. þeirra tækja sem notuð eru við þjöppun. Þjöppun skal uppfylla standard Proctor í hverju lagi. Þjöppunarpróf skal uppfylla E2 ≥ 120 N/mm² OG E2 / E1 ≤ 2,4. Lágmarksþykkt púða er 700mm.

20201769

Skýringar:

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
	Dags.	Breyting.	Samþ.

Frumstærð blaðs A:2 | Minnkað í 1.41 A:3

Hannað: GPJ | Teiknað: GPJ | Yfirf: PSP

Samþ: Kt: 090856-3249

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURNESJA
Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ
Sími: 420 0100, Fax: 420 0111
Veffang: http://www.vss.is
Netfang: vs@vss.is

Dynjandisvegur 23
Spóastaðir, Bláskógabyggð
Grunnmynd sökkla
Snið

MKV.: 1:50 og 1:20
DAGS.: 22.03.2006
TEIKN.NR.: 630-B-001
Verk.NR.: VS069030
SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR: kt.130264-2639

F:\Vskrettir\Gata hönn\B-001-Sökkla.dwg, 23.3.2006 20:06:34