


Grunnflötur 90.0 m²

GRUNNMYND ÍBÚÐ MKV 1:500

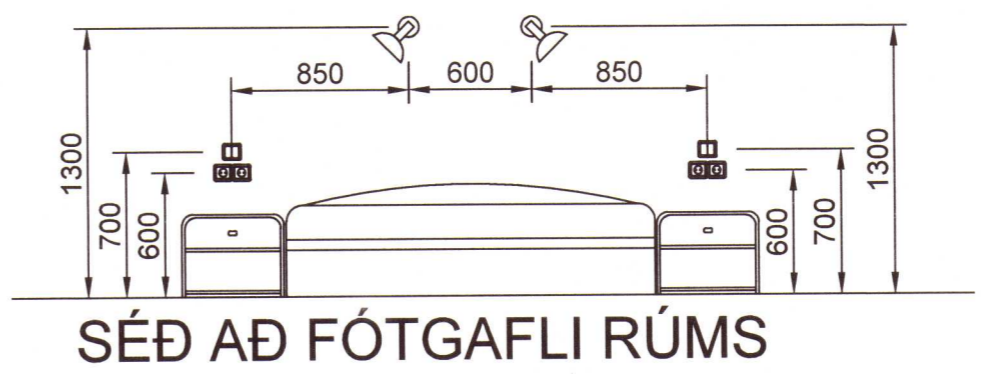

SÉÐ AÐ FÓTGAFLI RÚMS

SKÝRINGAR

- TVÖFALDUR TENGILL
- TENGILL
- FJÓLDI
- ROFI
- SAMROFI
- KROSSROFI
- LJÓSDÉYFIR
- PRÝSTIROFI
- HREYFISKYNJARA ROFI
- LOFTDÓS-TENGIDÓS
- VEGGDÓS
- LOFTLJÓS
- VEGGLJÓS
- INNFELDUR LED LAMPI
- LÖGN UPP
- LÖGN NIÐUR
- LÖGN GEGNUM HÆÐ
- VÍRAFJÓLDI
- JARÐTENGING
- TÖFLUSKÁPUR
- LOFTNETSTENGILL H20 cm (COAX)
- SJÓNVTÖLVUTENGI H20 cm (CAT5e)

Gefin hæðarmál eru frá fullfrægungu gólfi að miðri dós
 Hæð rofa 1100mm
 Hæð tengils við rofa er í rofahæð
 Hæð tengla í eldhúsi, baði útgeymslu 1100mm
 Aðrir tenglar 200mm frá gólfi.
 Hæð veggjóna 1600mm
 Hæð veggjóna úti 1800mm
 Hæð dóna f. viftuog ljós undir skápum í eldhúsi 1800mm
 Málstraumur rofa er 10A og tengla 16A
 Allar lagnir eru pípur $\phi 16$ mm með vír 3 x 1,5 q
 T er tölvukerfi (CAT5e) rör $\phi 20$ mm - hæð tengla 200mm
 L er loftnetskerfi (COAX) rör $\phi 20$ mm - hæð tengla 200mm
 Hæðir á grunnmynd eru í cm. (H60 = hæð 600 mm.)
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPPDRÁTTUM
 Ef endanleg uppröðun tækja t. d. í eldhúsi breytist er rafvirki
 beðinn um að breyta staðsetningu tengla samkvæmt því
 Allar lagnir og allur búnaður uppfylli reglugerð um
 raforkuvirki og ákvæði í Staðal IST 200

Aðalhönnuður Magnús H Ólafsson arkitekt
 Kennitala: 150550 4759

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.

Minni Mástunga nr 7
 Skeiða- og Gnúpverjahreppi

RAFLAGNIR GRUNNMYND ÍBÚÐ
 LÁGSPENNA SKÝRINGAR

RAFLAGNATEIKNINGAR
 Magnús Siguroddsson rafmagnstæknifr.
 Löggildur raflagnahönnuður, Sóltúni 28,
 105 Reykjavík. Kt. 011241 7519,
 Tp: mgs@ljostækni.is Sími: 896 0559

Hannað: MGS Teiknað: MGS Yfirfarið: MGS

Samþykkt: *Magnús Siguroddsson* Kt.: 011241 7519

Tölvuskra: LT2018\BYKO-RAMMAHUS\ Minni Mástunga\ Afrit RAF

Mkv. 1:50 Blaðstærð: A2

Dags: 27.06.2018 Nr: LT270618 Blað 1/4