

Aðaldreifiskápur =23+A11




400/230 V
TN-C-S KERFI

PE

16q

Spennijöfnun lagnastigar

Aðaldreifiskápur =22+A11
Q30

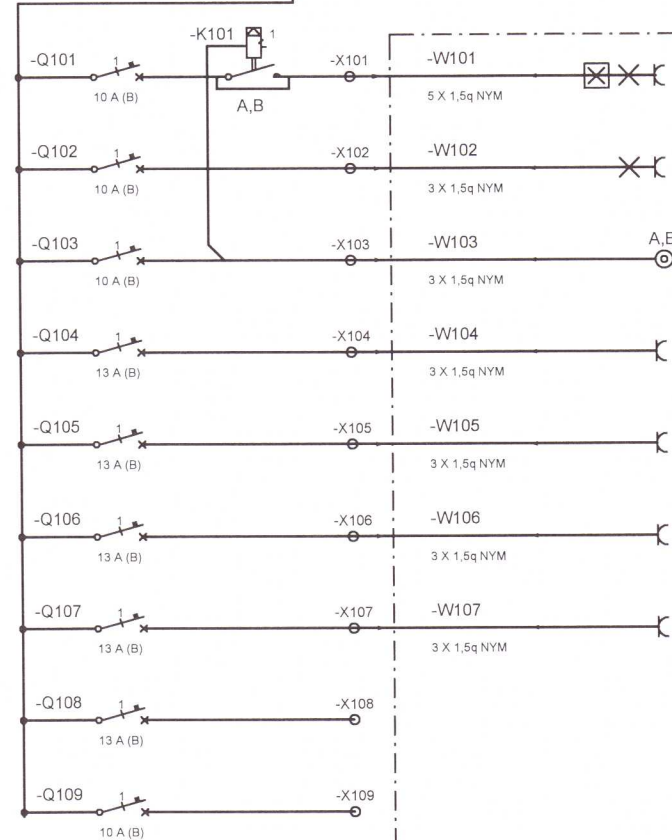

Þvottahús, búningaóstaða Ljós og tenglar

VS, ræsting, geymsla og kaffistofa Ljós og tenglar

Þvottahús Rofar

Kaffistofa Tenglar

Þvottahús Tenglar


Þvottahús Tenglar

Þvottahús Tenglar

Óráðstafað

Óráðstafað

N

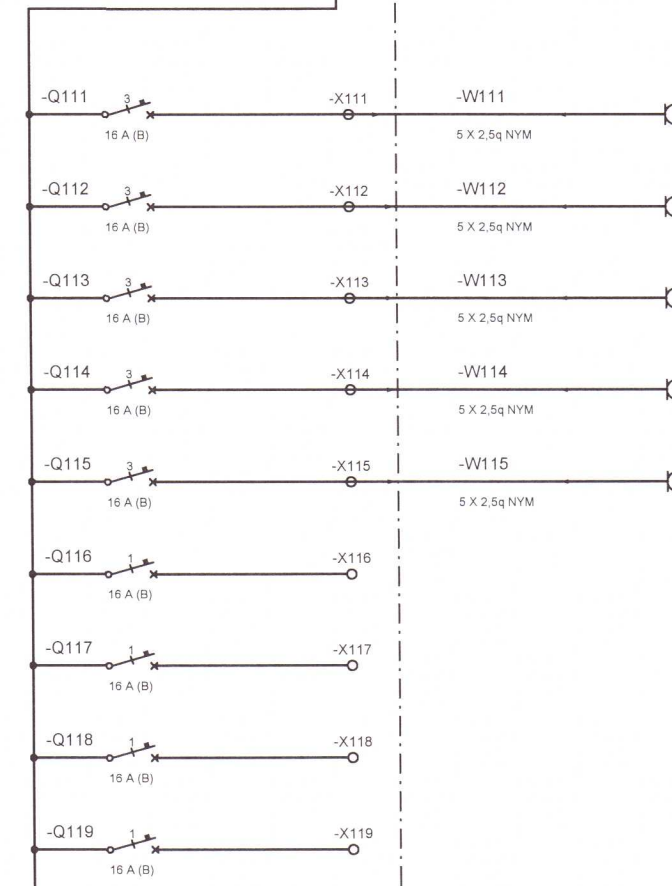

Þvottahús Þvottavél

Þvottahús Þvottavél

Þvottahús Þvottavél

Þvottahús Þurrkari

Þvottahús Þurrkari

Óráðstafað

Óráðstafað

Óráðstafað

Óráðstafað

20203091

Frumstærð blaðs A3



SAMÞYKKT: Þragi Þór Sigurdarsson 3009492829

A 2020-04-02 Verkefning BPS BPS EME BPS

www.verkis.is - sími: +354 422 8000

ÚTG DAGS SKYRINGAR TEIK HANN RYNT SAMÞ

SKÓLAVEGUR 1, REYKHÖLTI, 801 SELFÖSS
HÓTEL
Rafkerfi
Dreifiskápur =23+A11
Eiðilnumynd

VERKFANG 20087 TEIKNING E23.3.101 A

©2019 skot og afritun tekningar, að hluta aðeins í hálfrum er lög skráðar og haldna