



Ath: Nákvæm mál sökkla skulu vera í samræmi við teikningar framleiðanda hússins.

A GRUNNMYND
1:50

TENING BENDIGRINDA

Frágangur bendingar nema annað sé sérstaklega sýnt á teikningum.

VEGGHORN, TVÓFÖLD GRIND

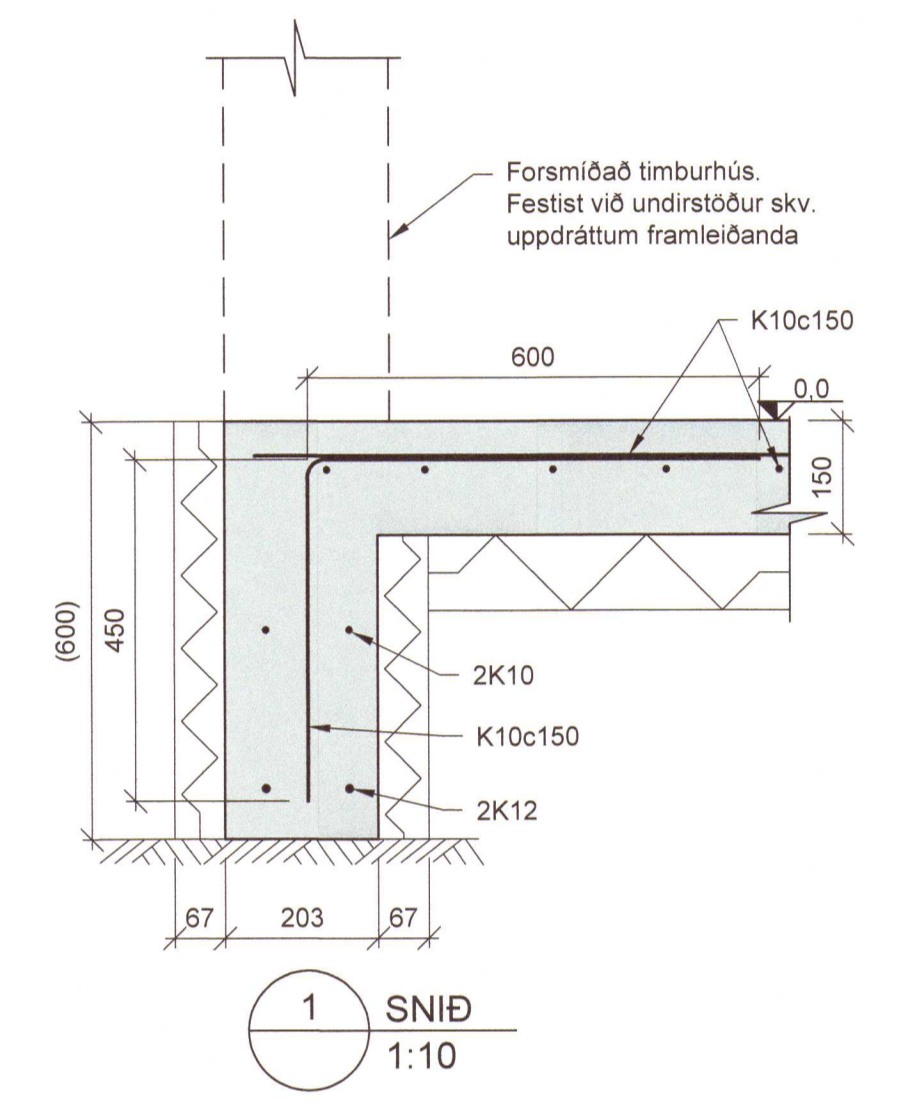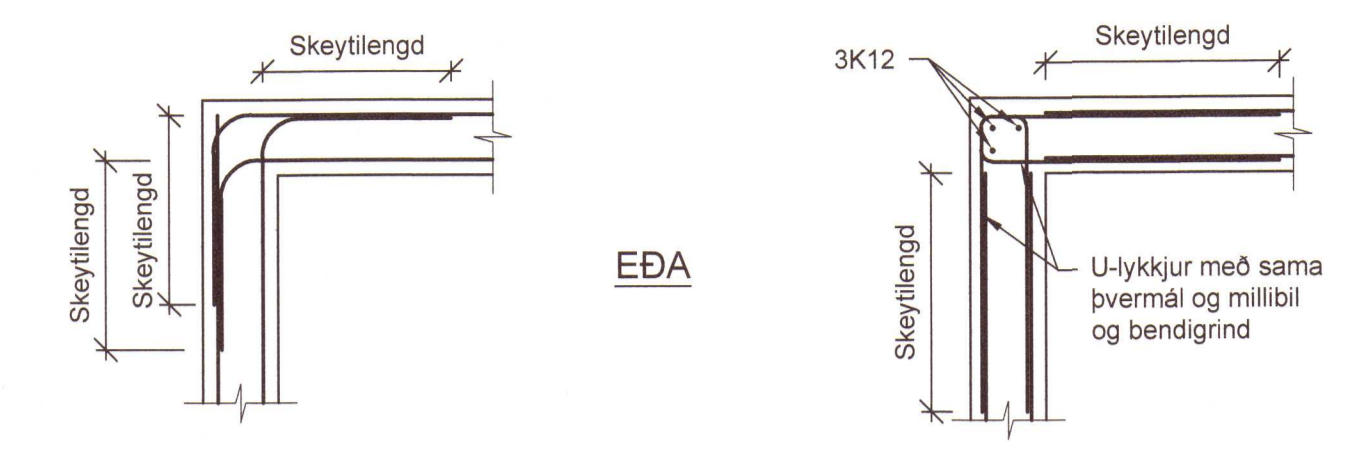

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirarið
- 5 MAR 2020
F.A. Byggingarfulltrúi

Skýringar.

- Steinsteypa skal vera C20/25
- Einangrun undir plötu er a.m.k. 100 mm þykk plasteinangrun með rúmpýngd 24 kg/m³.
- Undirstöður skulu vera alfarið á klöpp eða alfarið á þjappaðri frostfriri fyllingu.
- Jarðskaut, sjá raflagnateikningar.
- Stál merkt K er kambstál B500NC í samræmi við IST NS 3576-3 OG 3576-4.

2020 318

UNDIRRITUN HÖNNUNARSTJÓRA
Ragnor Ómarsseu

VERKÍS

www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMBÝKKT: Magnús Skúlason
F.A. VERKÍS
Magnús Skúlason
Kl. 151072-4299

A 28.02.20 VERKTEIKNING OH
ÚTG DAGS SKÝRINGAR HANN

HRAUNTRÖÐ 20, VAÐNESI
SUMARHÚS
Burðarvirki
Grunnmynd og snið

VERKFANG 19160 TEIKNING C50.001 A

