


Grunnmynd ofnalagna  
 MKV: 1:50

**Skýringar:**

Einangrun: Gluggar: Tvöfalt gler  
 Útveggir: 150 mm steinull  
 Þak: 200 mm þakull  
 Gólf: 150 mm steinull  
 Hitalagnir: Pipumál er utanmál plastróra í mm.  
 Lagnarefni er 15 mm svart Mannesmann  
 Ofnar: Stútar ofna séu 10 mm (3/8"). Þegar ofnagerð hefur verið valinn skulu afköst ofna yfirfarin. Á alla ofna komi stillití og loki samkvæmt ofnaskrá. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og þær þrýstiprófaðar við 8 bara þrýsting.

Hitalögn tur: \_\_\_\_\_  
 Hitalögn retur: - - - - -


Einbýlishúsið við Mjóasund 8  
 Ofnaskrá dt= 40°C:  
 Miðað er við Vor-yl ofna.

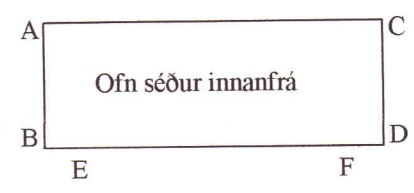

Ofn Nr.	afköst wött	Mesta Hæð	lengd	breidd	Gerð	Stútar	Loki
11	770	600	600	107	(22)	AD	RA-UR UK 10
12	1,110	600	800	107	(22)	CB	RA-UR UK 10
13	720	600	600	107	(22)	AD	RA-UR UK 10
14	620	Handklæðaofn				EF	RA-UR UK 10
15	690	600	600	107	(22)	BC	RA-UR UK 10

STÁLÖFNAR SÉU SKV. ÍST 69.1  
 STÁLÞYKKT > 1.2 mm  
 ÞRÝSTIPÓL > 8 bar.

MÆLA SKAL UNDIR ALLA GLUGGA OG BERA SAMAN VIÐ TÖFLU, ÁÐUR EN OFNAPÓNTUN ER GERÐ. HÆÐ OFNA SÉ MINNST 200 MM MINNI EN HÆÐ UNDIR GLUGGA FRÁ ENDANLEGU GÓLFI, OG LENGÐ OFNA UM 200 MM STYTTRI EN LENGÐ GLUGGA.

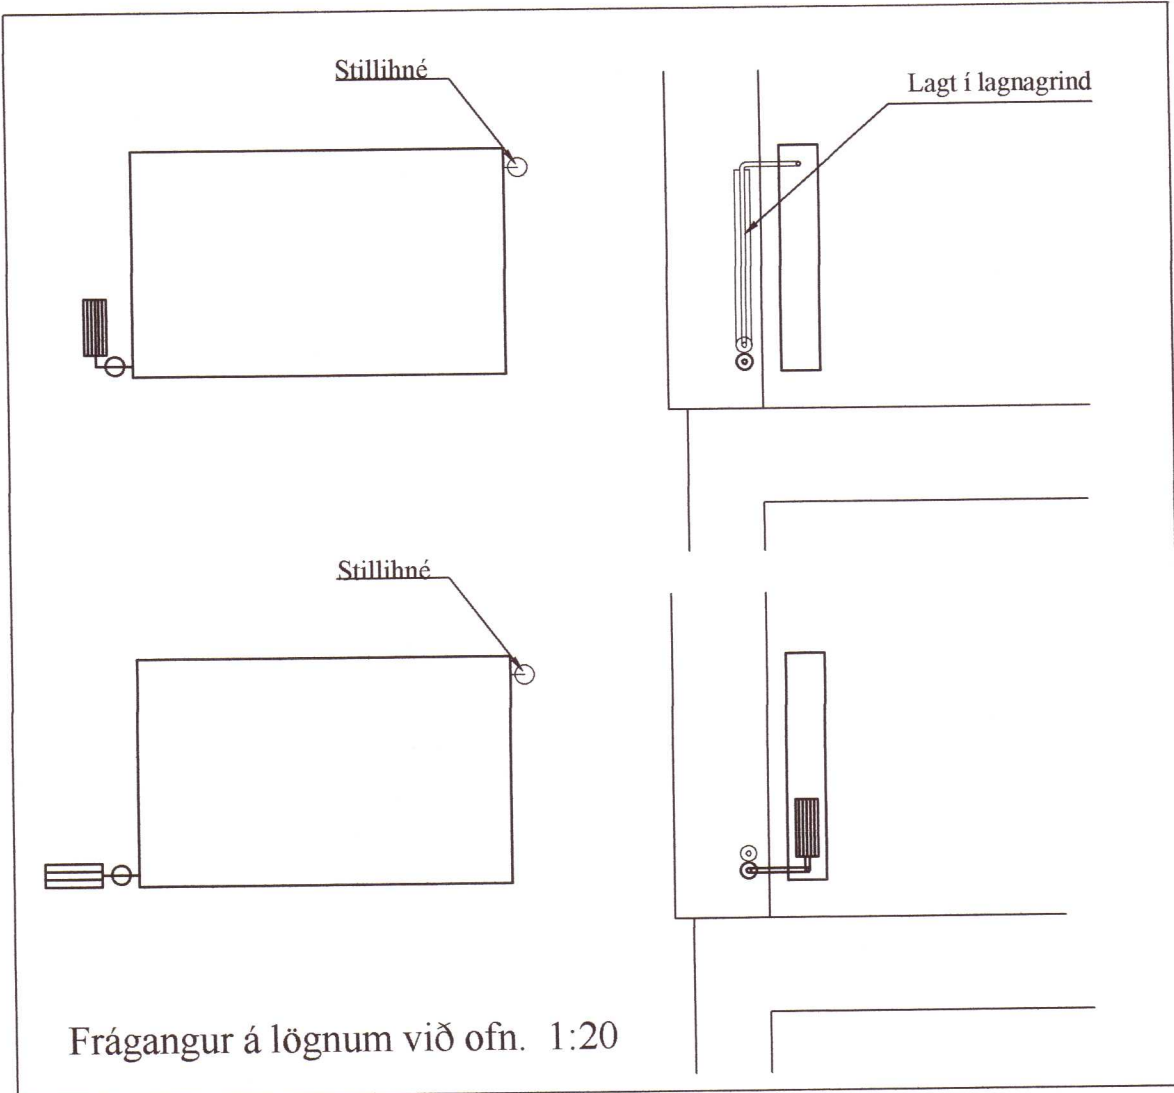

Frágangur á lögnum við ofn. 1:20

BR	DAGS	BREYTING	
20203466			
HJARDARHÖLTI 11 800 SELFOSSI SIMI: 783 4180 NETFANG: kjartangardars@gmail.com		Sigurður Umnar Sigurðsson 15.01.2020	
Ásgarður Flóahrepp Grunnmynd ofnalagna ris Skýringar		Kvarði 1:50 Kvarði 1:20	
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	02.12.2020	2020-13
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130555-7649	TEIKNING NÚMER:
Asgardur.dwg	<i>Ásgarður</i>		322