


Setja má handklæðafona á bœð, frjálst val á öfnum. Pex lagnir Ø16 mm að öfnum, steyptar í plötu.

Gólfhiti fyrir Steinás					
Slauða	Staðsetning	Stærð	Lengd sl	Bil m/m	Afköst án gólfefna
Nr.		m	m	mm	W
1	ELDHÚS/ALRÝMI	20	104	150	1456
2	ALRÝMI	20	108	150	1512
3	ALRÝMI	20	123	150	1722
4	ALRÝMI	20	96	150	1344
5	ANDDYRI	20	100	150	1400
6	HERBERGI	20	92	200	1288
7	HERBERGI	20	69	200	966
8	BAÐ	20	47	200	658
9	GANGUR	20	49	200	686
10	BÍLA GEYMSLA	20	62	200	868
11	BÍLA GEYMSLA	20	69	200	966
12	VINNUSTOFA	20	104	200	1456
13	VINNUSTOFA	20	100	200	1400
SAMTALS			<b>1123</b>		<b>15722</b>



Lagnir eru PEX hitapólin GÓLFHITARÖR með súrefniskápu, Ø20 mm. Lagt er með 100 mm - 200 mm millibili. Lagnir eru þrýstiprófaðar skv. leiðbeiningum framleiðenda. Gólfhitagagnir eru í steyptri plötu í bílgeymslu. Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun, fara skal eftir fyrirmælum framleiðenda. Allt efni, lagn, prófun og rángangur skal vera samkvæmt ákvæðum staðals IST 69 og reglugerð um hitalagnir. Allar pípur í gólfhitakerfi skulu vera hitapólinar plastpípur, Wirsbo-pex eða samsvarandi og þola allt að 90°C við 6 kg/cm² þrýsting. Gólfhitakerfi skal þrýstiprófa með 8 kg/cm² vatnsþrýstingi áður en það er steypt inn og skal þrýstingurinn standa í 24 klst. án þess að falla.

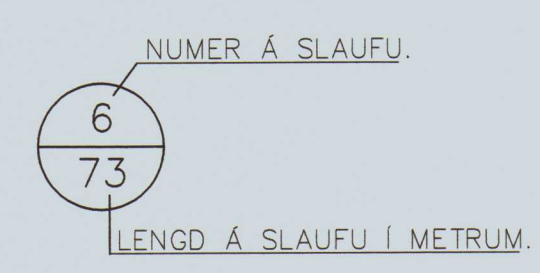

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBÁÐ
- EV ELDHÚSVASKUR
- BK BAKKAR
- UP UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- ÞU ÞURRKARI
- GNG GÓLFNIDURFALL MEÐ GEGNUMRENNSLI

**Skýringar**

Efni í gólfhitagagn er krossbundið polyethylen (PEX) með súrefnisflæðivörn skv DIN 4726. Rörin skulu þola 70°C samfelld við 1.0 Mpa vinnuþrýsting. Pípuþæð skal vera 20 mm. Pípur eru í steyptri plötu. Hver hitamotta skal vera án samsetningar. Allar stofnleiðslur skal einangra með steinullarhólkum.

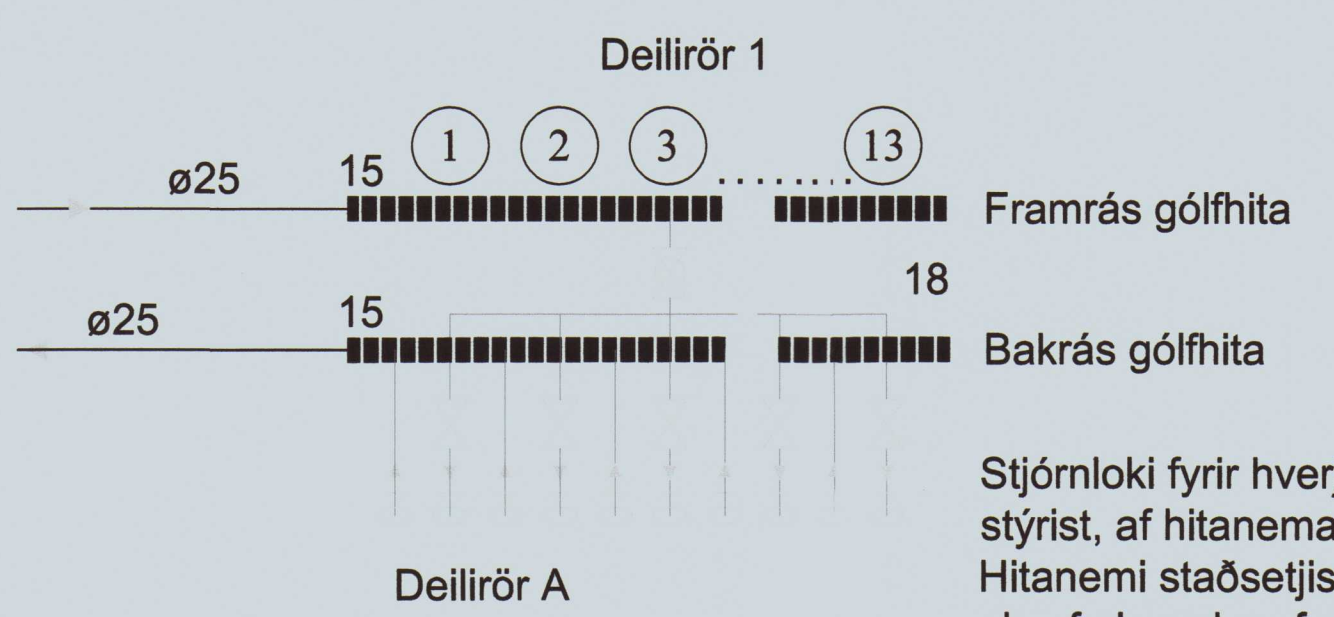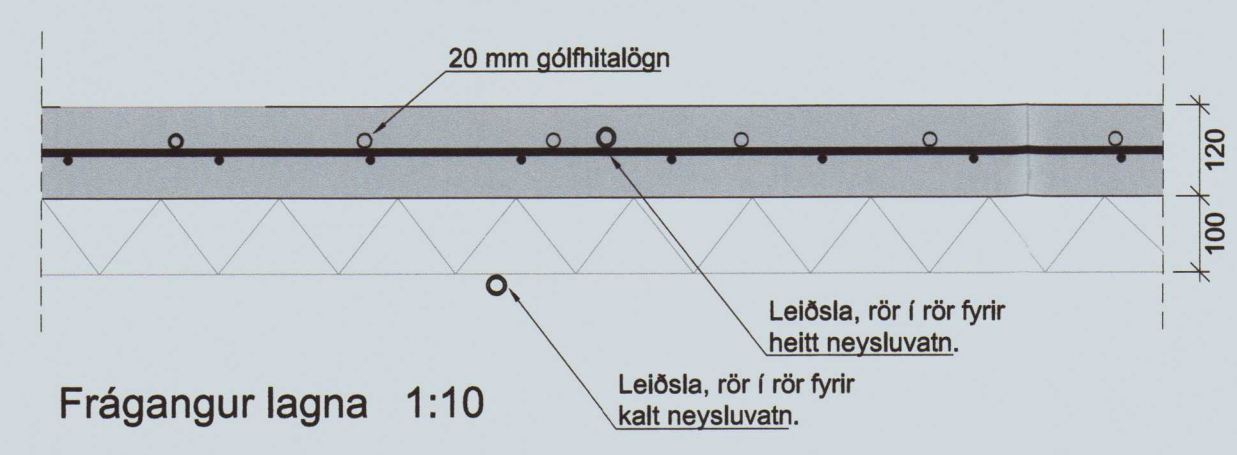

Stjórnloki fyrir hverja slaufu stýrist, af hitanema í herbergi. Hitanemi staðsetjast á innvegg skv. fyrirmælum framleiðenda (1.6 m - 2.0 frá gólfi)

- 15 Tengikista úr stáli / kopar. Stofn kistu er ø32
- 18 Mótrolki, tengdur við lofthitanema í miðju hússins

2020 801

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
 <b>meter teiknistofa ehf</b> Stórhöfða 15, 110 Reykjavík <small>Gsm: 7790004, 8940059 meter@meter.is, www.meter.is</small>			
STEINÁS - ÁSAHREPPÍ, 851 HELLU			
GÓLFHITALAGNIR, HITATAFLA OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRA	HANNAÐ	TEIKNAD/YFIRFARID	VIÐFANGSEFNI
755-851-STEINÁS	FÓ	FO	SNID
SAMÞYKKT	TEIKNING NR.	MKV.	ÓTGÁFA-BLADAST.
Frjálfir Ólafsson 2303592459	755-L01	1:50/1:10	01-A1
	DAGS.	VERK NR.	
	07.01.2020	755	