

Þakmynd 1:50

Ytri gáflsperra 45x245
 skrúfuð utan á stöðir eftir að
 krossviður hefur verið klæddur.
 3 stk 6x120 í hverja stöð
 að auki 50mm saumur í krossvið


Almennt tengjast sperrur syllum
 og límtrésbitum með 2 stk BMF 90 m. st.
 sjá sérmyndir og ásýndarmyndir af útveggjum

Greinargerð um loftun þaks:


Skv grein 10.5.5. í byggingarreglugerð skulu loftunarpöð útilofti fyrir
 útiloftun ofan einangrunar vera amk 1.000 mm² fyrir hvern m²
 þakflat. Einangraður þakflötur í tilvik þessu er um 92m² sem gerir
 samanlagt loftunarfátarmál amk 92.000mm². Hindrunarlaus loftrás
 milli vindvarnarlags einangrunar að neðri brún þakklæðningar skal
 ekki þynnri en 25mm. Skv þessu þarf því loftunarrör þannig:

- i) 40mm loftunarrör án skordýranets A=835 mm²/stk
 þal. 2 stk loftunarrör í hvert sperrubili í hvorn enda.
 (Skordýranet í stærra hólfi utan við rörenda)
- ii) 40mm loftunarrör með skordýraneti A=513 mm²/stk
 þal. 3 stk loftunarrör í hvert sperrubili í hvorn enda


Miða skal við 45mm loftunarbili ofan við einangrun – (sperrur 45x245)

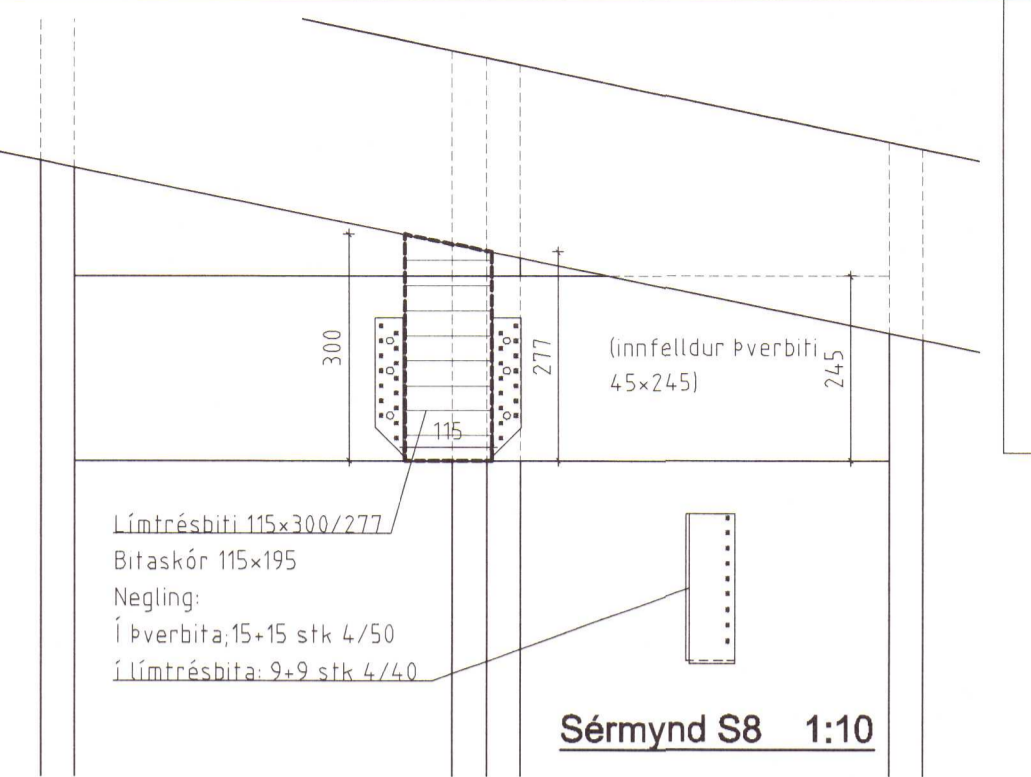

Sérmynd S8 1:10

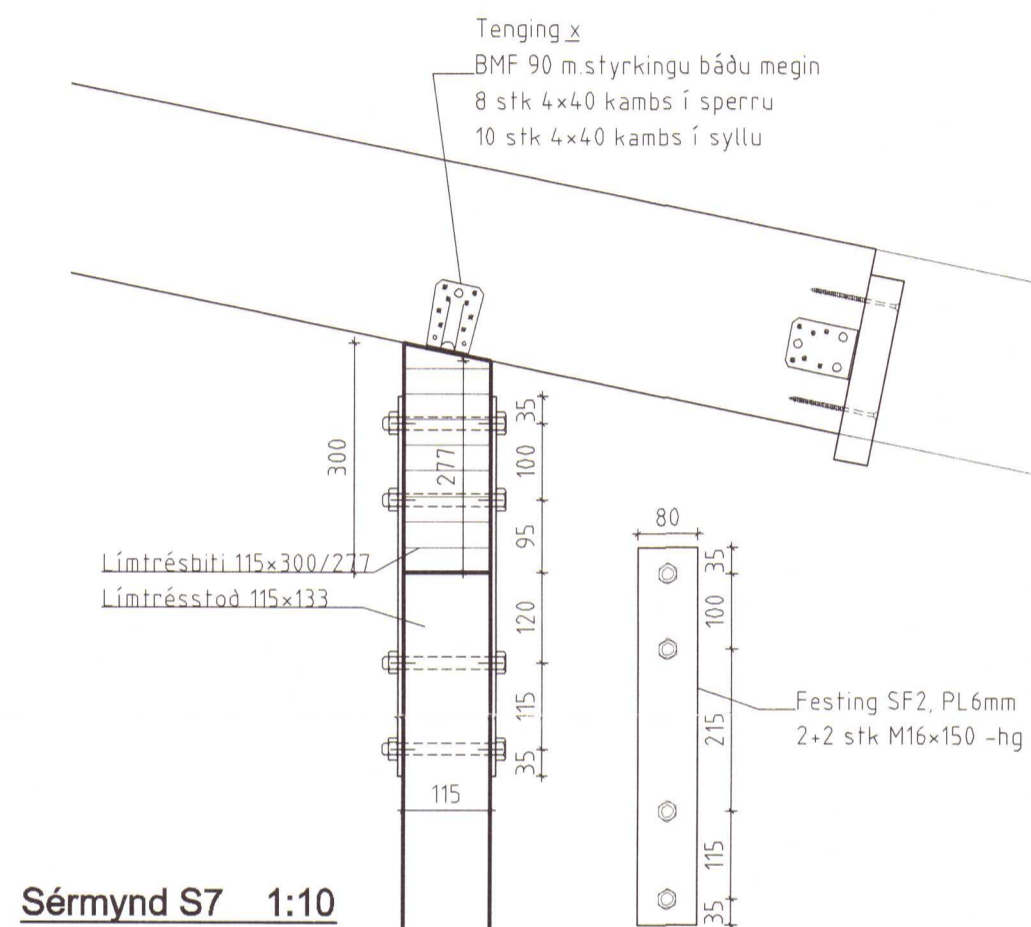

Sérmynd S7 1:10

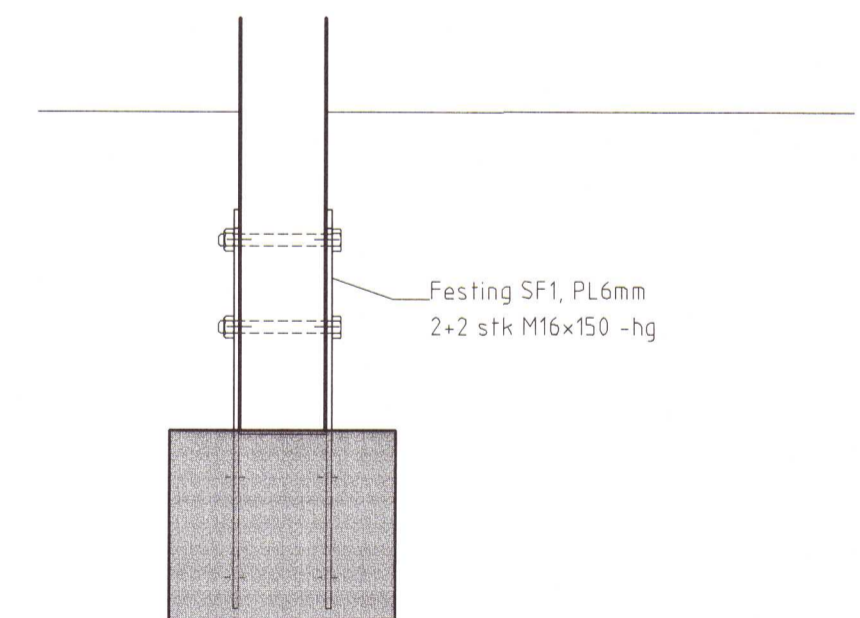

Sérmynd S6 1:10

2020 962

Öll mál skal athuga vandlega
 áður en smíði hefst

Númer	Dags.	Skýring breytingar	Br. af	
GÁG ehf Verk - og tækniráðgjöf Gísli Ágúst Guðmundsson - Byggingatæknifr. kt: 250860-7499 Gauksási 41, 221 Hafnarfj. s: 869 0880 Netfang: gisligudmunds@gmail.com,		MKV. 1:50,10 á A2	DAGS. 19.03.2020	ÚTGÁFA NR. 1
HEITI VERKS: Víðibrekka 2, Grímsnes - og Grafingshr Sumarhús - (L205900) Matshluti 01	TEIKN. GG	REIKN. GG	VERKNR. 1907	NR. TEIKNINGAR B-105
HEITI TEIKNINGAR Burðarvirki Mhl 01 Þakmynd og sérmyndir	ÁRITUN HÖNNUÐAR <i>S. Þ. Guðmundsson</i>		DAGS. ÁRITUNAR	
		ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR <i>Ólafur Gunnarsson</i>		DAGS. ÁRITUNAR