

Norður 1:100

Skýringar

Inntakskassi skal vera af staðlaðri gerð frá veitu.
 50mm plaströr fyrir inntak rafmagns og síma einnig milli inntakstskáps og greinatöflu.
 Fyrir garðlýsingu, lýsingu bílastæða, við ruslatunnur og heitan pott skal leggja 32mm plaströr.
 Sökkulskaut skal vera skv. reglugerð þar um.
 Löggin skal vera hólkuð pípulögn 16mm rör í ljósa og tengjalögnum. 20mm rör í síma og loftnetslögnum. Í dreginn vír skal vera í samræmi við stærð búnaðar samkv. reglugerðarákvæðum og tæknilegum tengiskilmálum.
 Allur búnaður skal vera af vandaðri og viðurkenndri gerð. Teikningin er táknað og sýnir hvers óskað er þó skal hafa samráð við innanhúshönnuð og/eða innréttingasmið vegna innréttinga í eldhúsi, baði og fataskápa vegna lýsingar. Leggja skal 10cm stökk fyrir hljómfletningkapla og þh. í vegg þar sem því verður best fyrir komið..

- Hæð á búnaði
- tenglar 20cm
- rofa 110sm
- tengla f/loftnet 180cm
- tengla f/síma/hátalara 20sm nema annað henti betur s.s. TV/sími bílskúr.
- uppvöskunarvél 60sm
- ofn 80sm
- tengidós í baði 200sm
- tengidós í skápaljós í eldhúsi/þvottahúsi 150sm
- veggljós úti 180sm
- tenglar fyrir útiseriur skal vera við þakbrún
- örbylgjuofn 180sm
- tengill f/viftu í eldhúsi í lofti
- hæð miðast við full frágengnu gólfi
- þjófavörn og reykskynjarar skulu vera tengdir í töflu
- hitanemar skulu vera í 160sm


2X32 mm pp til lýsingu bílastæðis og ruslatunnu

2X32 mm pp til garðlýsingu

Sökkulskaut: Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaki í tengibox

Sökkulskaut:

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaki í tengiboxi.

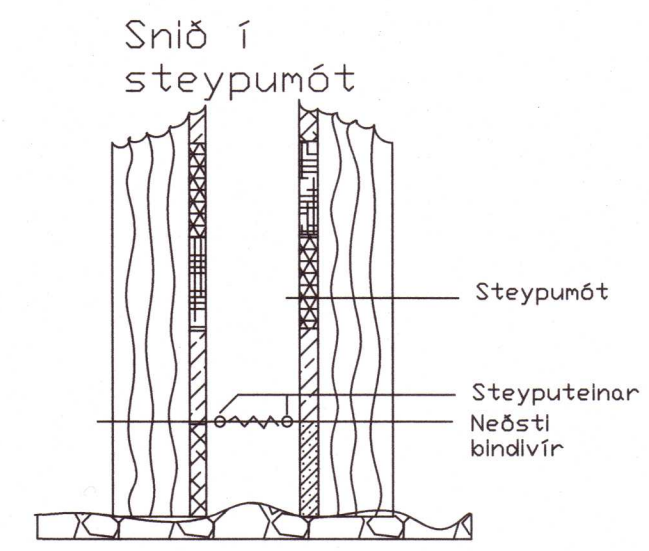

20211227

Raf-inn Askalind 7		Blað 3
201 Kópavogi S:8923429		
Járna og Valdi	Teiknað Dags: 21.03.21	Inntak
Teiknað B.J.		Hannað af: Hreinn Ó. Sigtryggsson

Hreinn Ó. Sigtryggsson