


millibil á milli slaufa — lengd á slaufu í metrum

Miðað er við RAUTHERM S gólfhitagögnir Ø20\*2,0 c/c 200 nema annað komi fram á teikningu. Svo sem eins og við útveggi Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu. Rörum skal komið fyrir ofan á járngrind í plötu og að rör hafi steypuhulu að minnsta kosti 25mm.

Einangrunarárdrag kemur á rör þar sem þau liggja þétt saman, þó þannig að óeinangruð rör séu c/c 200mm

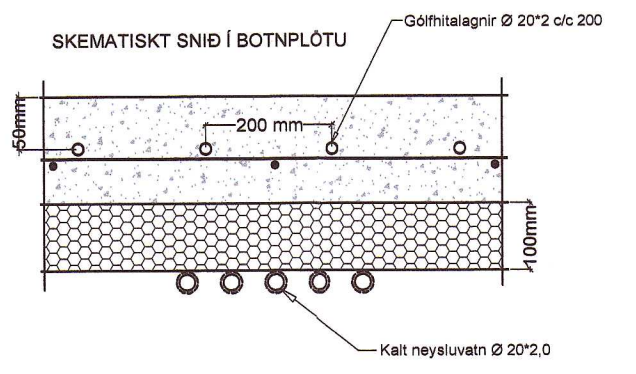

Grunnmynd Gólfhitagögnir  
mkv. 1:50

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
**Yfirfarið**  
07 JUN 2021  
*Jón S. Jónsson*  
Fk. Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFRILL

NÚMÉR.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS. SAMRÆMI HÖNNUÐUR  
*Jón S. Jónsson*

20211349

**EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON**  
FTFI

HAMRABORG 10  
200 KÓPAVOGUR  
GSM: 898 9517  
NETFANG: emil@emil.is  
KT: 280456-3499

HEITI VERKS:

**Ferjubraut 7**

HEITI TEIKNINGAR:

Hitalagnir í gólf

MKV:	DAGS.	VERK NR.	
1:50	09.04.2021		
TEIKNAD.	YIRFARID	SAMBÝKKT	NR. TEIKNINGAR
EPG	EPG	EPG	
DAGS UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR		<b>L02</b>
<i>EMIL</i>	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR. HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA