



- Skýringar:**
- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
 - Lagnaefni: 20 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c/c 100-150-200 stept í plötu (dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd). Fæðurör frá inntökum að deiliskistum eru 25mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt.
 - Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C úthita.
 - Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorkloka í deiligind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
 - Þrýstiprófa skal gólfagnir áður en stept er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
 - Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að stept er.
 - Fjarlægð frá sökkli að gólfögnum er 50mm nema annað komi fram á teikningum.
 - Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.
- Gólfhitalögn framrennsli: _____
 Gólfhitalögn bakrennsli: _____
 Ídráttarrör 32mm: _____

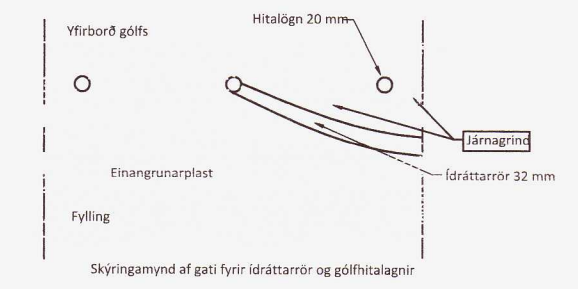

- Skýringar:**
- Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkjar: 75mm plast, Gólfplata: 100mm plast, Veggir: 150mm ull, Þak: 200mm ull.
- Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
- Lagnaefni: Pex (rör í rör kerfi), Ø16mm, stept í plötu undir járngrind.
- Ofn nr. 101 er handklæða-/þurrkofn með vatnshitastýrðum bakrásarloka.
- Hitalögn framrás: _____
 Hitalögn bakrás: _____

Ofnaskrá:

Ofn Nr.	Afköst Ofns dt=30°C	Stærð ofna			Gerð ofna	Stútar	Loki	Stillitala (0,1 bar)
		Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm				
101	483	600		1172	TONDO - Handklæðaofn	EF	3	

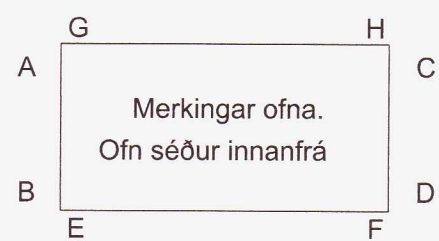

- Skýringar:**
- Lofthitastýrður framrásarloki.
 - Lofthitastýrður bakrásarloki.
 - Vatnshitastýrður bakrásarloki.

HÖNNUNARSTJÓRI
 PÁLL GUNNLAUGSSON KT. 210562 2199
 ASK
 - 7. júlí 2021
Páll Gunnlaugsson

20212054

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. Breyting	Dags.	Samþ.
--------------	-------	-------

VERKHEITI: Kiðjberg lóð 64 Grimsnes og Grafningshreppi	TEIKNUNUMER: 560
VERKHLUTI: Lagnir Gólfhita og ofnalagnir	ÚTGÁFA: L1
Teiknað: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Bláðstærð: A-2
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Samþykkt: <i>[Signature]</i> Dagssetning: 21.06.21
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Páll Gunnlaugsson 210552-2199	Samþykkt: <i>[Signature]</i> Frumútgáfa: 21.06.21
LARSEN HÖNNUN OG RADGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is
VERKNR: 21-53	MKV: 1:50